


Půdorys 1.PP– rozvod vody a kanalizace

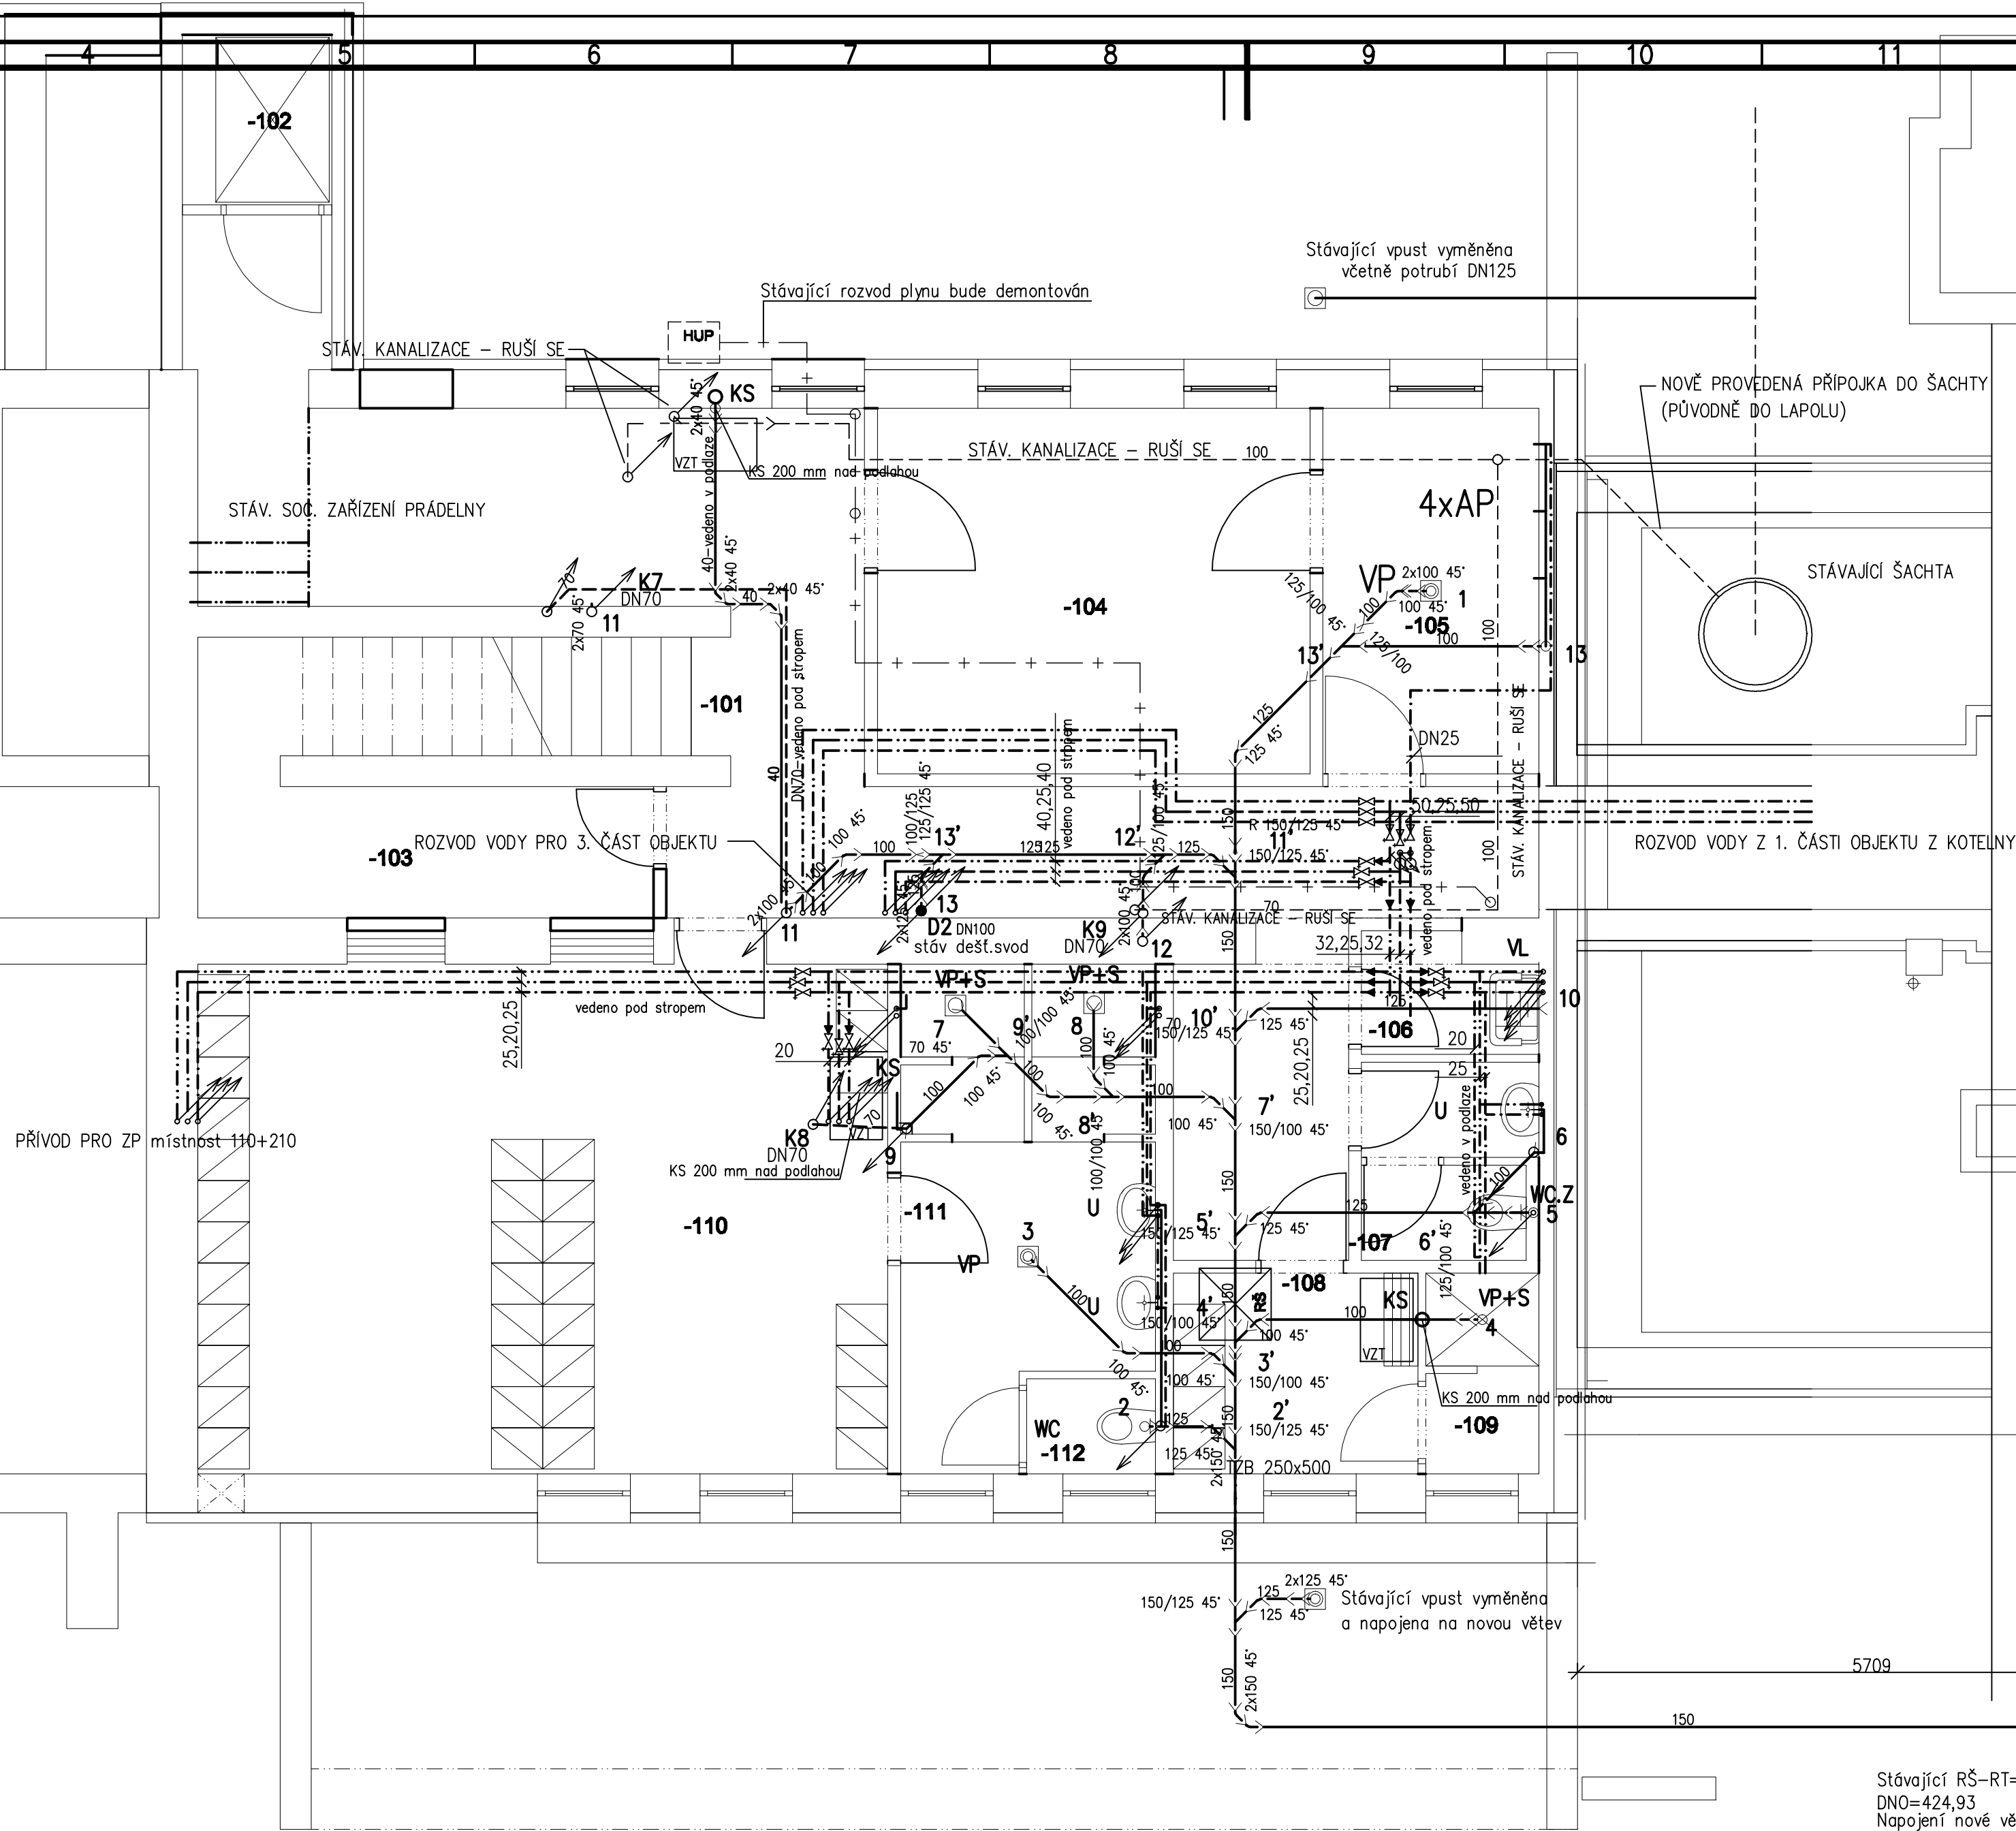

TABULKA DIMENZÍ

PPR (PN 16)	20x2,8 mm	- DN 15
	25x3,5 mm	- DN 20
	32x4,4 mm	- DN 25
	40x5,5 mm	- DN 32
	50x6,9 mm	- DN 40
	63x8,6 mm	- DN 50

LEGENDA

- LEŽATÝ ROZVOD VEDEN POD STROPEM–s.h.=–0,4 m vzt.k ±0
- STUDENÁ VODA
  - TEPLÁ VODA
  - CIRKULACE
  - KANALIZACE
  - KANALIZACE POD STROPEM
  - VODOVOD
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  - KANALIZACE DEŠTOVÁ
  - UZAVÍRAČÍ ARMATURA S ODVODNĚNÍM
  - Podružný vodoměr+indukční průtokoměr pro TUV
  - Stávající rozvod plynu bude demontován

± 0=428,45  
1.PP=–2,85=425,60

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI
-101	Chodba
-102	Výšahová šachta
-103	Přístupní sklad
-104	Prádelna-manipulace
-105	Prádelna-Sušárna
-106	Úklid
-107	WC - personál
-108	Šatna - muži
-109	Umývárna
-110	Šatna - ženy
-111	Umývárna
-112	WC ženy
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	

POZNÁMKA

PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ  
PODLE JEJÍ SKLADBY, POLOHA MŮŽE BYT ODLIŠNÁ OD NÁVRHU  
PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOU ŘEŠENY DLE POKYNŮ PD KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant		Technická kontrola		
bpo <sup>®</sup>		ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD		Počet A4 6
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV		ČÁST (SO, PS): Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace		Stupeň projektu PST
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416		OBSAH: Půdorys 1.PP-rozvod vody a kanalizace		Datum dokončení 18.12.2015
projekty@bpo.cz www.bpo.cz		OBJEDNATEL: Město Ostrov		Číslo zakázky 8329-26
		Číslo archivní: BPO 5-91188		