


Půdorys 1.NP– rozvod vody a kanalizace

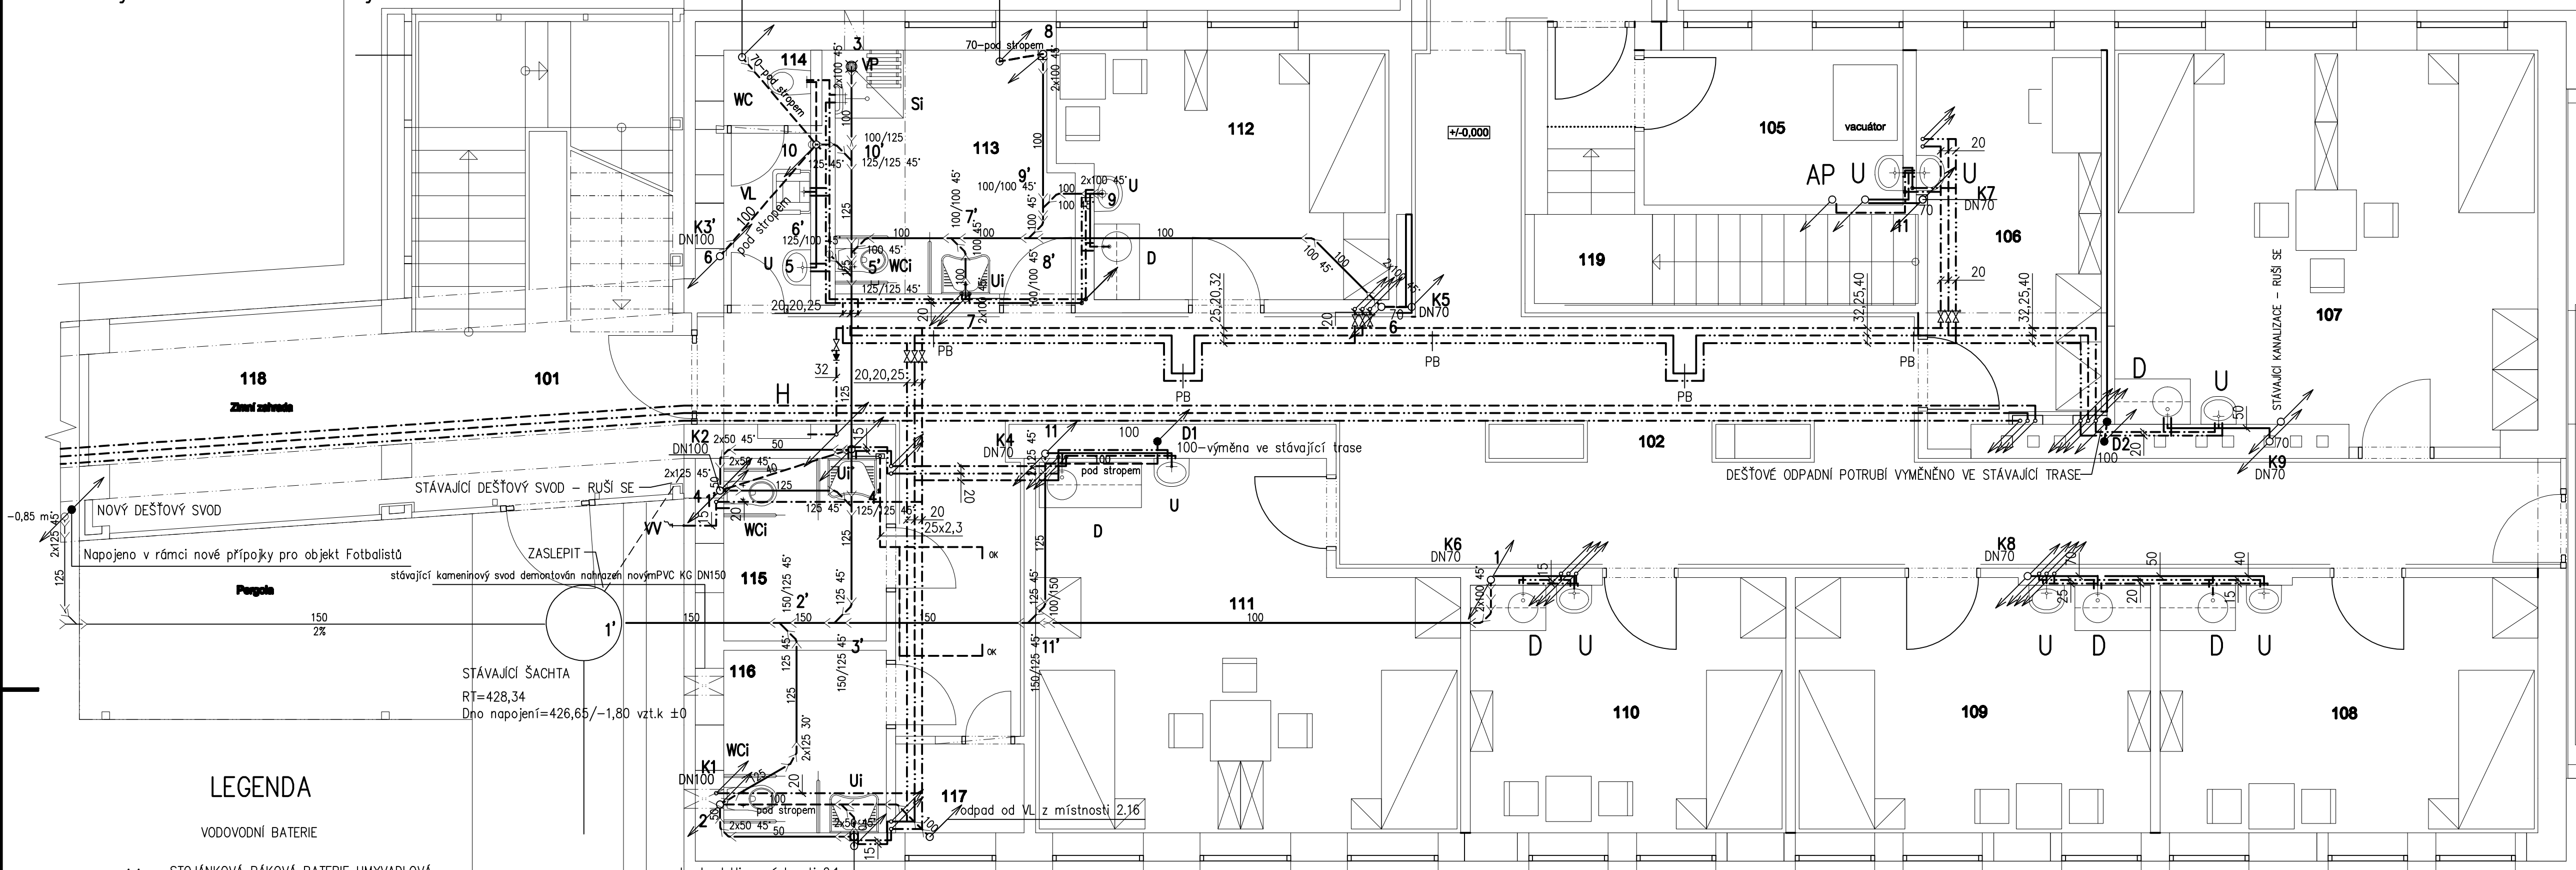

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAC.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	Únikové schodiště
102	Chodba
103	Personální vstup
104	Výšňová šachta
105	Dislokace nářadí - sklad pln
106	Společná
107	Pokoj 2L
108	Pokoj 2L
109	Pokoj 1L
110	Pokoj 1L
111	Pokoj 2L
112	Pokoj 1L
113	Umývárna
114	WC personál
115	WC muži
116	WC ženy
117	Sklad
118	Zimní zahrada
119	Stávající

LEGENDA

VODOVODNÍ BATERIE

- U STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ  
ROHÁČKY v = 500
- Ui STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ (LÉKÁŘSKÁ PÁKA)  
ROHÁČKY v = 500
- WC ZÁVĚSNÝ KLOZET  
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU - v = 1050
- WCi ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO TĚL. POSTIŽENÉ (PRODLOUŽENÁ DÉLKA)  
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU - v = 1050
- VL NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE  
v = 1100
- D STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ  
ROHÁČKY v = 500
- Si NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ  
v = 1000
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DN 19/30  
v = 1100-1300
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA  
PRAČKOVÝ VENTIL, v = 800
- VV VENKOVNÍ NEZAMRZNÝ VENTIL S UZAMYKATELNOU RUKOJETÍ  
v = cca 1000

TABULKA DIMENZÍ

PPR (PN 16)	20x2,8 mm	- DN 15
	25x3,5 mm	- DN 20
	32x4,4 mm	- DN 25
	40x5,5 mm	- DN 32
	50x6,9 mm	- DN 40
	63x8,6 mm	- DN 50

LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- KANALIZACE
- KANALIZACE POD STROPEM
- KONDENZÁT - VZT
- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- UZAVÍRACÍ ARMATURA S ODVODNĚNÍM

± 0=428,45  
POZNÁMKA

PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ  
PODLE JEJÍ SKLADBY, POLOHA MŮŽE BÝT ODLIŠNÁ OD NÁVRHU  
PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU ŘEŠENY DLE POKYNŮ PD KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant:		Vedoucí zakázky:	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant:	Žemčíková Martina	Technická kontrola:		
<b>lbpo</b> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 383 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD ČÁST (SO.PS): Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace OBSAH: <b>Půdorys 1.NP-rozvod vody a kanalizace</b> OBJEDNATEL: Město Ostrov	Počet A4: 6 Stupeň projektu: PST Datum dokončení: 18.12.2015 Číslo zakázky: 8329-26	Pořadové číslo: <b>3</b>	
Číslo archivní: <b>BPO 5-91189</b>				