



- POZNÁMKY:**
- 1 – Kabely v hnaních trasách na chodbách budov uloženy pevně ( zajištěny proti pohybu ) v drážkách ve zdivu ( s krytím min. 10mm pod omítkou ) o budou slovně odděleny od prostoru chodab sádkovkartonovým požárně odolným podhledem.
  - 2 – Mimo trasy z bodu 1 budou kabely uloženy pod omítkou s krytím min. 10mm pod omítkou.
  - 3 – Prostory kabelů mezi požárními úseky musí být protipožárně ušetrény.
  - 4 – Světlo budou přisazeno.
  - 5 – Zásuvky o vývody jsou umístěny podle konzultace s investorem a uživatelem, při realizaci musí respektovat jejich podrobný.
  - 6 – Zásuvky nad kuchyňským linkami 120cm nad podlahou, jinde 20cm nad podlahou (lehce pod linkou...).
  - 7 – Pózor na umístění vypínačů a zásuvek v blízkosti umyvadel a dveří – nutno dodržet ČSN 33 2130 ed.2.
  - 8 – Rozmístění vypínačů a zásuvek uprostřed okrajů v sádkovní verze dispozice interiéru.
  - 9 – Od nejbližšího zemního bodu v rozpojovací skříni bude přiveden žluoželečný vodič ČV 16 – připojit HOP (hnutí ochranné připojnice objektu) o rozvodě.
  - 10 – Na HOP připojit rozvodě, kovové části VZT, kovové potrubí, pospojování v koupelnách, poří, odří kovové hmoty dle ČSN.
  - 11 – Ochranné pospojování bude provedeno v umývárkách, koupelnách a v sádkách plošný žluoželečný vodičem ČV 6.
  - 12 – Rozvody v ChC ( místnosti 101, 118 a 201 ) budou provedeny kabely s požární odolností BZcaSi d0 o zaručenou dobu funkčnosti 60 min.
  - 13 – Rozvody nerezového osazlení budou provedeny kabely s požární odolností BZcaSi d0 o zaručenou dobu funkčnosti 60 min.

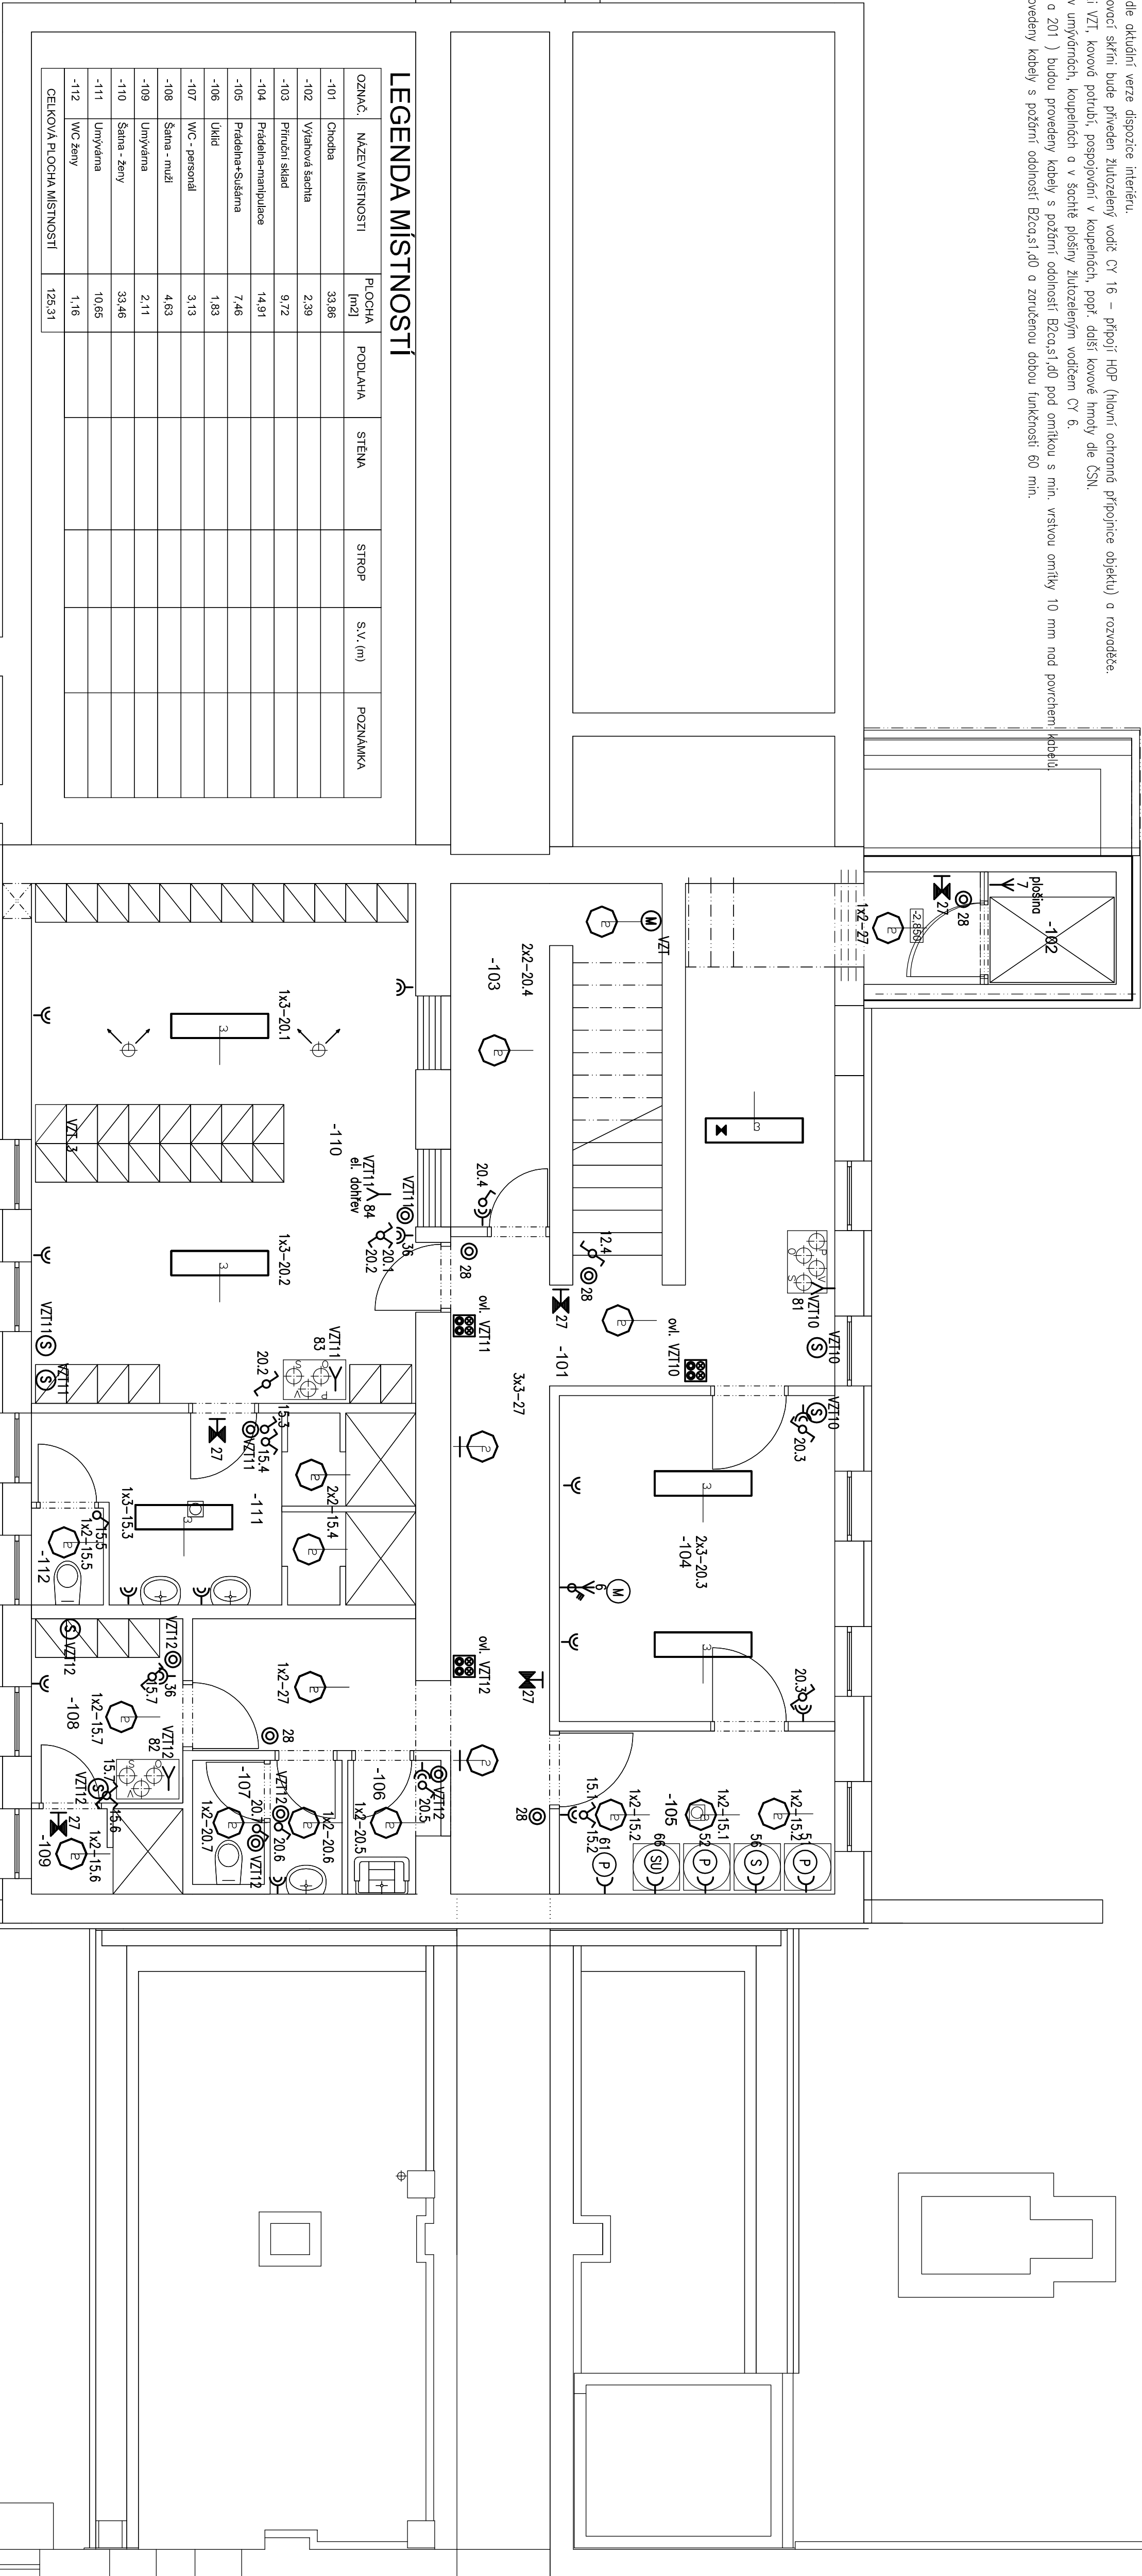

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	S.V. (m)	POZNÁMKA
-101	Chodba	33,86					
-102	Výťahová šachta	2,39					
-103	Přístupní schod	9,72					
-104	Předsíň+umývadlo	14,91					
-105	Předsíň+Salašna	7,46					
-106	WC - personál	1,83					
-107	WC - personál	3,13					
-108	Sála - muž	4,63					
-109	Umývárna	2,11					
-110	Sála - ženy	33,46					
-111	Umývárna	10,65					
-112	WC ženy	1,16					
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		125,31					



LEGENDA:

- ⑤ servomotor
- Ⓜ motor
- Ⓜ mikrovlnná trouba
- Ⓛ lednice
- Ⓟ PC
- Ⓢ televize
- Ⓢ digestoř
- Ⓢ sporák
- Ⓢ sušička
- Ⓢ vauditor
- Ⓢ moudl
- Ⓢ exponder
- Ⓢ sestavový terminál

LEGENDA SYMBOLE:

MAJITEL OSVĚTLENÍ: ENIKA a. Höpfer, Miroslav tel. 604 223 370.

- 1 3 \* PRISMA 008541 VISIR 30 (328 mm, 36,0 W, 240ULUX T 18 W/827 PLU)
- 2 14 \* PRISMA 15-00270 CLX 390 (1566 mm, 36,0 W, 1x20 CFL SQUARE 39W-835 4-PIN)
- 3 13 \* PRISMA 17-00196 BIPOLUX SG 236 (4612 mm, 72,0 W, 2xL 36 W/830)
- 12 \* PRISMA 17-00186 BIPOLUX SG 236 (4612 mm, 72,0 W, 2xL 36 W/830) s invertorem

hlavní kabelové trasy – kabelový žlob dle dle  
rozvodě /řídící jednotka/svorkovnice – součástí technologie

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Výkres provedení	Legra Vyššího	Výkres analýzy	Technická zpráva	Důkaz Jan Ing.	Měřítko 1:50
Projektant	ZNAČKA	Objekt	U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD	Podpis 8	Technické údaje
LISICKÁ 4238 363 17 OSTRHOV ČESKÁ REPUBLIKA					Střední projekt 8
OBSAH					Střední projekt 8
Třířadový projekt sání					PST
Sběrnatel elektronického					Technické údaje
18.12.2015					8329-26
Tél: +42035873111					8329-26
Fax: +42035812416					8329-26
pohledy@bpo.cz					8329-26
www.bpo.cz					8329-26
OBSAH					8329-26
STAVENÍ					8329-26
STAVENÍ					8329-26