


# VYTÁPĚNÍ-PŮDORYS 1.PP

---

M 1:50

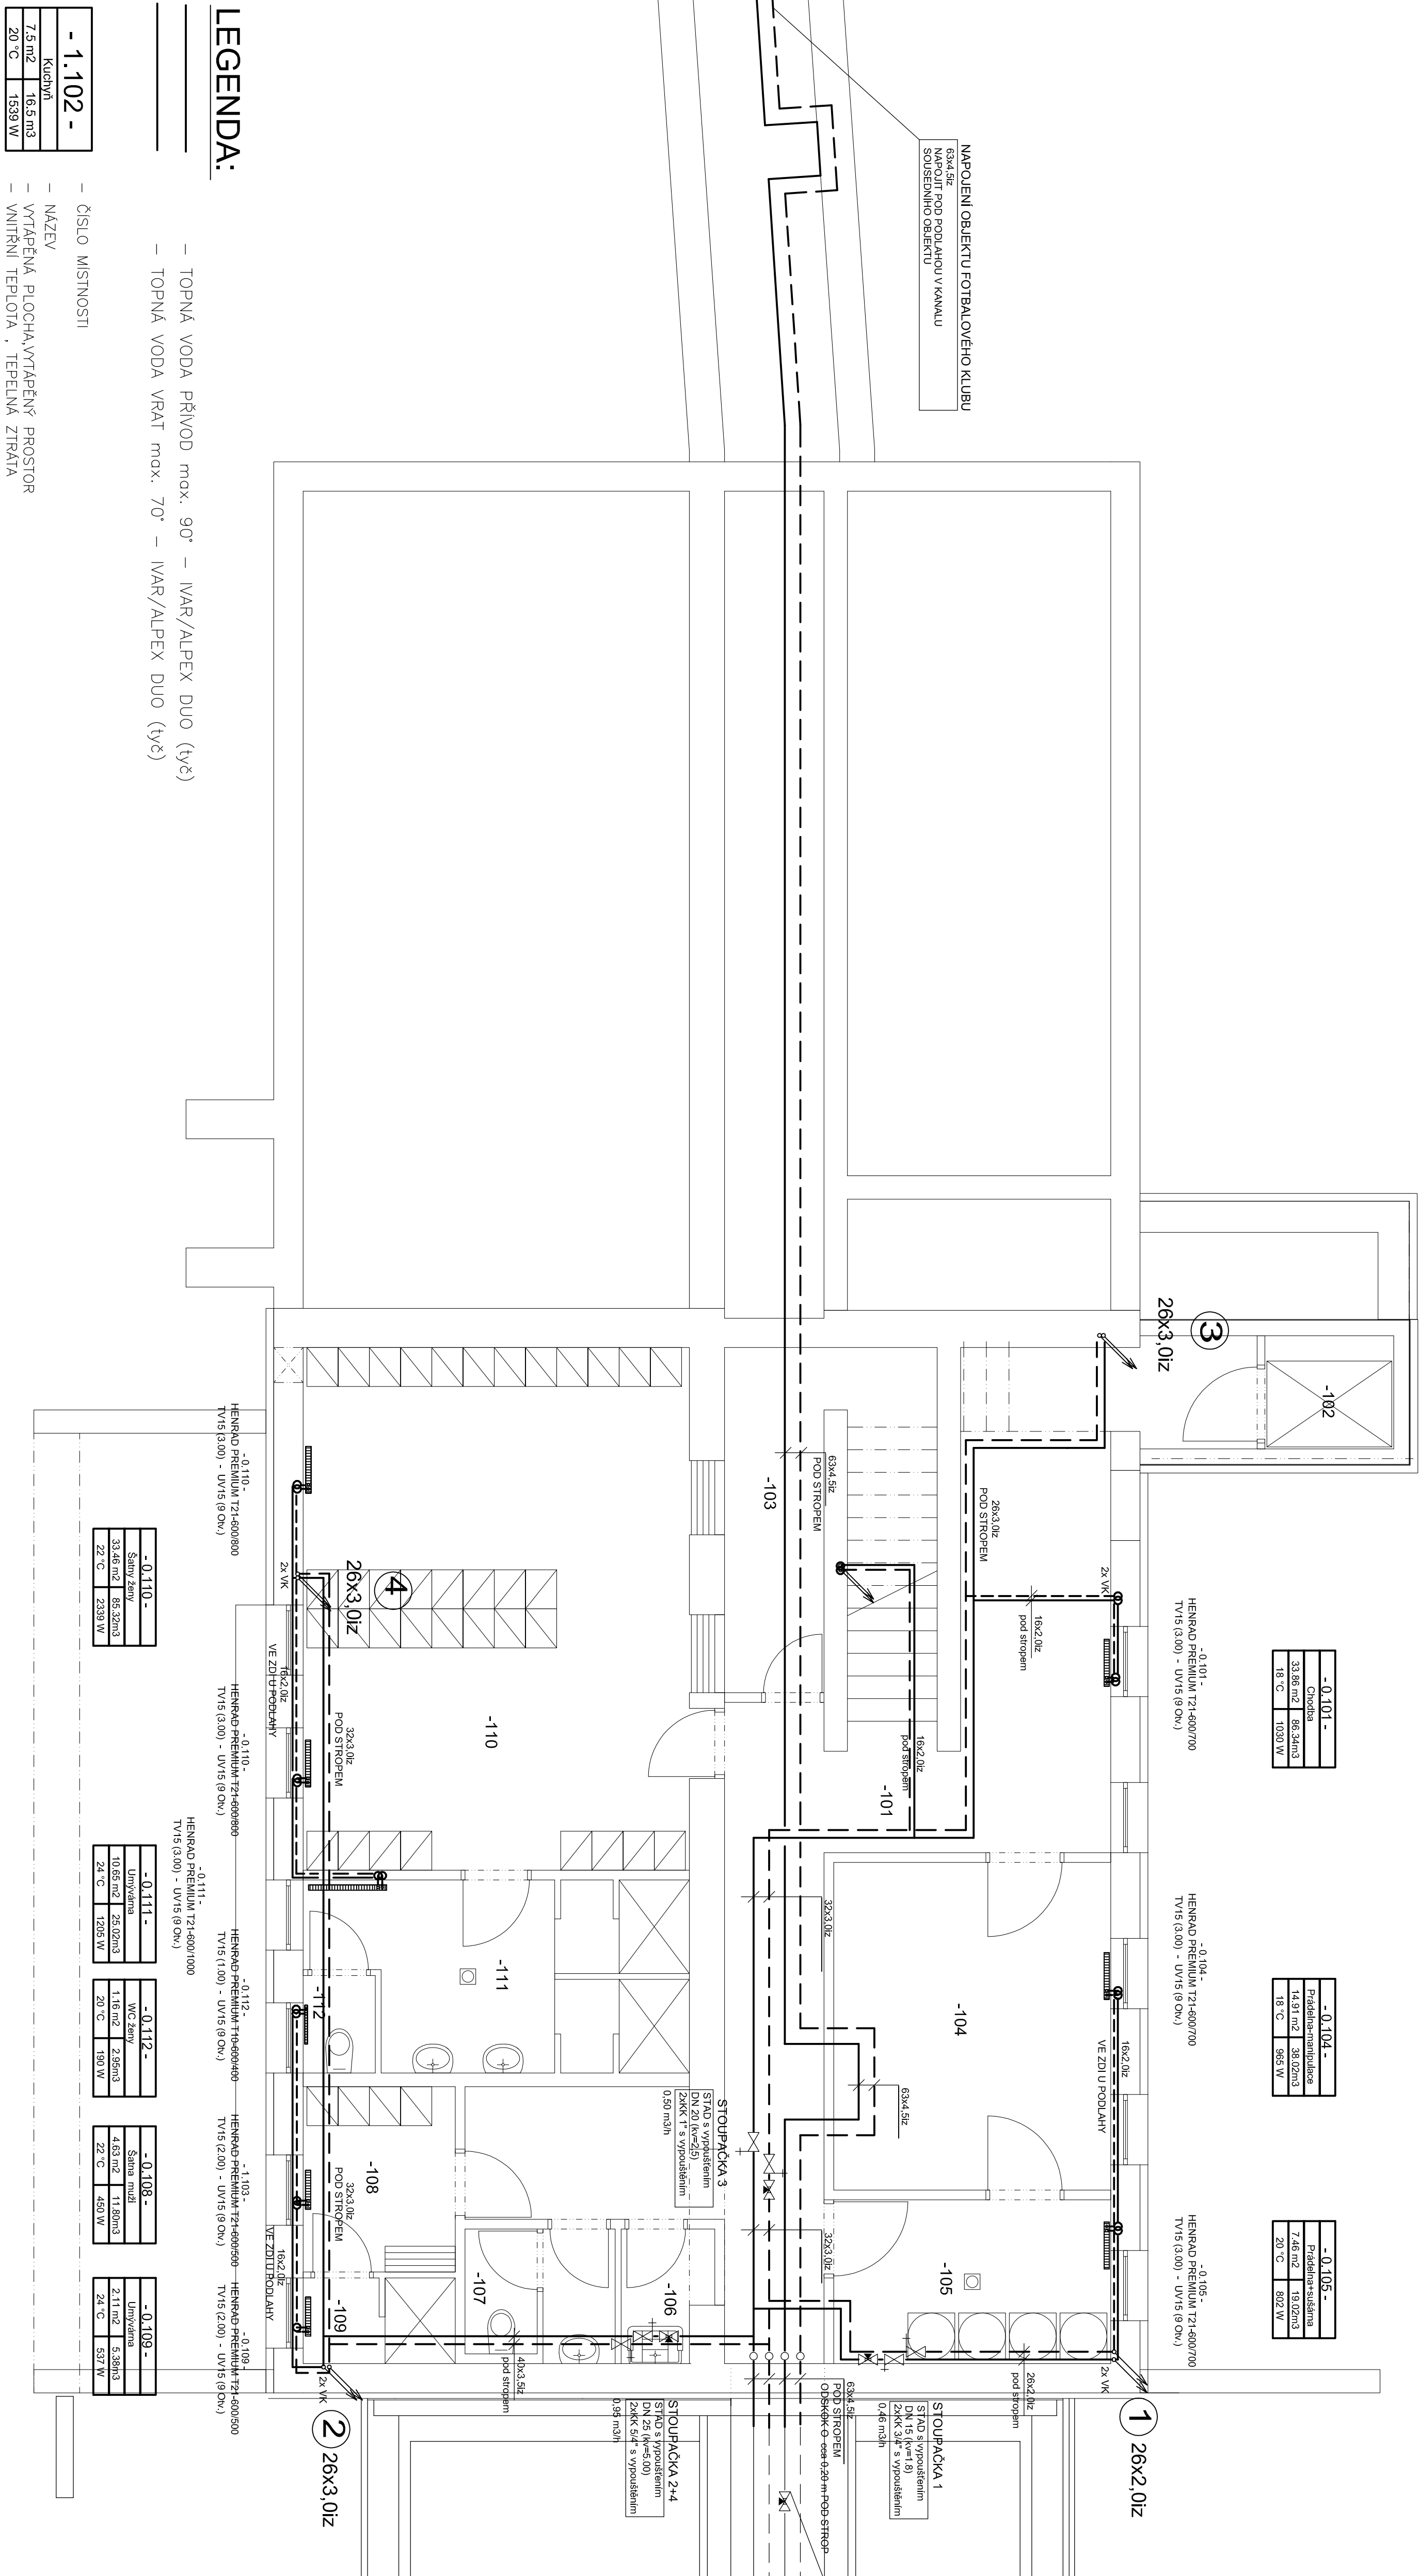

Číslo	Název místnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]
-020a	Chodba	33,86
-101	Vatrovno sachtu	2,38
-102	Prvotní sachtu	9,72
-103	Prvotní sachtu	9,72
-104	Prvotní sachtu	14,91
-105	Prvotní sachtu	7,46
-106	Uchid	1,83
-107	WC - personal	3,13
-108	Shtu - muzh	4,63
-109	Uchytuvana	2,11
-110	Shtu - zhny	33,46
-111	Uchytuvana	10,65
-112	WC zhny	1,16
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		125,31

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

### LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD max. 90° - IVAR/ALPEX DUO (tyč)
- TOPNÁ VODA VRAT max. 70° - IVAR/ALPEX DUO (tyč)

<b>- 1.102 -</b>	
Kuchyň	
7,5 m2	16,5 m3
20 °C	1539 W

- ČÍSLO MÍSTNOSTI
- NÁZEV
- VYTÁPĚNÁ PLOCHA, VYTÁPĚNÝ PROSTOR
- VNITŘNÍ TEPLOTA , TEPelná ZTRÁTA

- ČÍSLO MÍSTNOSTI
- NÁZEV
- VYTÁPĚNÁ PLOCHA, VYTÁPĚNÝ PROSTOR
- VNITŘNÍ TEPLOTA, TEPELNÁ ZTRÁTA

[illegible]

- DESKOVÝ RADIÁTOR HEINRAD S VESTAVENÝM VENTILEM (ozn.-V, VÝŠKA/DELKA) GEIGER BOHEMIA K.Y.
- H-BLOK ROHOVÝ PRO PŘÍPOLENI TĚLES VENTIL-KOMPAKT RUCHEZ-ROHOVÝ GEIGER BOHEMIA K.Y.
- TERMOSTATICKÁ HLAVNICE (NMPR. HEIMEIER pro těleso VK-typ B-pro veřejné prostory – GEIGER BOHEMIA K.Y.).



- VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD - NASTAVENÍ DLE HODNOT U STUPAČEK


## POZNÁMKA:

- STUPOVÁKOVU ARMATÚRU STAD ZAREGULOVAT NA HODNOTU UVEDENOU NA VÝKRESE
- LEŽATÝ ROZDOL Z VŠECH STUPOVÁČKÁM MAJ. ALPEX-DUO,IZOLACE DLE TABULKY
- KAŽDÝ RADIATIONOVÝ VENTIL. PŘEDNASTAVIT NA HODNOTU UVEDENOU V POPISU RADIÁTORU
- POTRUBÍ VECERSTVÉ ALPEX-DUO VEDENO NA POVRCHU, RESP. V DŘÁŽCE OBV. STĚNY, IZOLOVÁNO
- PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI NUTNO KOORDINOVAT S KONSTRUKCÍ ČISTÍ PD (PROSTUP DUTINAMI PANELOV)

**BILANCE OTOPNÉ SOUSTAVY:**

Celkový příkon = 43,10 W  
 Hmotnostní průtok = 1850 kg/h  
 Teplota přívodu = max. 90 °C  
 Teplota zpátečky = max. 70 °C

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

		Výrobek / výrobek Předmět		Výrobek / výrobek Technická kresba		Důkaz, plán, řez		Materiál 1 : 50	
LUDICKÁ 1239 383 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420253975111 FAX: +420253912416 post@lpp.cz www.lpp.cz		zvlášť: Ostrov / Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD						Plocha A 6	
Číslo: Výtahy Technická profesní stráněb		Půdorys 1./PP		Stupně zjednodušení P5T		Datum dokončení 18.12.2015		Podpis 8329-26	
Odb. stavby								2	
Odb. stavby Odb. stavby								BPO 1.91/1255	