

RM


ROZVADĚČ BUDE UPRAVEN DLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ

ROZVODNICE PLAST.ZAPUŠTĚNÁ, 2-řadá

zaštávka
1.NP-úklid

prostor.rezerva

3+N,PE stř,50Hz,400/230V TN-S

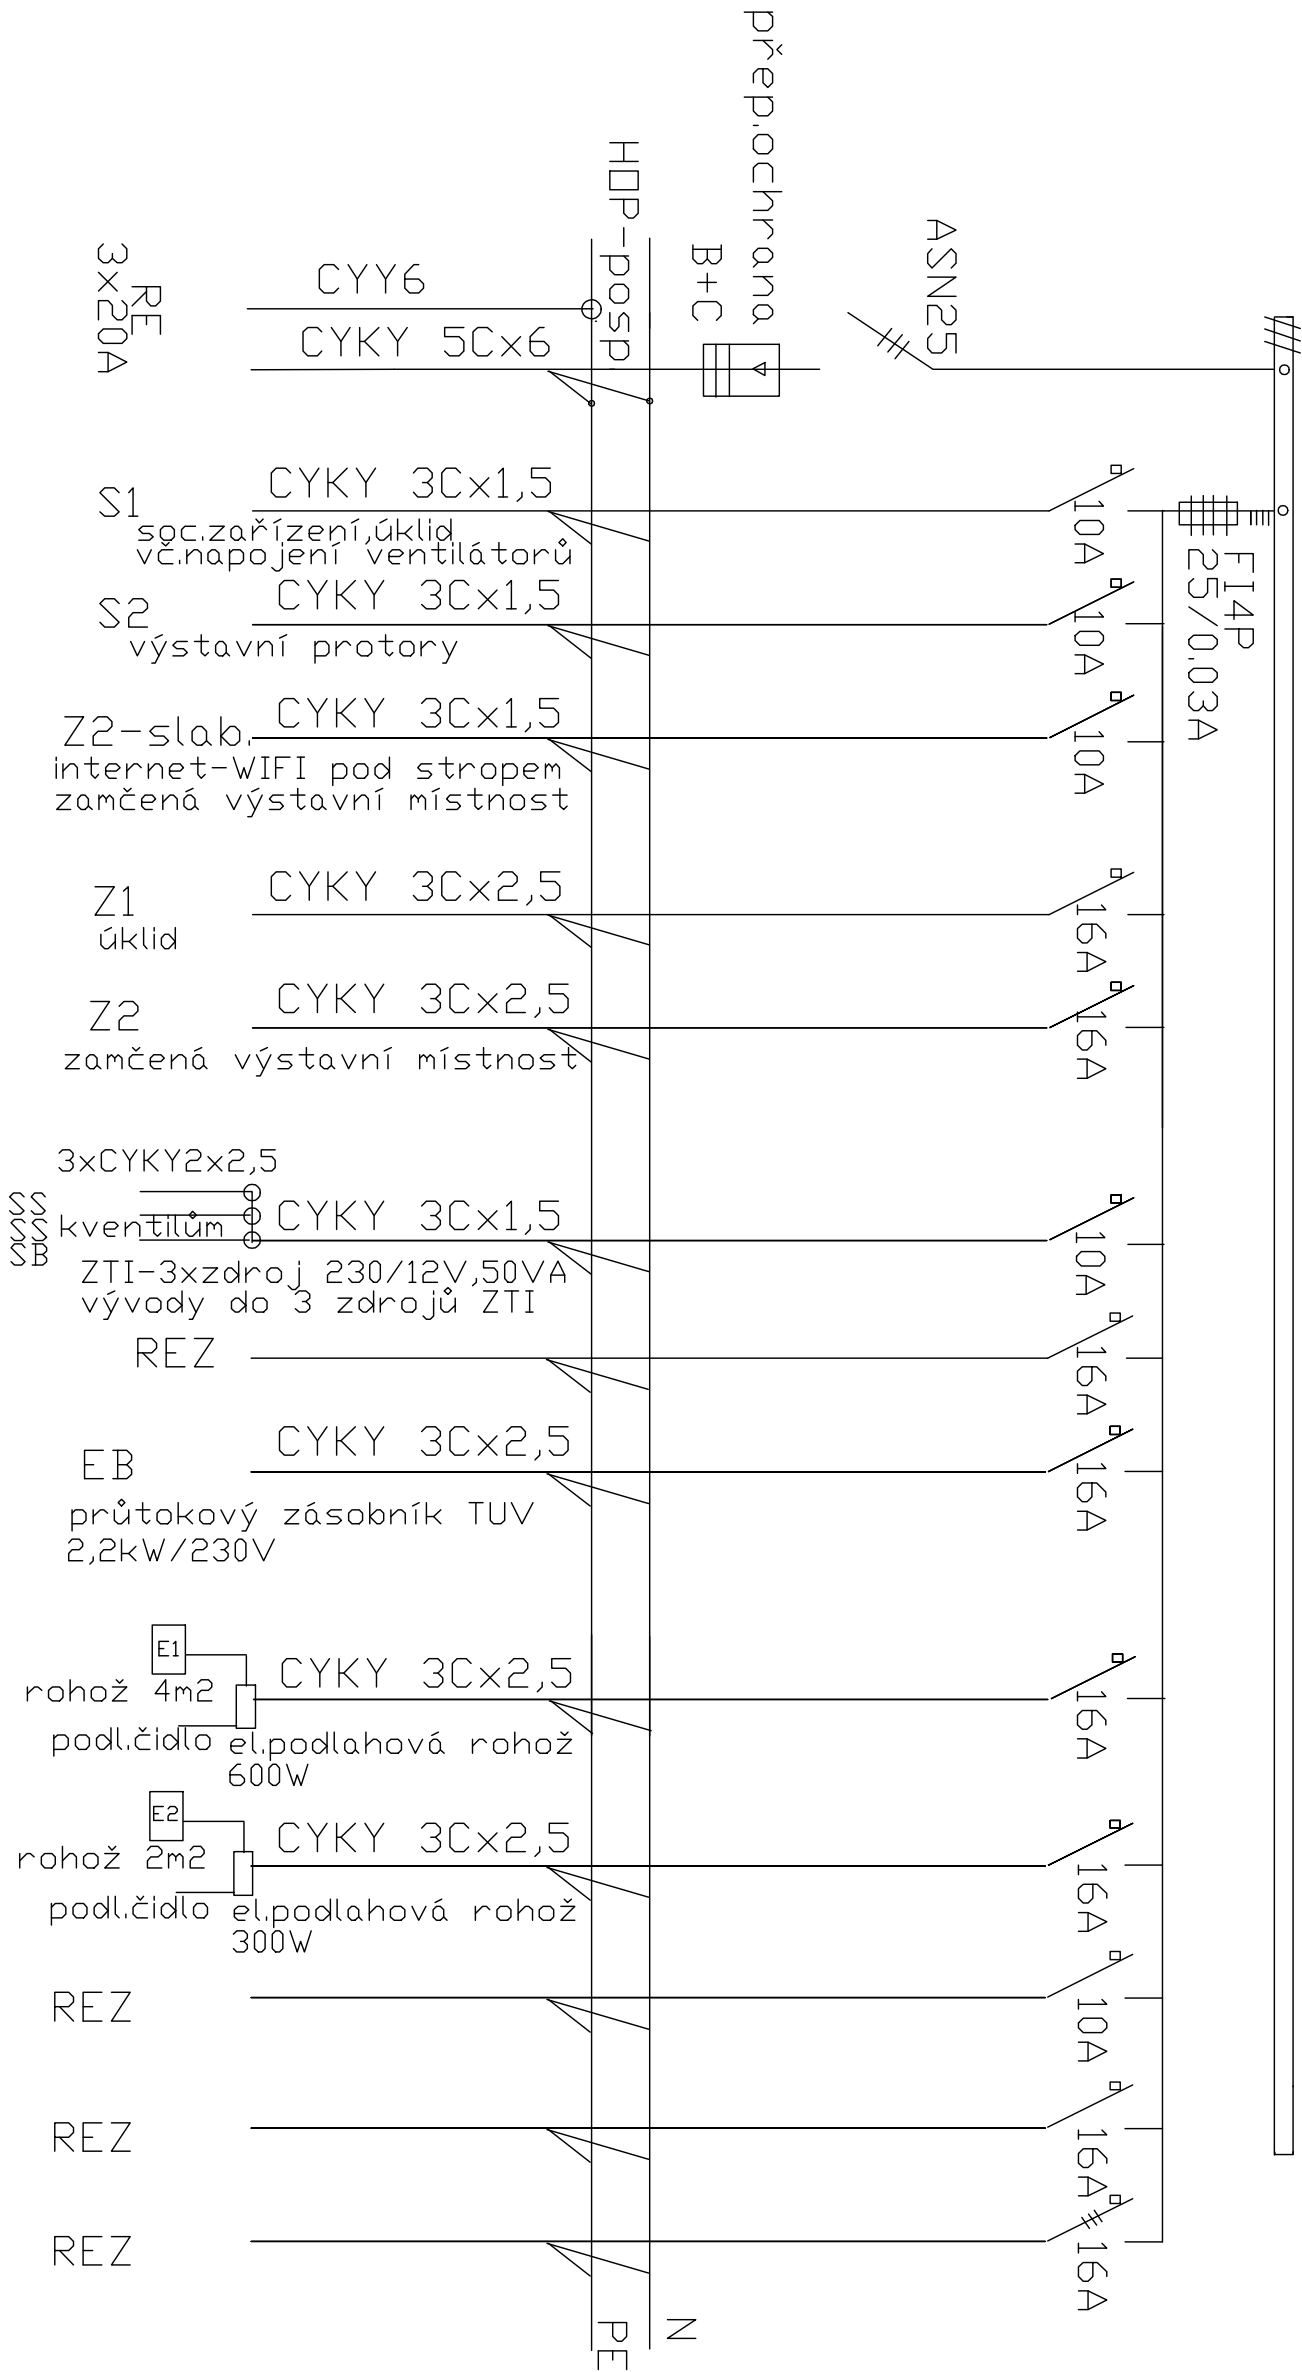

INDEX		DATUM		JMÉNO		PODPIS	
ZMĚNA							

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Dušek Jan Ing.		1:50	
Projektant		Kraus Milan Ing.		Technická kontrola		Počet A4	
						3	
						Stupeň projektu	
						PST	
						Datum dokončení	
						31.10.2016	
						Číslo zakázky	
						8523-25	
						Číslo archivu:	
						BPO 5-94908	