

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: **Tomáš Tancibudek**
referent dokumentace
telefon: 725 847 801
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz

číslo jednací: 7860/220/16/Ta

Ing. Alice Drahokoupilová
Nerudova 357
432 01 Kadaň

v Karlových Varech dne 2.9.2016

Věc: Ostrov – Oprava oplocení okolo zámeckého parku v ul. Karlovarská a Staroměstská
Vyjádření k projektové dokumentaci + zákres sítí

K výše uvedené akci dáváme následující vyjádření:

1. V příloze zasíláme situace se zakreslením stávajících rozvodů, které se nacházejí v zájmovém území nebo jeho blízkosti.
2. Zákres sítí je pouze informativní. **Zařízení je nutno vytýčit přímo na místě.** Vytýčení zajistí pracovníci provozu vodovodů Ostrov (p.Fric, tel: 602 841 566) a kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474).
3. **Případné výkopové práce v ochranném pásmu našich sítí budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů (p.Fric) a kanalizací (p.Dietl) a bude postupováno dle jejich pokynů.**
4. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
5. Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s realizací stavby.

Předmět projektu:

Jedná se o opravu stávajícího oplocení okolo zámeckého parku v ul. Karlovarská a Staroměstská v Ostrově. Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajícího oplocení v úseku od oplocení areálu hasičů v ul. Karlovarská až k řadovým garážím v ul. Staroměstská. Zbývající část oplocení zámeckého parku na severní straně (severně od řadových garáží v ul. Staroměstská a oplocení v ul. Klášterní) v rámci této akce opravována nebude. Hloubkové výkopové práce nebudou při stavbě realizovány, bude prováděna pouze oprava omítek zdí a pilířů, krytiny a oprava okapových chodníků.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

Příloha: situace 2xA4
Co: vlastní, PS 04, PS 09

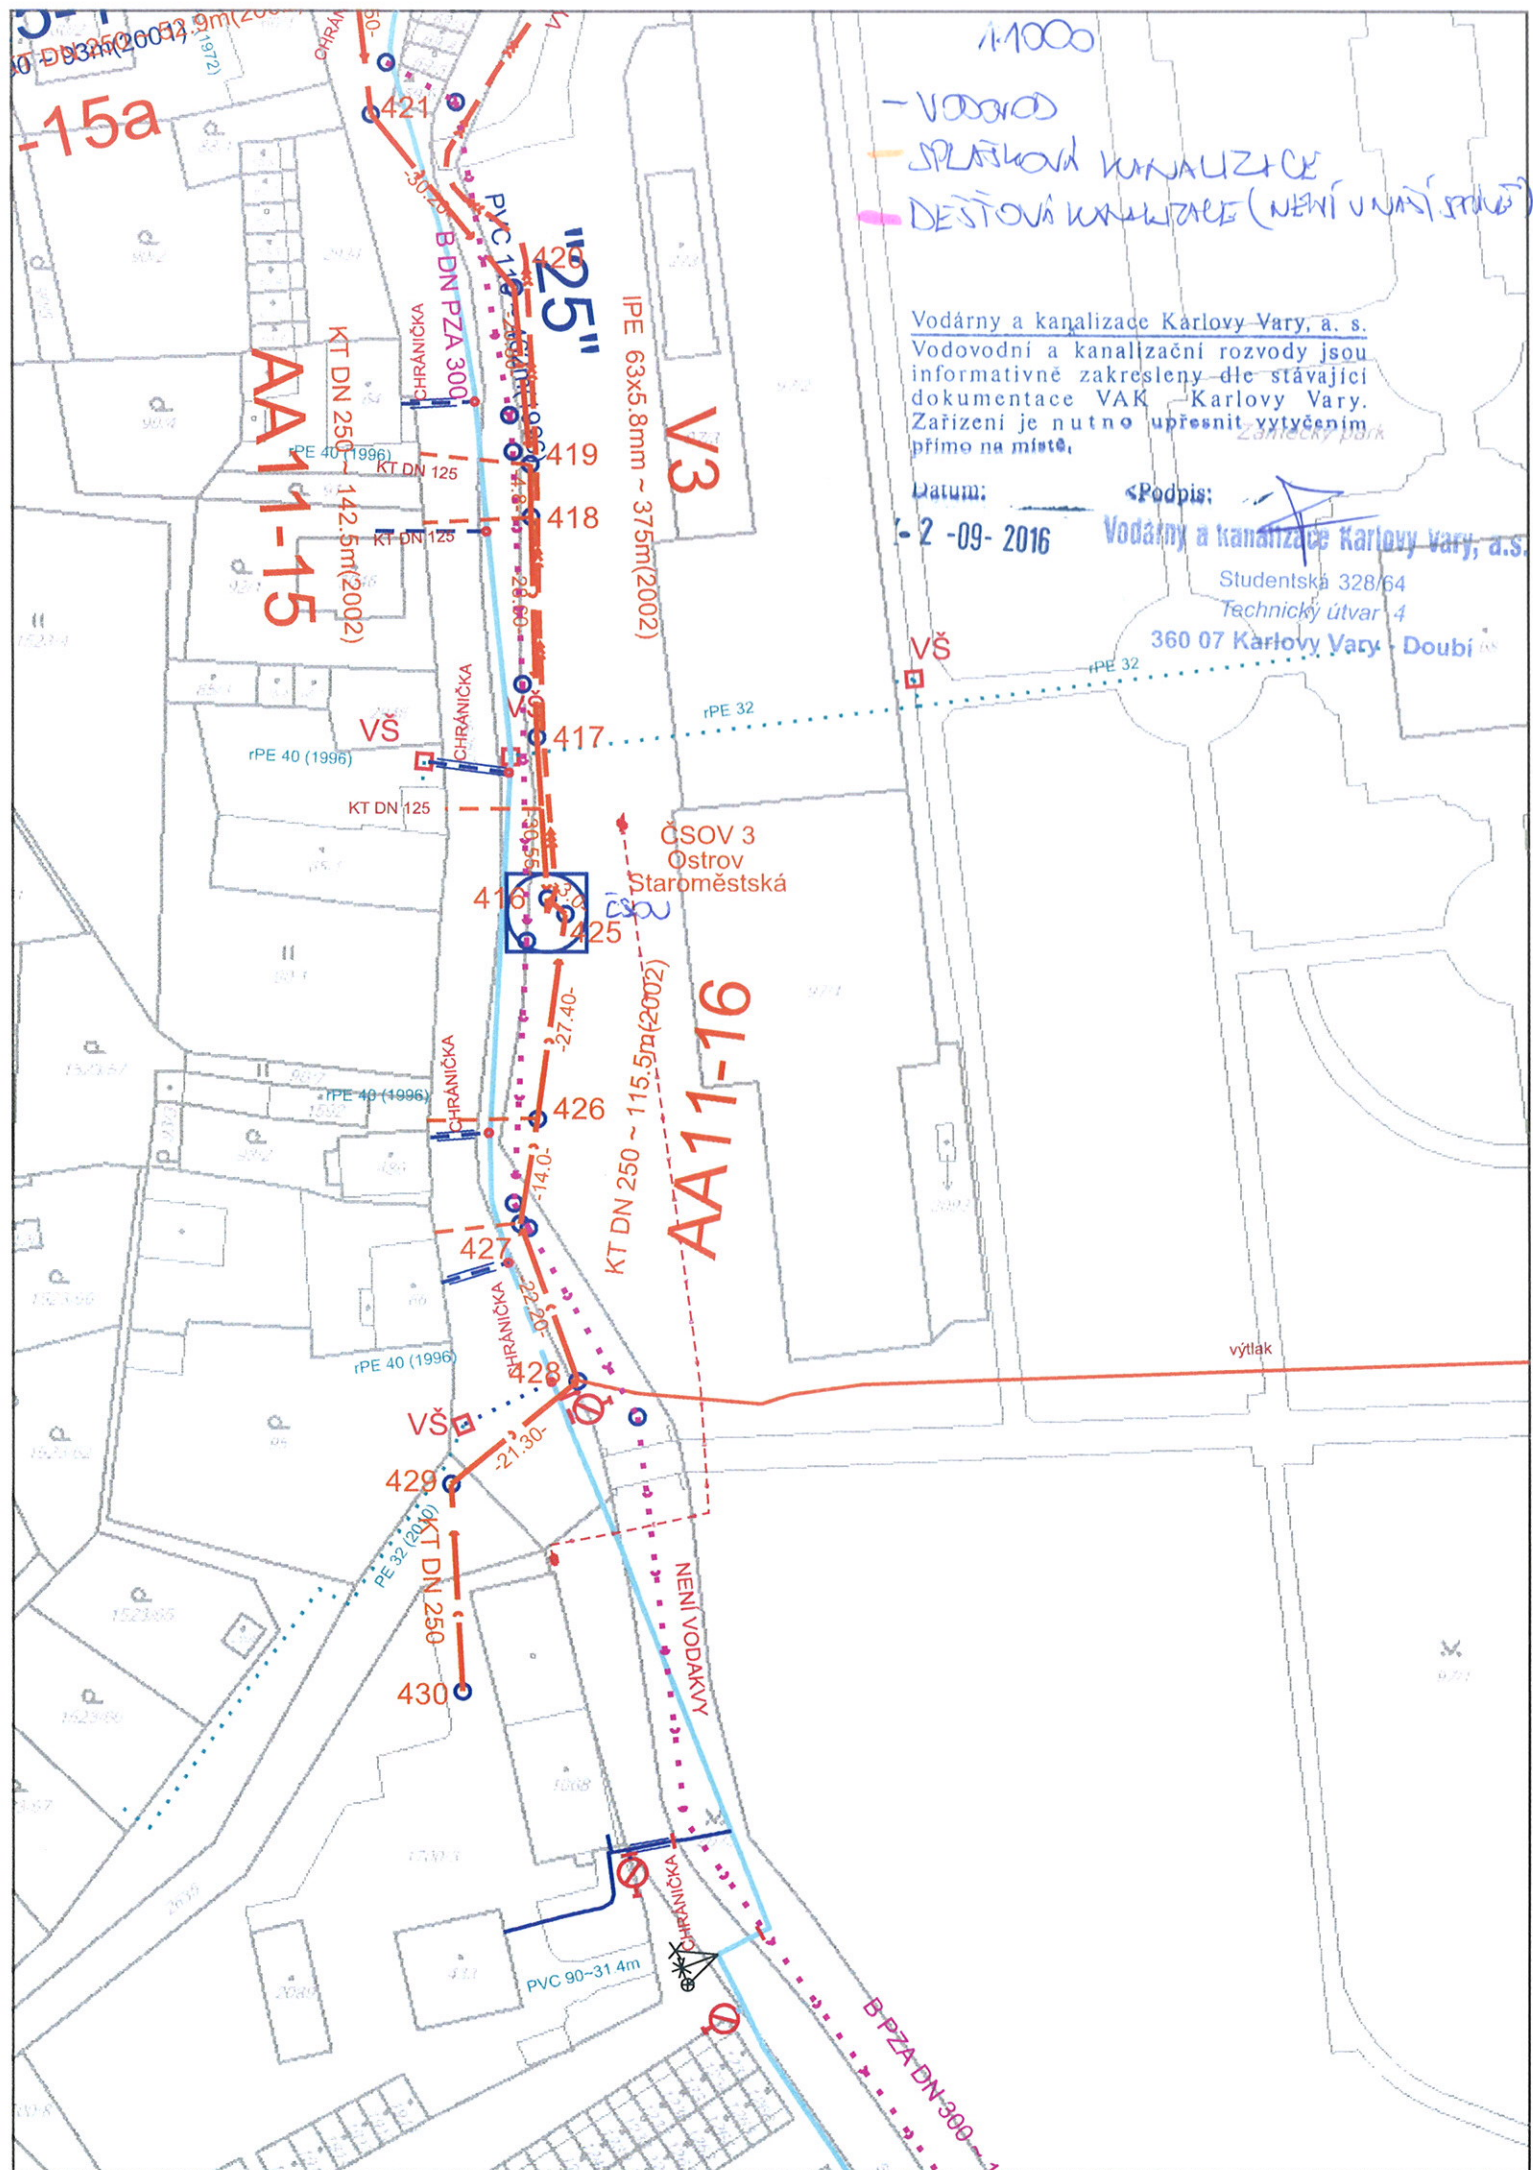

- vodováha
- dešťová kanalizace
- dešťová kanalizace (vleží u nás správně)

Vodárený a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Vodovodní a kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace VAK Karlovy Vary.
Zařízení je nutno upřesnit výtčením
přímo na místě.

Podpis:

~~voňany a kavalizace kaňový vody,~~

2-09-2016

Studenetská 328/64

Technická úroveň 4

360 07 Karlovy Vary - Douchi

