


Půdorys 2.N.P.

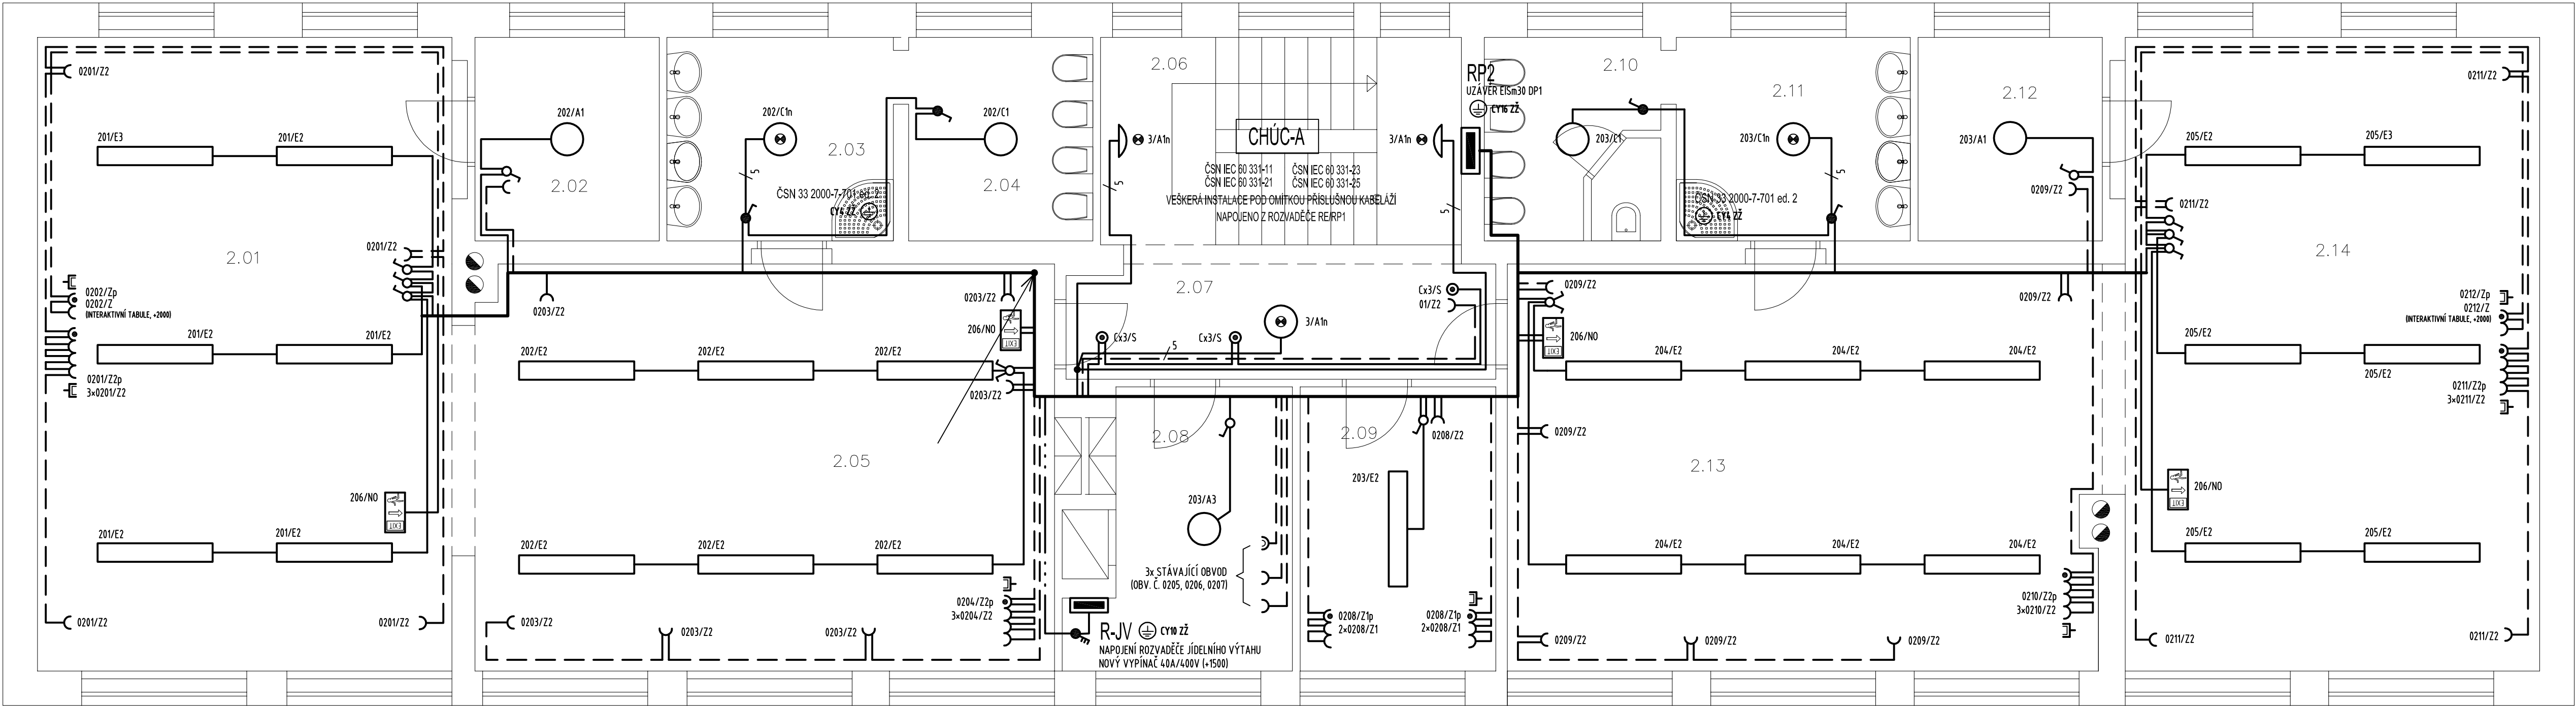

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	Epk (Lx)
2.01	herna	300
2.02	sklad	100
2.03	umývárna	200
2.04	WC	200
2.05	herna	300
2.06	schodiště (CHÚC-A)	150
2.07	chodba (CHÚC-A)	150
2.08	kuchyňka, příprava	200
2.09	sklad, rez. kancelář	100 (500)
2.10	WC	200
2.11	umývárna	200
2.12	sklad	100
2.13	herna	300
2.14	herna	300

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE NA POVRCHU V LIŠTÁCH BUDE ZASEKÁNA V RÁMCI OPRAV POD OMÍTKU

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJISTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!
KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ OODLNOSTÍ P90-R !!!

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ V CHÚC VČETNĚ ROZVODŮ POD OMÍTKOU MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P30-R A TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!
PŘÍPADNĚ CHRÁNĚNÝ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ, DLE ČSN 73 0802 Čl. 12.9.2 A 12.9.3 (UNIKOVÁ SCHODIŠTĚ)
PROVEDENÍ KABELŮ NA