

ÚPRAVA ROZVODU ÚT STÁVAJÍCÍ STAV

**80/60°C-STÁV.ROZVOD
ÚT-TĚLOCVIČNA**

-101-
SKLAD

DEMONTÁŽ

-102-
WC-D

-103-
WC-CH

80/60°C-STÁV.ROZVOD
ŠKOLA-ZASLEPIT

80/60°C-STÁV.ROZVOD
ŠKOLA

1 3/4"-ŠKOLA
1a 3/4"-SKLADY

2 3/4"-ŠKOLA
2a 3/4"-WC-DEMONTÁŽ

DÉMONTÁŽE:

- OTOPNÉ TĚLESO L 500/200-8 čl. 2 ks
- POTRUBÍ ÚT-2xDN80+IZOLACE MIN.VLNA 4cm 22m
2xDN20 16m
- KOHOUT UZAVÍRACÍ ŠIKMÝ - 3/4" 4 ks
- VYVAŽOVACÍ VENTIL HONEYWELL 3/4" 1 ks
- KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ - 3/4" 1 ks

TABULKA IZOLACÍ A UCHYCENÍ POTRUBÍ

potrubí DN	potrubí Fe	potrubí Cu	iz.min.vlna	vzdálenost [m]
DN 10	14x1,5	15x1	iz.PIPO ALS tl.2cm	1,5
DN 15	21,3x2,6	18x1	iz.PIPO ALS tl.2cm	1,5
DN 20	26,9x2,6	22x1	iz.PIPO ALS tl.2cm	1,5
DN 25	33,7x2,6	28x1	iz.PIPO ALS tl.3cm	2,0
DN 32	42,4x2,6	35x1,5	iz.PIPO ALS tl.4cm	2,5
DN 40	48,3x2,6	42x1,5	iz.PIPO ALS tl.4cm	3,0
DN 50	60,3x2,9	54x2	iz.PIPO ALS tl.5cm	3,2
DN 65	76,1x3,2	76x2	iz.PIPO ALS tl.6cm	3,5
DN 80	88,9x3,6	—	iz.PIPO ALS tl.6cm	4,0
DN 100	114,3x4,0	—	iz.PIPO ALS tl.8cm	4,5

Potrubí bude vedeno ve spádu min.0,3%

ÚPRAVA ROZVODU ÚT NOVÝ STAV

**80/60°C-STÁV.ROZVOD
ÚT-TĚLOCVIČNA**

-101-
SKLAD

PŘEPOJENÍ
2xDN25/iz.2cm

2xDN20/iz.2cm

-102-
WC-D

-103-
WC-CH

KK20
STAD3/4"
VK3/8"

80/60°C-STÁV.ROZVOD
ŠKOLA-ZASLEPIT

80/60°C-STÁV.ROZVOD
ŠKOLA

1 3/4"-ŠKOLA
(NAPOJIT STÁV.STOUPAČKU)
1a 3/4"-SKLADY
(NAPOJIT STÁV.STOUPAČKU)

2 3/4"-ŠKOLA
(NAPOJIT STÁV.STOUPAČKU)

MONTÁŽE:

- DNO KLENUTÉ DN80 2 ks
- POTRUBÍ ÚT-2xDN25+iz.tl.2cm 4 m
2xDN20 14 m
- KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ - 3/4" 2 ks
- BALANČNÍ VENTIL STAD 3/4"+IZOLACE 2 ks
- VYPOUSŤECÍ KOHOUT 1/2" 4 ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS


Vedoucí projektant	Projektant	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
	Matoušek Jan Ing.	Schv áll		

ZAKÁZKA:	ČÁST (SO,PS):	OBSAH:	OBJEDNATEL:	Číslo archivní:
Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny	Projektová dokumentace Technika prostředí staveb Vytápění	Přeložka ÚT-chodba	Město Ostrov	BPO 2-100040

Počet A4	Pořadové číslo
4	7

Datum dokončení	Číslo zakázky
28.02.2018	8818-26


bpo
BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

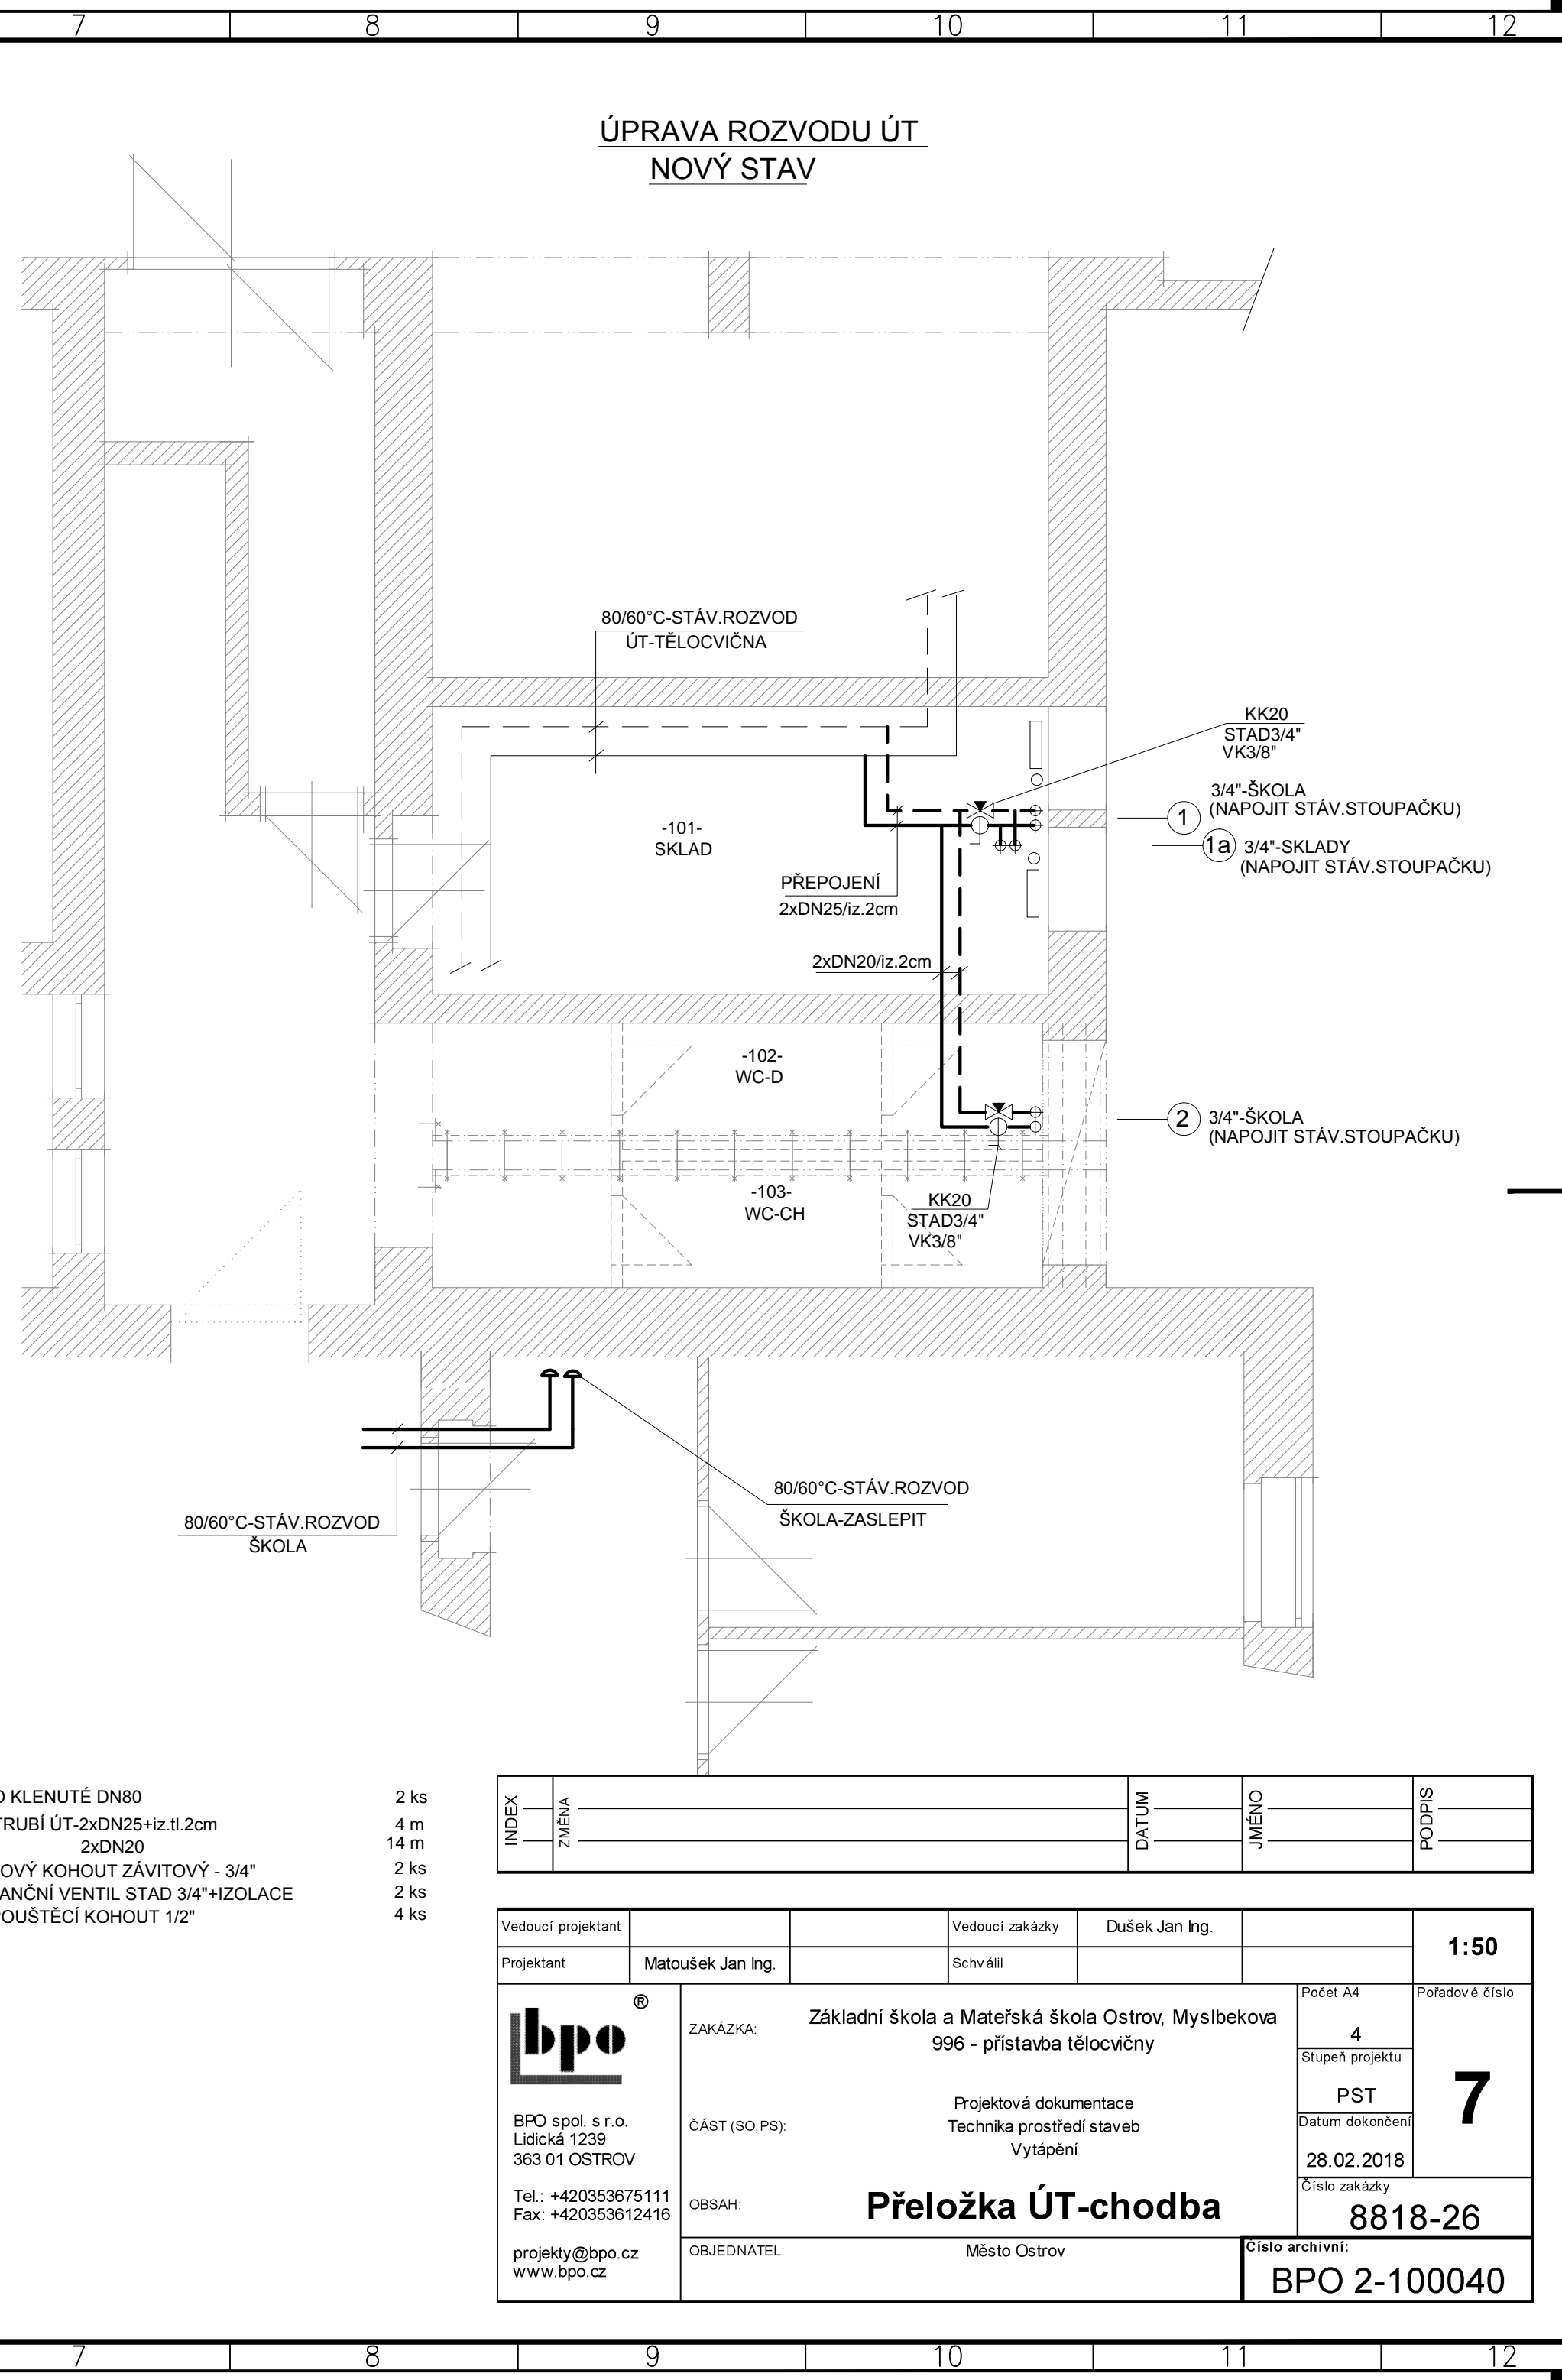

1.	OTOPNÉ TĚLESO L 500/200-8 čl.	2 ks
2.	POTRUBÍ ÚT-2xDN80+IZOLACE MIN.VLNA 4cm 2xDN20	22m 16m
3.	KOHOÚT UZÁVÍRACÍ ŠIKMÝ - 3/4"	4 ks
4.	VYVAŽOVACÍ VENTIL HONEYWELL 3/4"	1 ks
5.	KULOVÝ KOHOÚT ZÁVITOVÝ - 3/4"	1 ks

potrubí DN	potrubí Fe	potrubí Cu	iz.min.vlna	vzdálenost [m]
DN 10	14x1,5	15x1	iz.PIPO ALS tl.2cm	1,5
DN 15	21,3x2,6	18x1	iz.PIPO ALS tl.2cm	1,5
DN 20	26,9x2,6	22x1	iz.PIPO ALS tl.2cm	1,5
DN 25	33,7x2,6	28x1	iz.PIPO ALS tl.3cm	2,0
DN 32	42,4x2,6	35x1,5	iz.PIPO ALS tl.4cm	2,5
DN 40	48,3x2,6	42x1,5	iz.PIPO ALS tl.4cm	3,0
DN 50	60,3x2,9	54x2	iz.PIPO ALS tl.5cm	3,2
DN 65	76,1x3,2	76x2	iz.PIPO ALS tl.6cm	3,5
DN 80	88,9x3,6	—	iz.PIPO ALS tl.6cm	4,0
DN 100	114,3x4,0	—	iz.PIPO ALS tl.8cm	4,5

1.	DNO KLENUTÉ DN80	2 ks
2.	POTRUBÍ ÚT-2xDN25+iz.tl.2cm 2xDN20	4 m 14 m
3.	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ - 3/4"	2 ks
4.	BALANČNÍ VENTIL STAD 3/4"+IZOLACE	2 ks
5.	VÝPOUŠTĚČÍ KOHOUT 1/2"	4 ks

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50	
Projektant	Matoušek Jan Ing.	Schválil				
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekt@bpo.cz www.bpo.cz</div>		ZÁKAZKA: Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny			Počet A4	Pořadové číslo 7
		Projektová dokumentace Technika prostředí staveb Vytápění			4	
		ČÁST (SO,PS):			Stupeň projektu	
		OBSAH:			PST	
		OBJEDNATEL: Město Ostrov			Datum dokončení	
			Přeložka ÚT-chodba	28.02.2018	Číslo zakázky 8818-26	
					Číslo archivu: BPO 2-100040	