



PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK V1-V2  
M 1:100

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V1

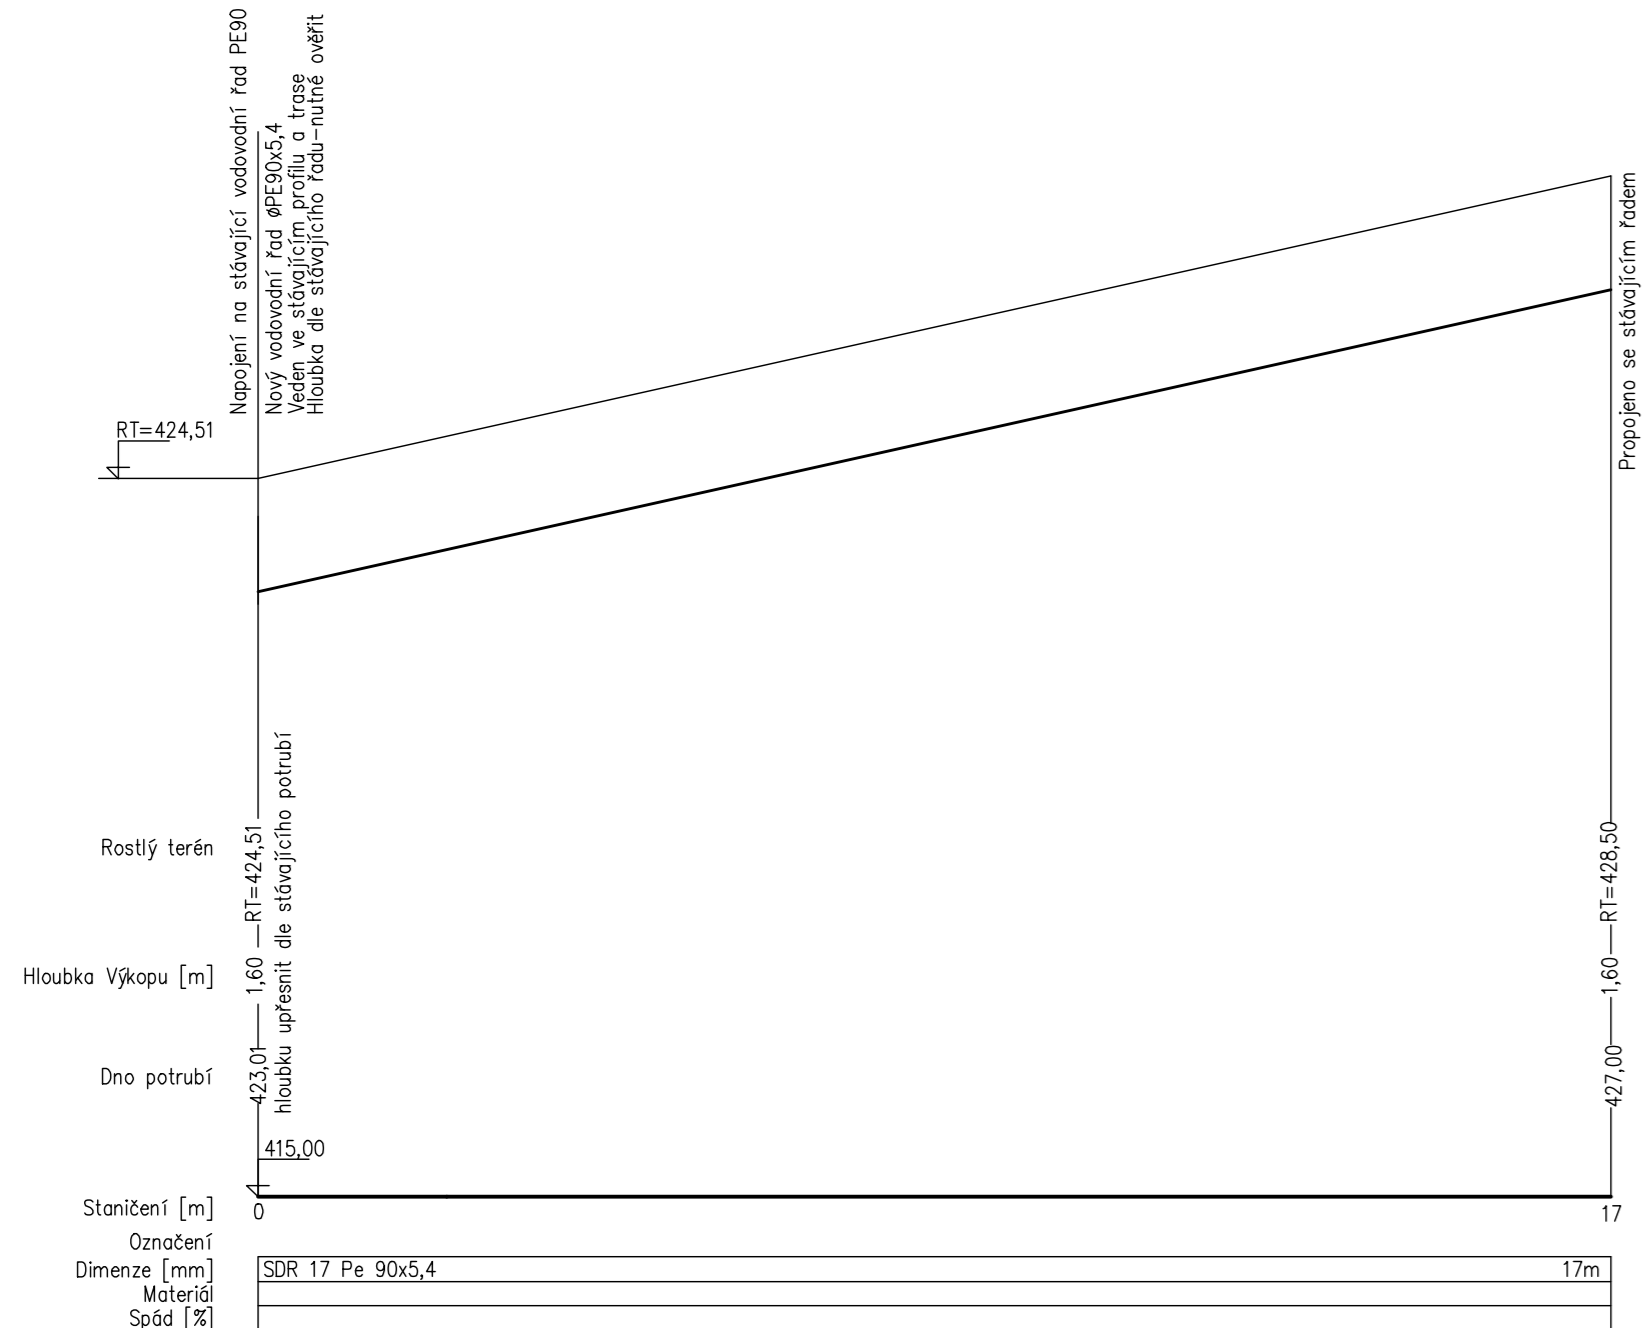


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V2

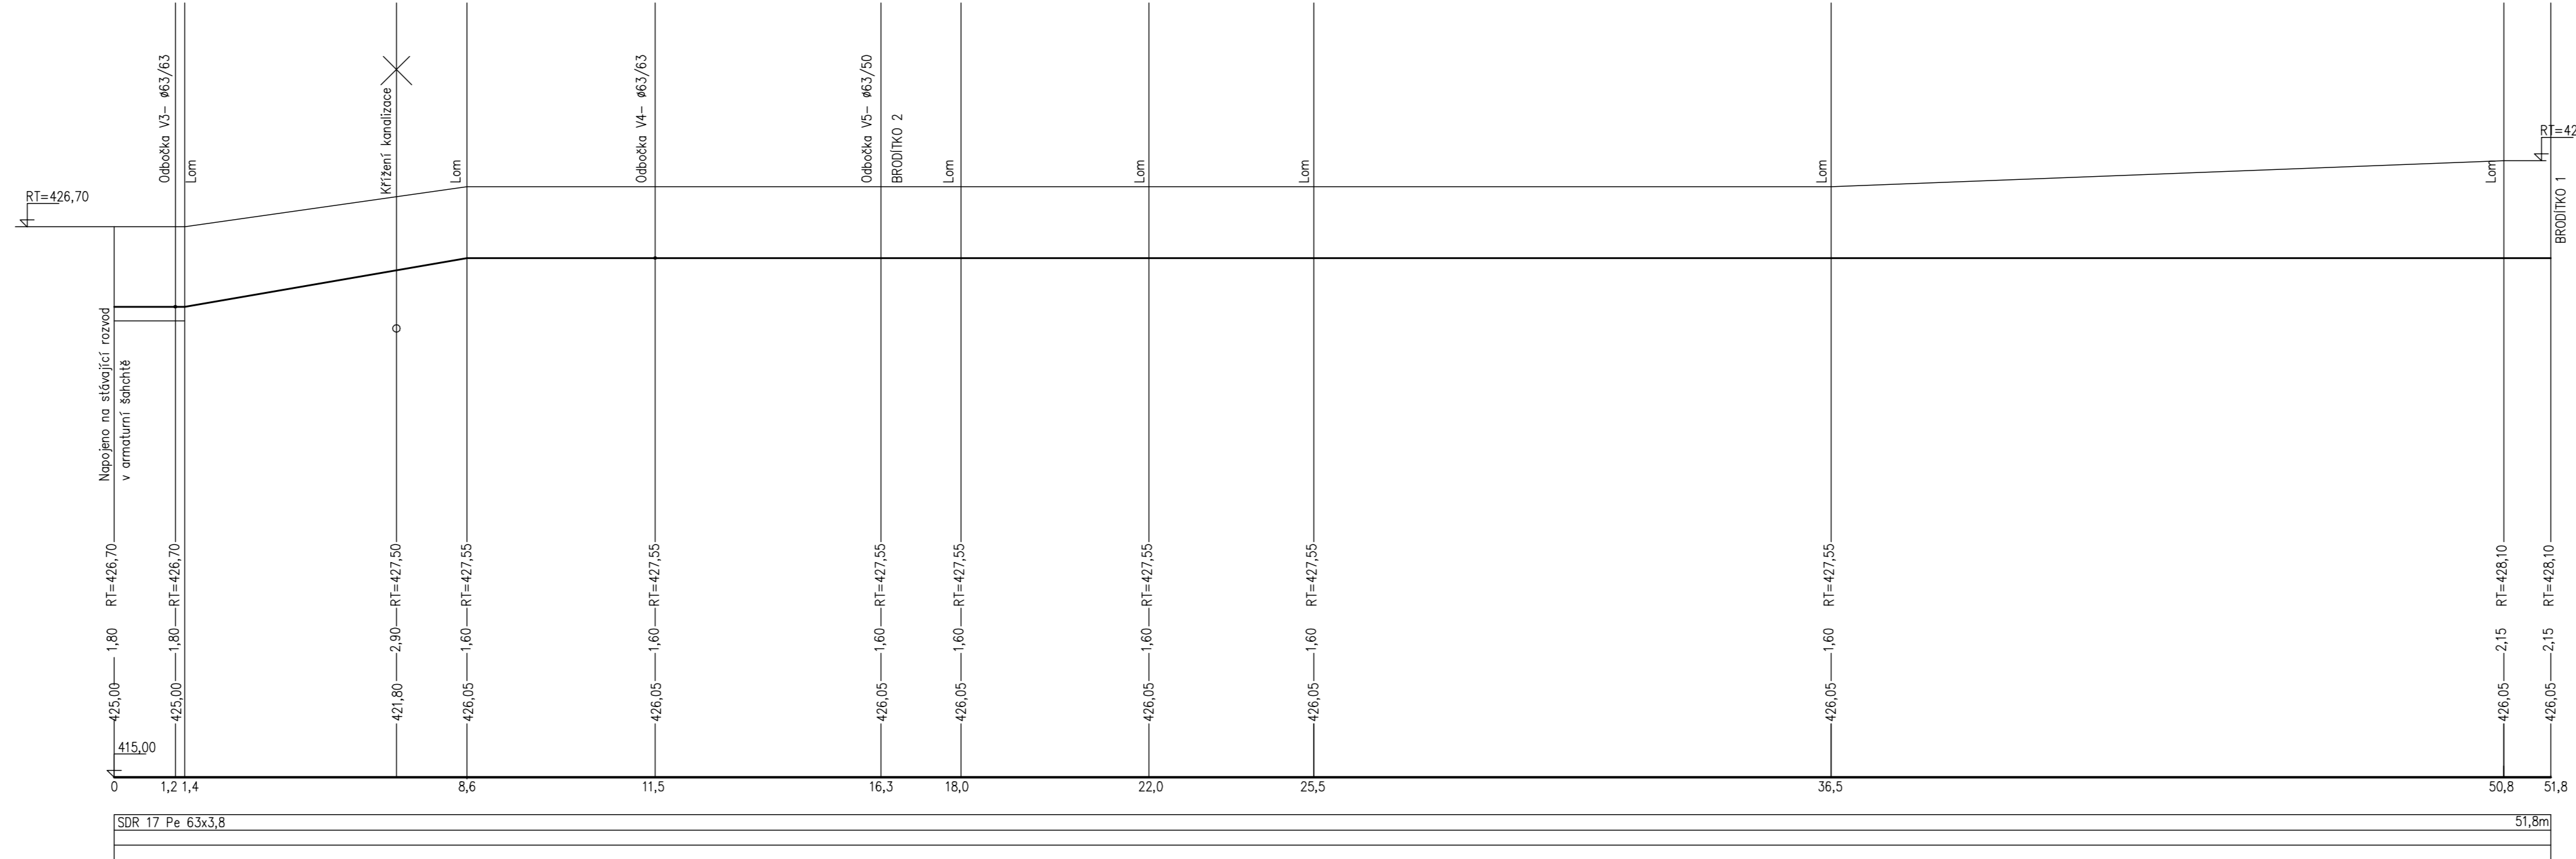

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽ.SÍTĚ, JEJICH ZÁKRES V SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA HLOUBKA VODOVODU V MÍSTĚ NÁPOJENÍ, DÁLE BUDE OVĚŘENA HLOUBKA ULOŽENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, KTERÉ BUDOU PO TRASE KŘÍŽENY
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHDNÝ TYP PAŽENÍ S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY, ŠÍŘKA DNA VÝKOPU BUDE ZVĚTŠENA O 0,1 M NA OBE STRANY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ŮČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- V SOUBĚHU S VODOVODEM BUDE POLOŽEN ZJIŠŤOVACÍ KABEL CY 2,5 mm2

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ

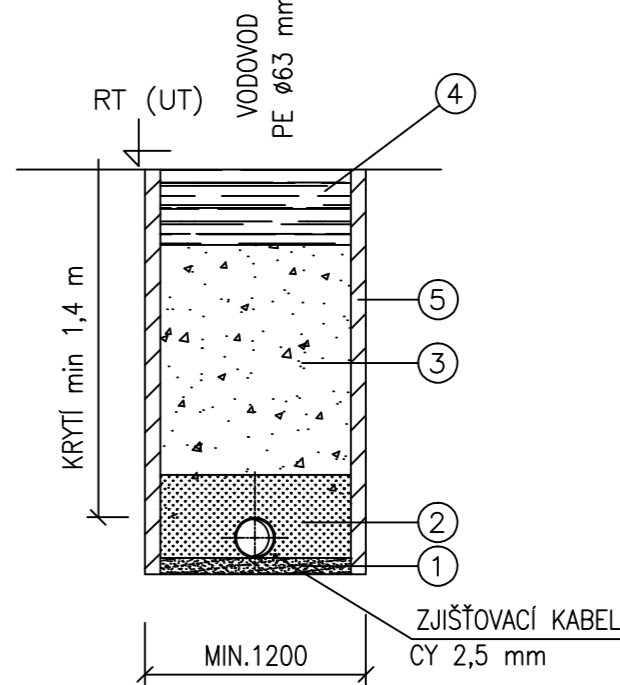

LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE 100 mm
- 2 OBSYP PÍSKEM 300 mm NAD HRDLA POTRUBÍ
- 3 HUTNĚNÝ ZÁSYP
- 4 SKLADBA DLE NÁVRHU PD KOMUNIKACE NEBO DOTČENÉHO POVRCHU VČ.PODKLADNÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
- 5 PAŽENÍ

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		
Projektant		Schválil		
ZAKÁZKA		Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově, projektová dokumentace a stavební povolení (územní souhlas)		Počet A4
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		Jednostupňová projektová dokumentace Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace		5 Stupeň projektu PST Datum dokončení 30.06.2018 Číslo zakázky 8963-25
OBSAH:		Podélný profil vodovodních přípojek V1-V2		Pořadové číslo 3
OBJEDNATEL:		Město Ostrov		Číslo archivu: BPO 5-101223