



Oplocení typ "A" (1:25)

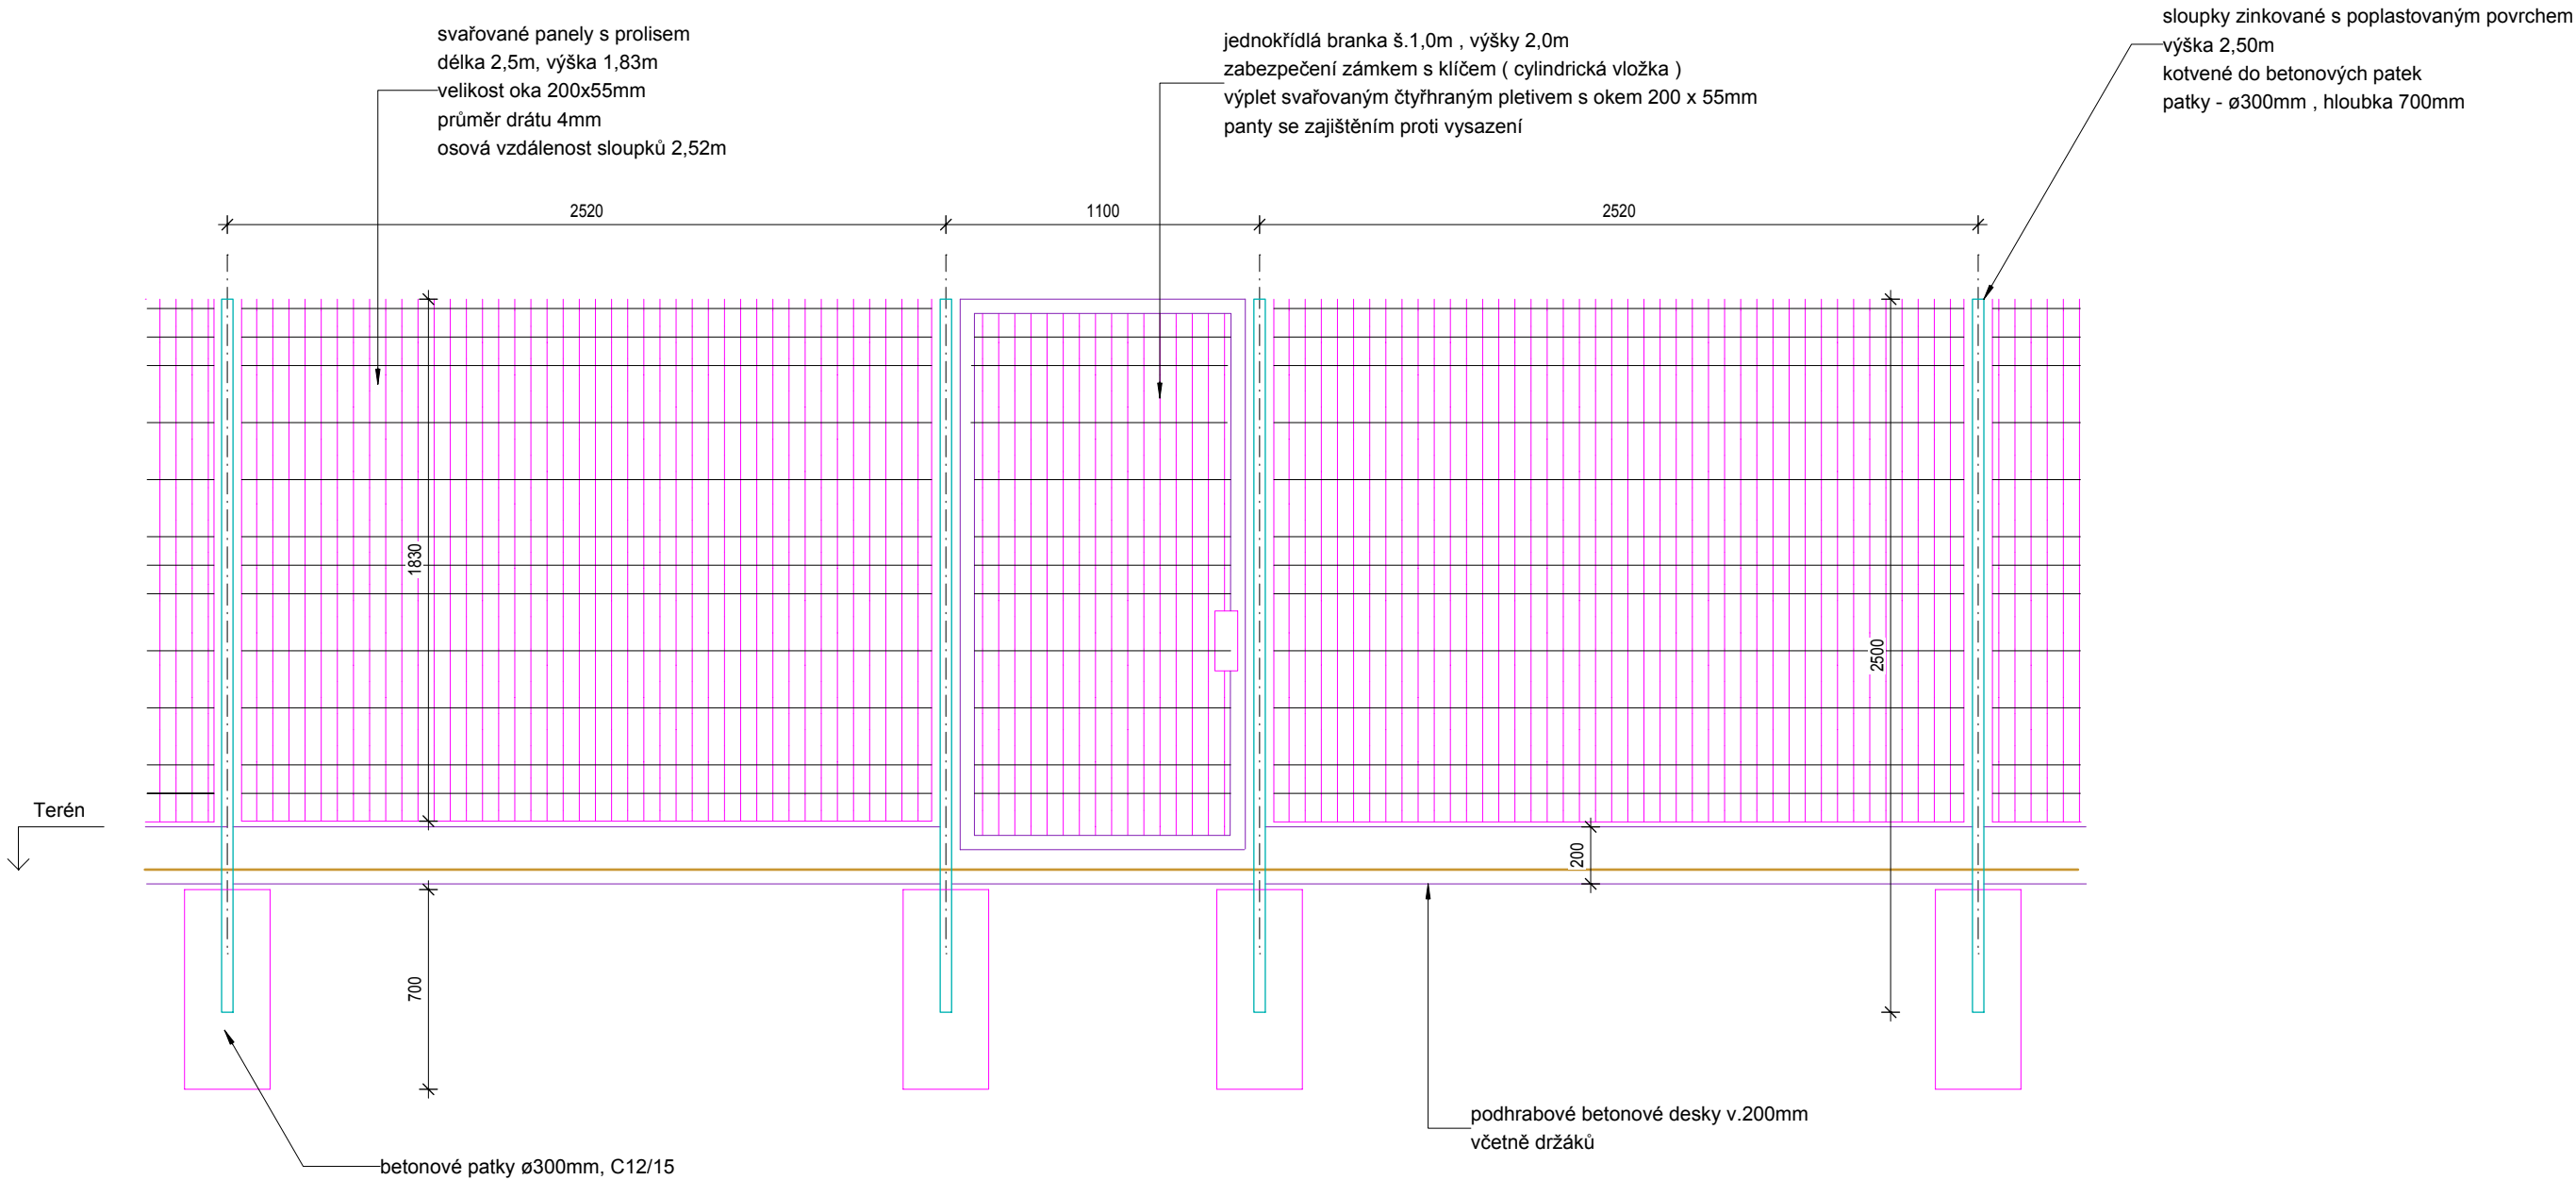


Oplocení typ "B" (1:25)

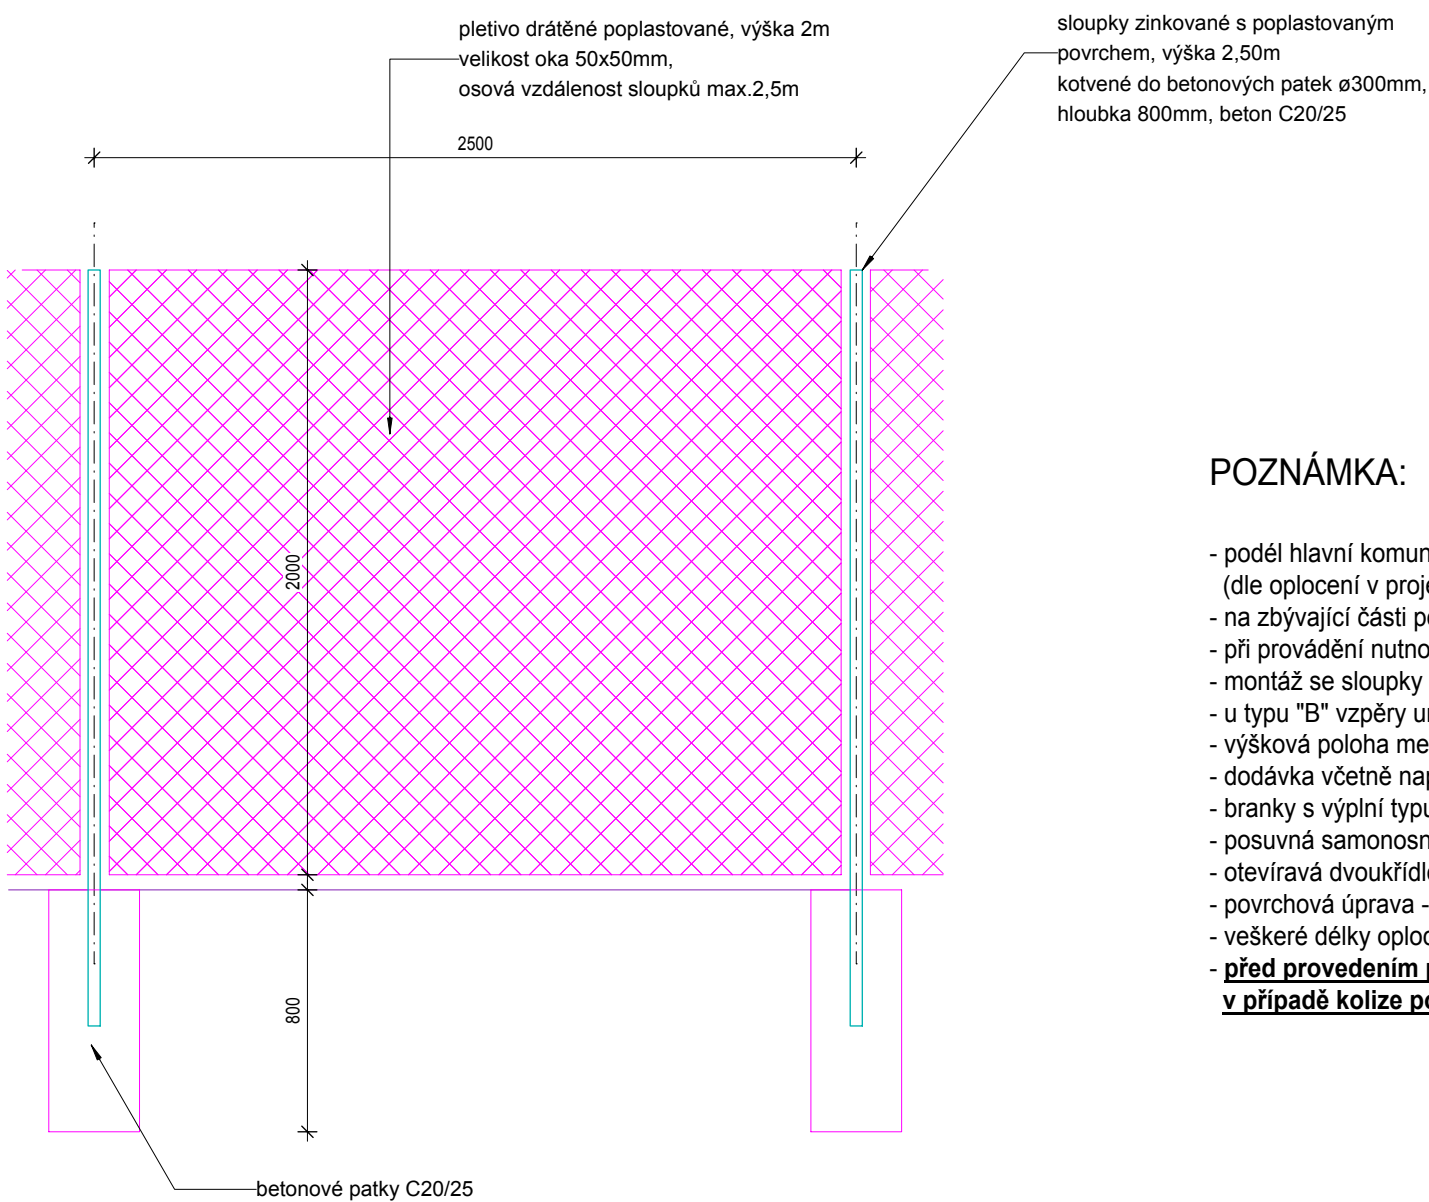

POZNÁMKA:

- podél hlavní komunikace oplocení typ "A" ze svařovaných poplastovaných panelů s prolisem a podhrabovými deskami (dle oplocení v projektu ZZS KV) - celková délka 101m
- na zbývající části pozemku oplocení typ "B" z drátěného poplastovaného pletiva bez podezdívky - celková délka 272m
- při provádění nutno dodržet technické podklady a detaily výrobce
- montáž se sloupky kotvenými do betonových patek
- u typu "B" vzpěry umístěny do krajních a rohových polí a na podpůrný průběžný sloupek ve středové části rovné délky plotu
- výšková poloha mezilehlých sloupků upřesněna na stavbě v závislosti na skutečném tvaru upraveného terénu
- dodávka včetně napínacích a vázacích drátů, PVC krytek, objímek a dalšího příslušenství
- branky s výplní typu "A", výška 2m, průchozí šířka 1m, dodávka včetně pantů a zámku - 3ks
- posuvná samonosná brána s výplní typu "A", výška 2m, světlost (šířka vjezdu) 6m - 2ks
- otevíravá dvoukřídlová brána s výplní typu "B" výška 2m, světlosti 4m - 1ks
- povrchová úprava - žárové zinkování, poplastování barva zelená RAL 9005
- veškeré délky oplocení a osové vzdálenosti sloupků nutno ověřit na místě
- **před provedením plotu, bran a branek nutno zjistit skutečnou polohu sítí křížujících trasu oplocení, v případě kolize posunout patku sloupku.**

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:25
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů		Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Projekt pro stavební povolení SO 256 Oplocení -etapa 2b		4	3
				Stupeň projektu	
				DSP	
	OBSAH:	Oplocení - typové řešení		Datum dokončení	
			31.08.2019	Číslo zakázky	
OBJEDNATEL:	Město Ostrov		9127-23		
			Číslo archivní:	BPO 2-103985	