

sever




LEGENDA POTRUBÍ

- Rozvody studené vody – SV
- - - - - Rozvody teplé vody – TV
- Rozvod SV pod podlahou


POZNÁMKA - VNITŘNÍ VODOVOD:

Vodovodní rozvody – PPr- PN20 (trubky o průměru 20–32 mm)
Stanovení tloušťky tepelné izolace rozvodů TV ve zdech:
min. 13 mm (volně – izol. tl. 25 mm)
Stanovení tloušťky tepelné izolace rozvodů SV:
13 mm (vedení v blízkosti tepelných vedení nebo vytápěné místnosti)
9 mm (vedení ve zdi, samostatně)

ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV:



ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 80l
PŘÍKON: 2200 W / 230V
ARMATURY SV: ZK15, KK15, PV15, VK15
ARMATURY TV: KK15
NAPAJENÍ POUŠTNĚHO V. NA KANALIZACI
ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 20l
PŘÍKON: 2200 W / 230V
ARMATURY SV: ZK15, KK15, PV15, VK15
ARMATURY TV: KK15
NAPAJENÍ POUŠTNĚHO V. NA KANALIZACI

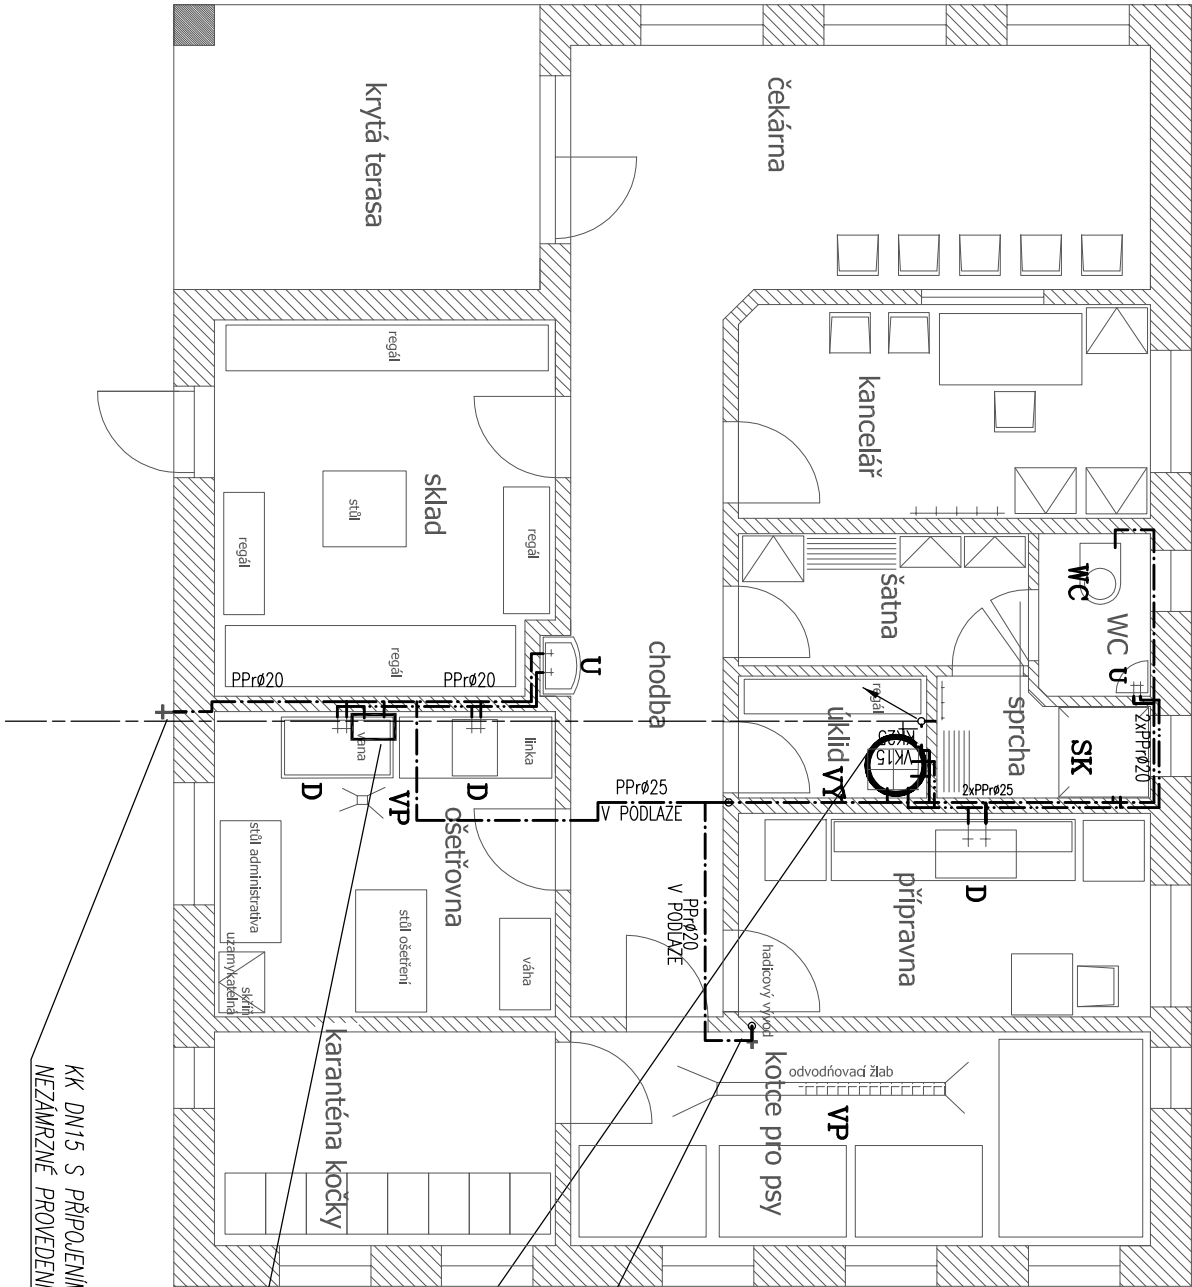

Tabulka zařizovacích předmětů (celý objekt)

OZN.	POPS	ks
WC	Stojatý kombi klozet s nádržkou a sedátkem, spodní odtok DN100 a včetně napojení na SV – DN15	1
U	Umývadlo a umývátko samostatné šíře do 550 mm a do 350 mm s jednopákovou směšovací baterií včetně sifonu s výpustí a s odtokovou trubicou DN40, 2x rohové ventily DN15	2
D	Příprava pro dřez nebo mycí žlab s jednopákovými směšovacími bateriemi DN 15, včetně dřezové zápachové uzávěry DN50,2x rohové ventily DN15	3
SK	Sprchový kout (stavebně připravený – 900x900 mm), včetně nástěnné jednopákové baterie sprchovací baterie DN15, se sprchovou hlavicí a polohovací tyčí	1
VŤ	Keramická stojáča výlevka s krycí mříží. Zápachová uzávěra DN100, spodní napojení	1
VP	Podlahová vpusť nebo žlab s nerezovým rámečkem sifon suchý DN50 se svislým odtokem	2

PROJEKTANT Ing. Skoček, SK - projekt

INVESTOR Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov

STAVBA Psí útulek Bety Ostrov -nové zázemí
D.1.4.1.-Zdravotné technické instalace
Půdorys 1.NP - vodovod

1:75

08/2019

