



VODOVOD

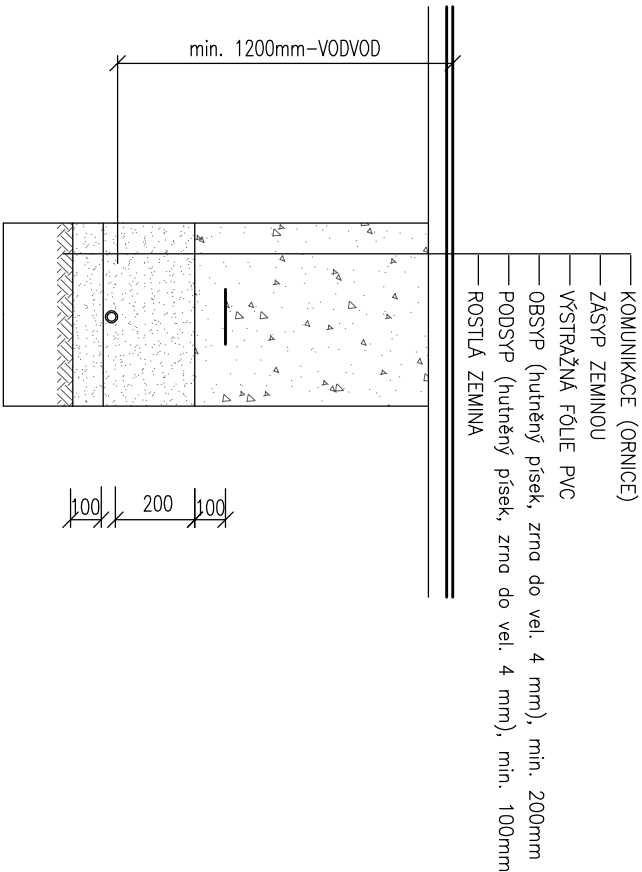

KANALIZACE

ULOŽENÍ POTRUBÍ KG PVC
a) V KOMUNIKACI
b) VE VOLNÉM TERÉNU

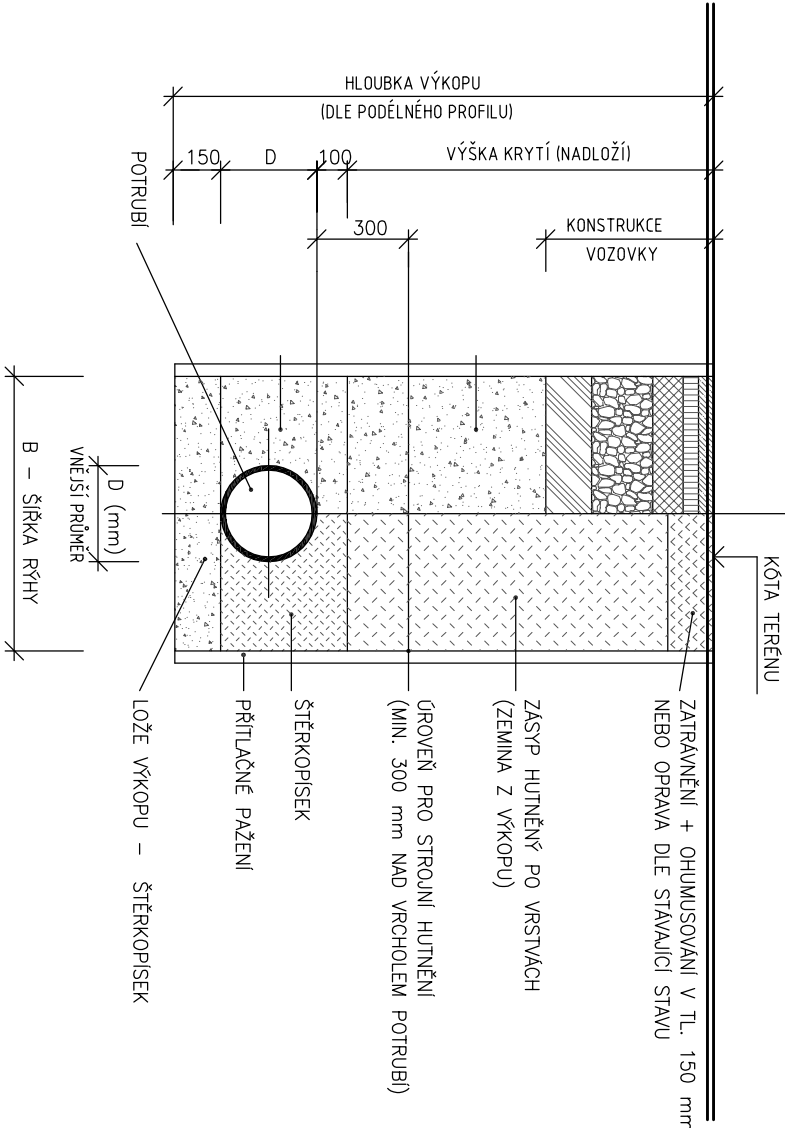

Poznámka:

Výkopy budou paženy od 1,0 - 1,5 m hloubky výkopu. (dle soudržnosti zeminy)

PROJEKTANT **Ing. Skoček, SK - projekt**

INVESTOR **Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov**

STAVBA **Psí útulek Betý Ostrov -nové zázemí**
D.1.4.1-Zdravotně technické instalace
Vzorové příčné řezy

1:25

08/2019

6