

XX XX XX FM ZESILOVAČ / KONVEKTOR POZEMNÍHO SIGNÁLU

☐ ZÁSUVKA TV-R-SAT / STA

ROZB.1 ROZBOČOVAČ

MULTISWITCHES PŘEPÍNAČ POZEM. A SAT.SIGNÁLU

DT DT - PŘÍSTROJ DOMOVNÍHO TLF. S EL.VRÁTNÝM

DVT DVT - PŘÍSTROJ DOMOVNÍHO VIDEOTLF. S EL.VRÁTNÝM

TT TLAČÍTKOVÉ TABLO S HOVOROVOU SOUPRAVOU

TT-DVT TLAČÍTKOVÉ VIDEOTABLO S HOVOROVOU SOUPRAVOU

EZ DVEŘNÍ EL.ZÁMEK - EL.VRÁTNÝ

XDT: Ø SVORKOVNICE PROPOJENÍ DOMOVNÍHO TELEFONU

NAPAJEČ A1 A2 A3 PRVKY DOMOVNÍHO TELEFONU

☐ ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 2PORTOVÁ

☐ ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 1PORTOVÁ

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel: Ing. Skoček , SK PROJEKT				
Investor:				
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Ostrov	St.Ú: Ostrov	Formát	
Stavba: PSÍ ÚTULEK BETY OSTROV - NOVÉ ZÁZEMÍ NOVOSTAVCBA V AREÁLU PSÍHO ÚPTULKU NA p.p.č. 2497/1 V OSTROVĚ			Datum	07 / 2019
			Čís.zakázky	32 / 19
			Proj.stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
Objekt:			Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 9
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Obsah: SCHÉMA SLABOPROUDU				

SCHÉMA STK - NÁVRH

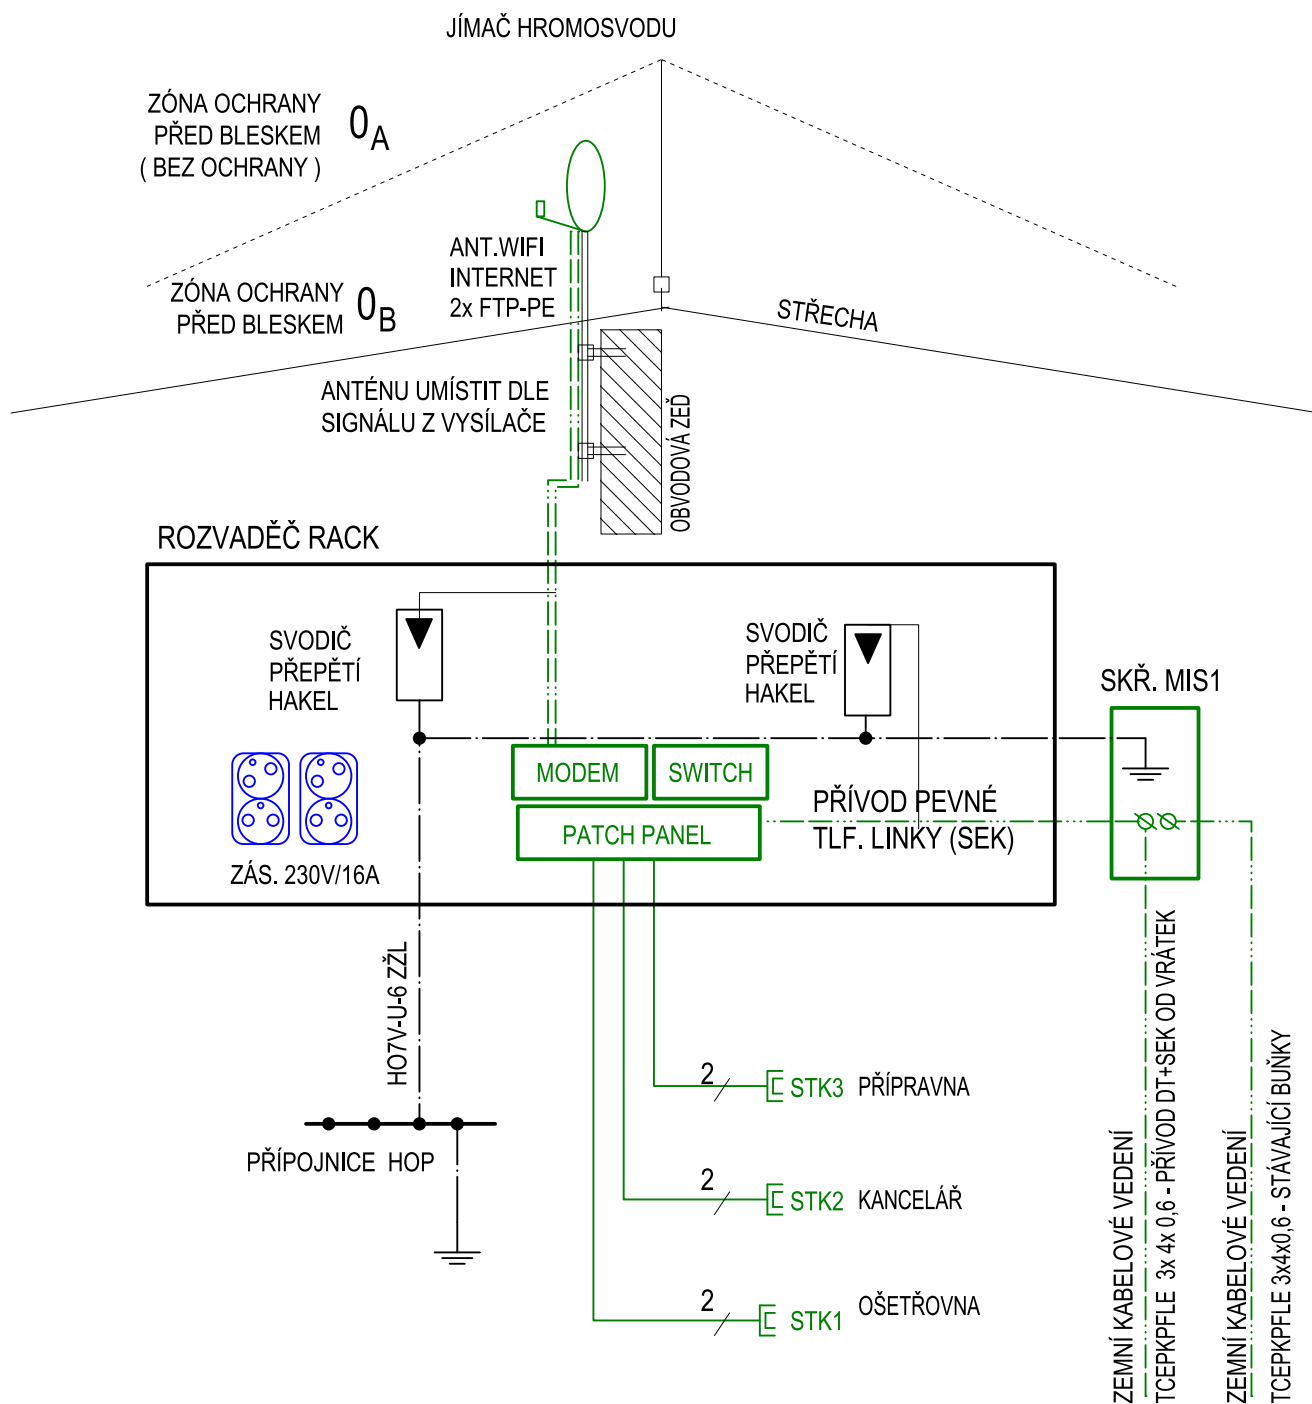





SCHÉMA DOMOVNÍHO TELEFONU (DT) - NÁVRH

POZN.: ROZVOD DT KABELY UTP CAT 5e / , SYKFY V TR. PVC, TCEPKPFLE

- DT  DT - PŘÍSTROJ DOMOVNÍHO TLF. S EL.VRÁTNÝM
- EZ  DVEŘNÍ EL.ZÁMEK - EL.VRÁTNÝ
- TT  TLAČÍTKOVÉ TABLO S HOVOROVOU SOUPRAVOU

