

7

8

9

10

11


12

PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DÍLEN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	VÝŠKA
1.01	Spojovací chodba	19,64	KD	ŠO	MinR	2,95
1.02	Výťahová šachta	3,06	NB	NB	-	
1.03	Chodba	9,55	KD	ŠO	MinR	2,95
1.04	Dlha - chlapi	60,74	ES	ŠO	MinR	3,0
1.05	Šatna	7,82	KD	ŠO	MinR	3,0
1.06	WC inozlini	3,87	KD	KO2000,ŠO	MinR	2,4
1.07	Skad nářad a materiál	13,35	KD	ON2000,ŠO	MinR	3,0/2,4
CELKOVÁ PLŮCHA MÍSTNOSTÍ		118,38				

## PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DÍLEN

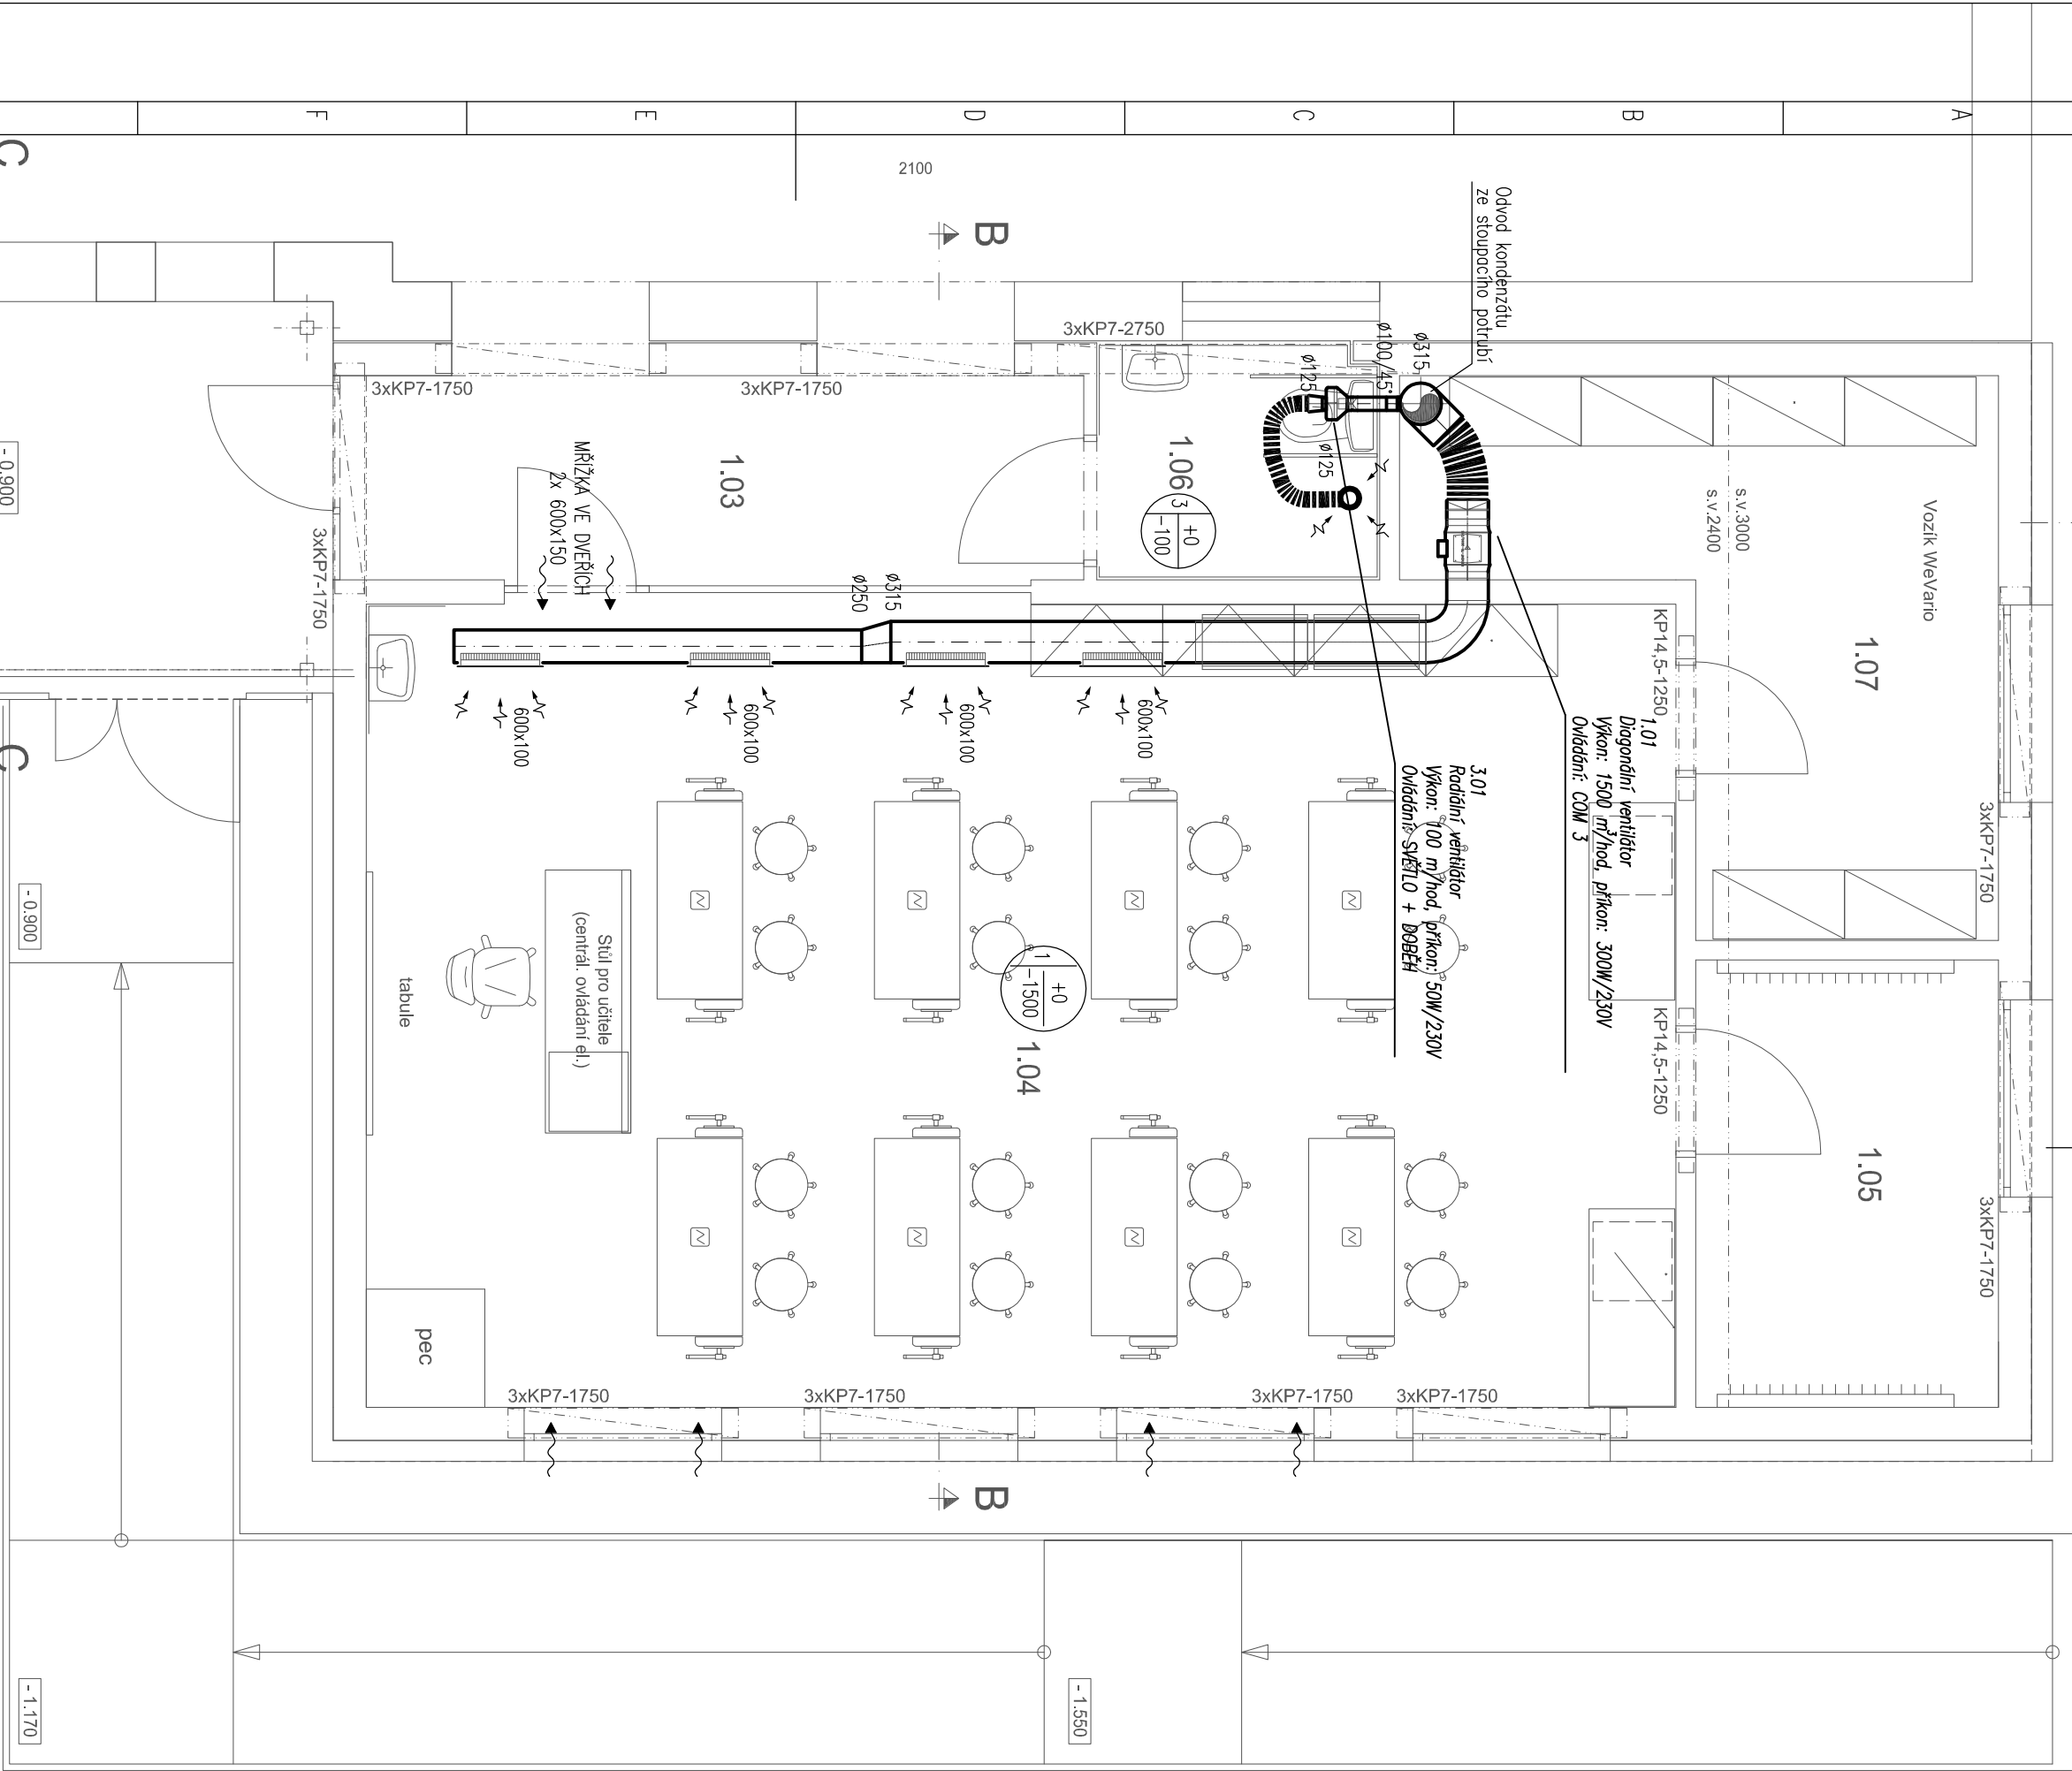

## LEGENDA:

- VTI POTRUBÍ - KRUHOVÉ SPIRO
- VTI POTRUBÍ - OHĚBNÉ SONOFLEX
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- PŘÍVOD / ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘEMI

## POZNÁMKA:

POTRUBÍ VEDENÉ PLODNIM PROSTOREM BUDE OPATŘENO TEPELNOU A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ EI15.  
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ A1.  
DOSTATEČNOU VÝMĚNU VZDUCHU PŘI HAARUNIM PROVOZU VZT DÍLEN ZAJISTÍ UŽIVATEL OBJEKTU OTEVÍRÁNÝCH OKEN.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant Projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Vedoucí zasklady Technická kontrola	Zaiko Tomáš Ing.	Měřítko 1:50
ZAKÁZKA	ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - rekonstrukce učebny technických a řemeslných odborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy	ČÁST:	Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace objektu Vzduchotechnika	Poslední část 4 PST 13.01.2017
LIDICKÁ 1239 383 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OSBAH:	Půdorys 1.NP	Oslo zasklady 8628-25	Oslo archivní BPO 2-95665
OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVEBNÍK:				