




LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	EpK (Lx)
301	chodba, schodiště	–
302	předsíň	150
303	spíž	100
304	koupelna	200
305	WC	200
306	kuchyně, jídelna	200/300
307	ložnice	100
308	obývací pokoj	100


LEGENDA PŘÍSTROJŮ	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
	VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 1, IP20, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 1, IP44, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 6, IP20, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 7, IP20, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	TLAČÍTKO ŘÁZENÍ 1/0, IP20, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VÝVOD 10 (16) A/230V, UKONČIT STOČNÝM VOLNÝM KABELEM 1,5 METRU
	Z1 ŽÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT +200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM
	Z2 ŽÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM
	Z4 ŽÁSUVKA 16A/230V, IP44, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM
	Z5 ŽÁSUVKA 16A/230V, IP44, OSADIT +500 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM
	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT VIZ. PŮDORYS INSTALACE
	STA ŽÁSUVKA TV/RTD/SAT, OSADIT DLE STÁVAJÍCÍ ŽÁSUVKY STA
	TEL TELEFONNÍ ŽÁSUVKA 1xRJ12, OSADIT VIZ. PŮDORYS INSTALACE
	OKČ AUTONOMNÍ OPTICKO-KOUPROVÉ ČIDLO, BATERIOVÉ S AUTOTESTEM

OBECNÉ OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ (MNOHONÁSOBNÉ RÁMEČKY)

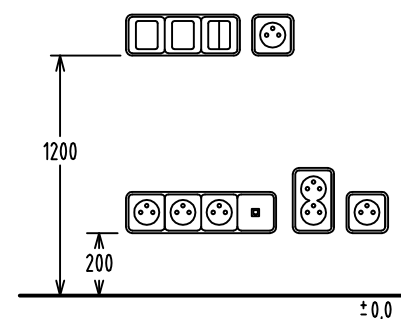

POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

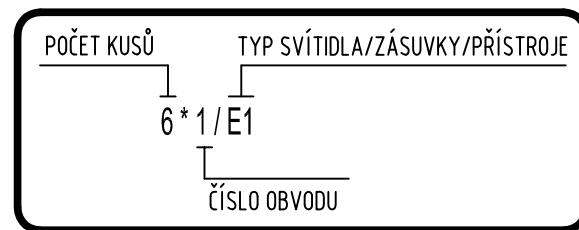

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁNÍ)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-B)
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI 30mA

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví		
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		 Úvalská 612/18, Karlový Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz		
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov							
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov							
Kraj :	Karlovarský	Kazákova číslo :	EP05-2020					
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS					
Akce : Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Hlavní 861/6, 363 01 Ostrov D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace				IČO :		734 30 871		Číslo paré :
				Datum :		01/2020		
				Měřítko :		1:50		
				Číslo přílohy :		D1.4a-4		
Obsah :				PŮDORYS ELEKTROINSTALACE BYTOVÉ JEDNOTKY				