



VODOVOD
PE 100, SDR 11, DN 50 mm (63 x 5,8 mm), (PN 16)
DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ, VNĚJŠÍ VRSTVA O TL. 10% BAREVNĚ ODLIŠENÁ
DLE ČSN EN 12 201 A ČSN EN 1555 PROPIITNOU VODU

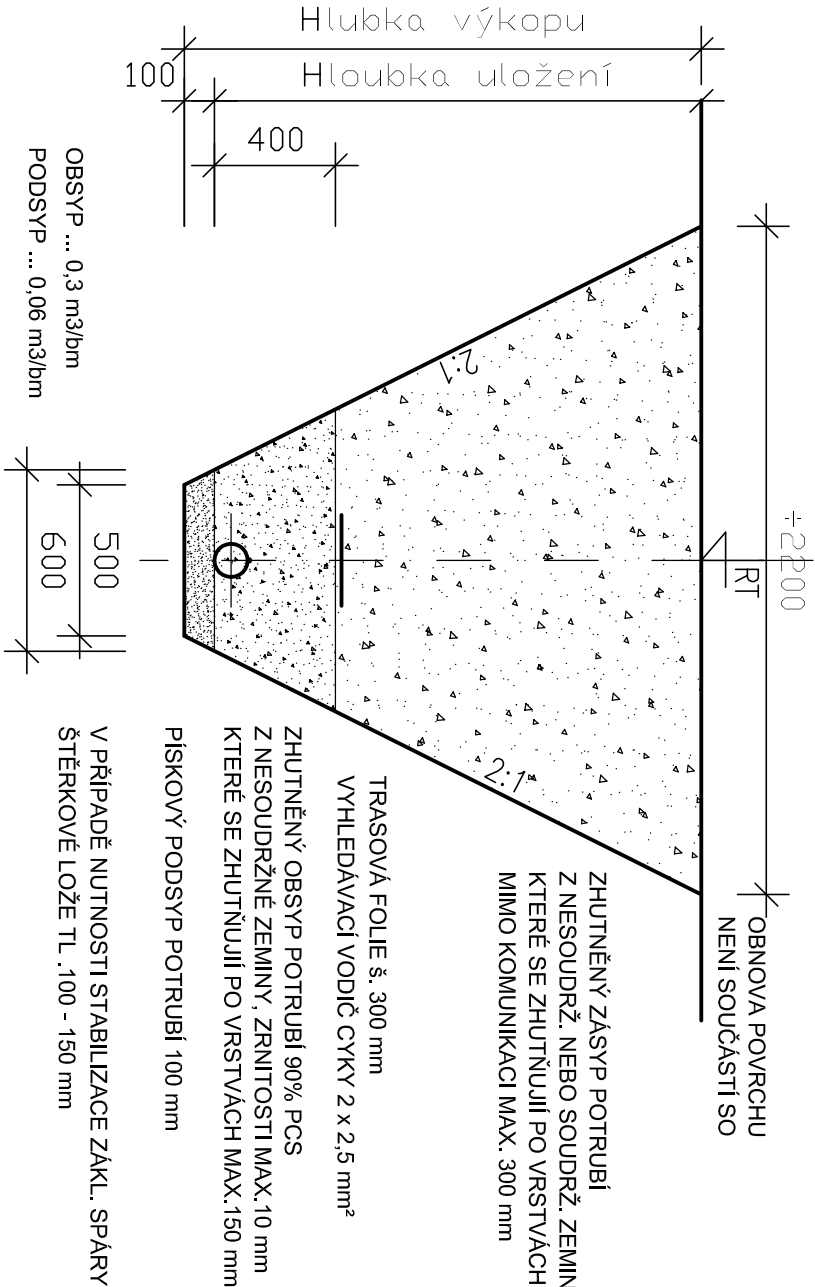


KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY HT-PP, KG- PVC

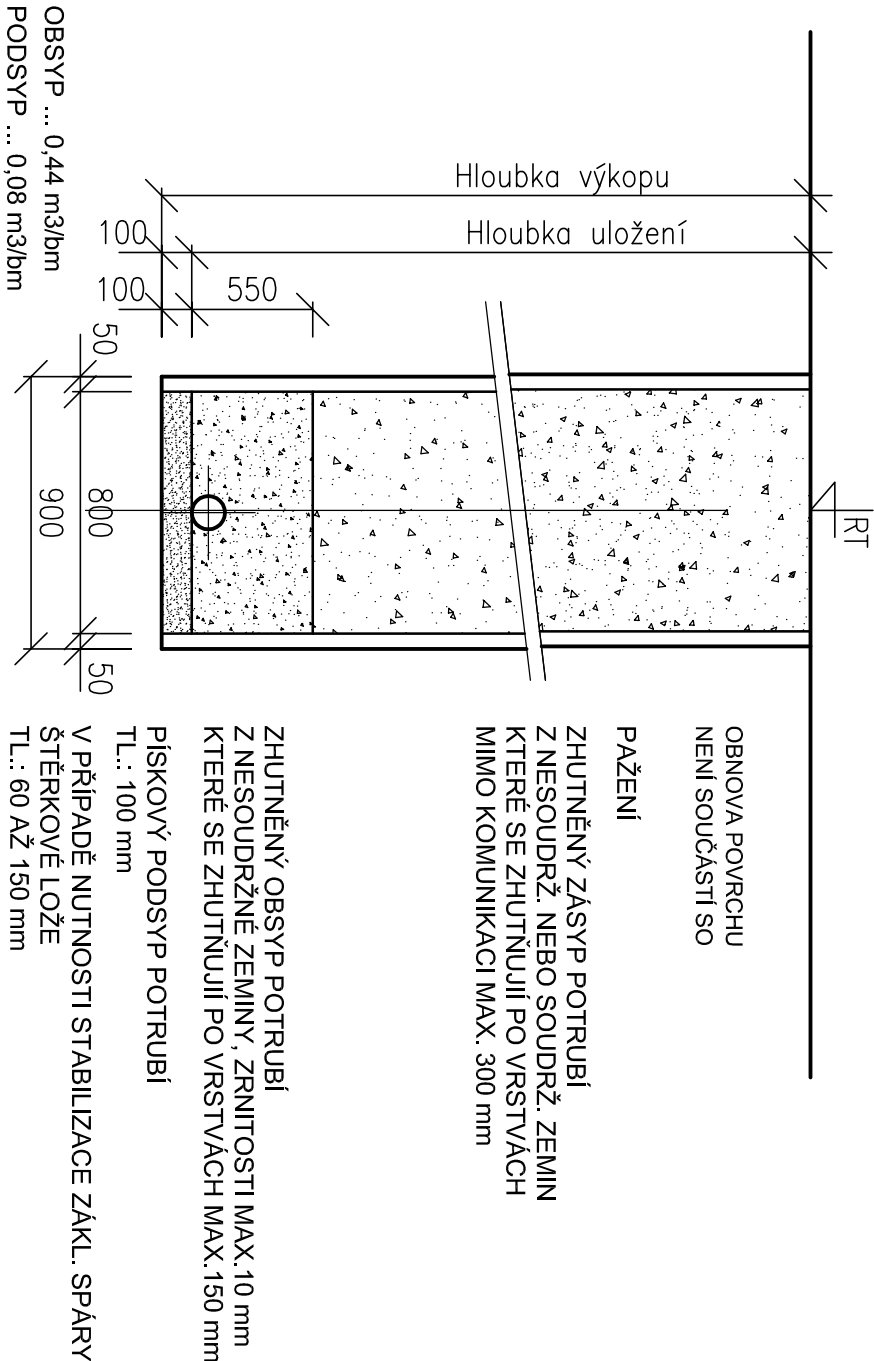

ZHUŤNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST $\rho_d=0,95 - 0,90$
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSCITĚHO MATERIÁLU 90% PCS
OBOJÍ ZA PŘÍROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

EGYprojekt spol.s r.o. IČO : 63 50 96 87 Částkova 74, Plzeň Tel./fax: 377 455 183 e-mail : projekce@egyprojekt.cz		Akce : Koupaliště Ostrov, Rekonstrukce velkého bazénu	
Dílič část : Kanalizace a vodovod v areálu		Zodp.proj.: Ing.J.Egermaier	
č.zak.: 1518		Datum : 01/2021	
Projektová a inženýrská činnost Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství		EGYPROJEKT PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ FIRMÁ	

Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň tel. 377 455 722, fax. 377 455 831			
INVESTOR : MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov		ST.PEN : DPS	
VED. PROJEKTANT : ING. ARCH. OLDŘICH HUSEK		DATUM : 01/2021	
PROJEKTANT ČÁSTI : ING. JAROSLAV EGGERMAIER_EGYPROJEKT s.r.o.		FORMAT : 2 x A4	
AKCE : KOUPALIŠTĚ OSTROV REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU		MÉRITVO : 1:200	
OBJEKT : D. 7 KANALIZACE A VODOVOD V AREÁLU (SD 07)		PÁŘE : C. V. A. R. 3	
OBSAH : Vzorové příčné řezy		D. 7, 4	