




LEGENDA:

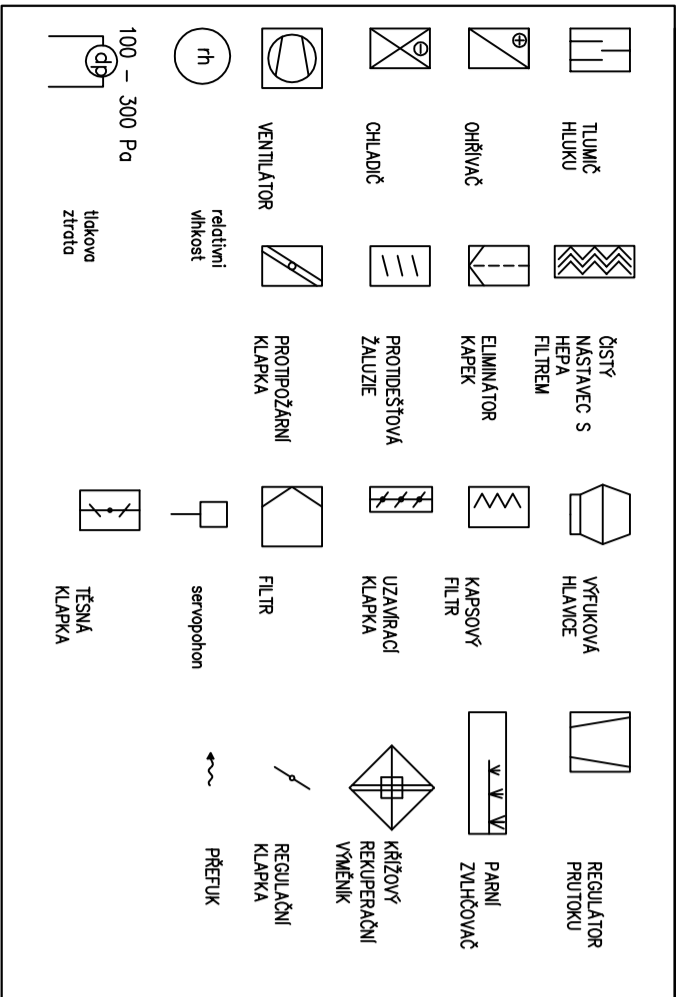

ZAŘÍZENÍ č. 1

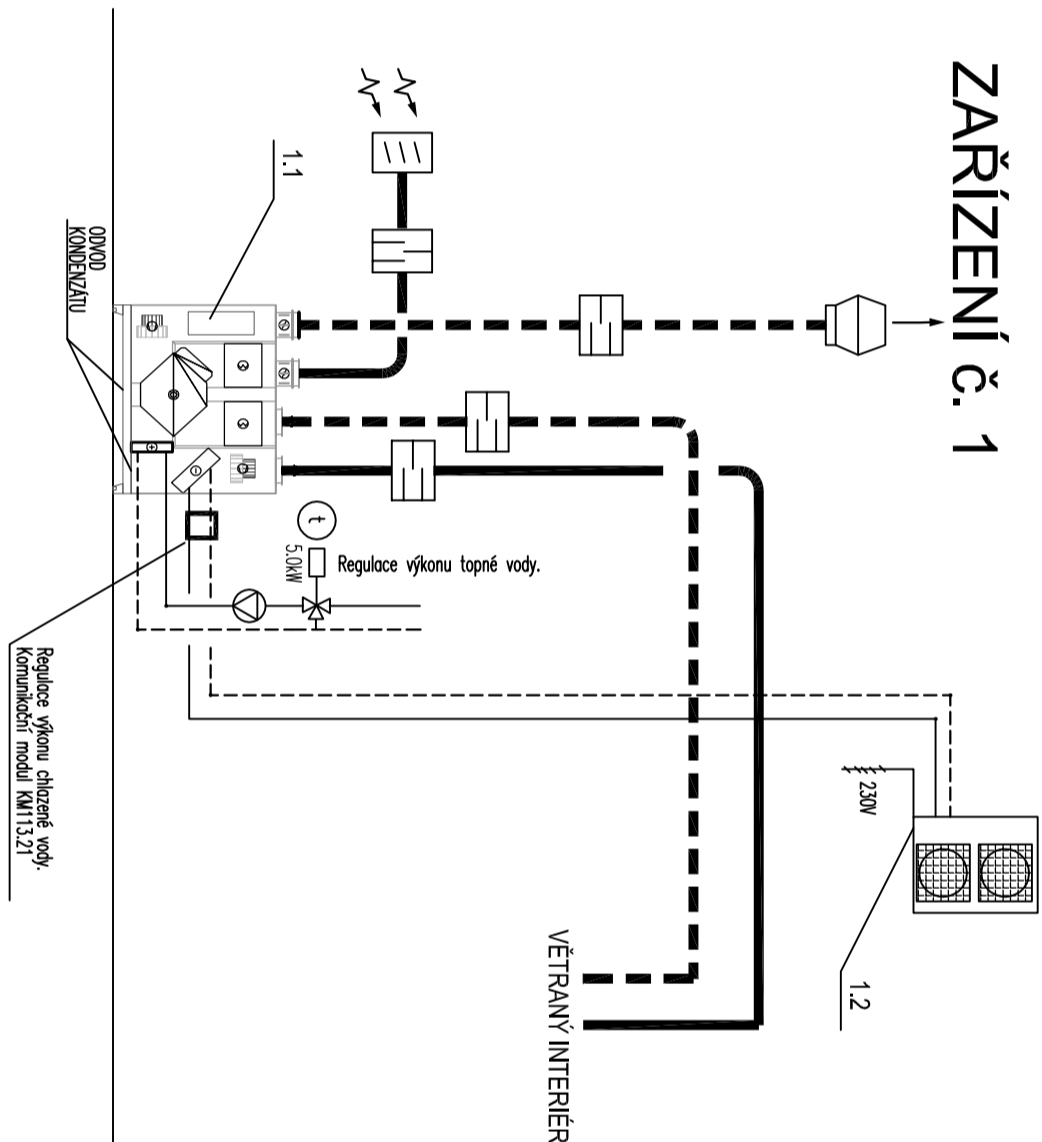

ZAŘÍZENÍ č. 3

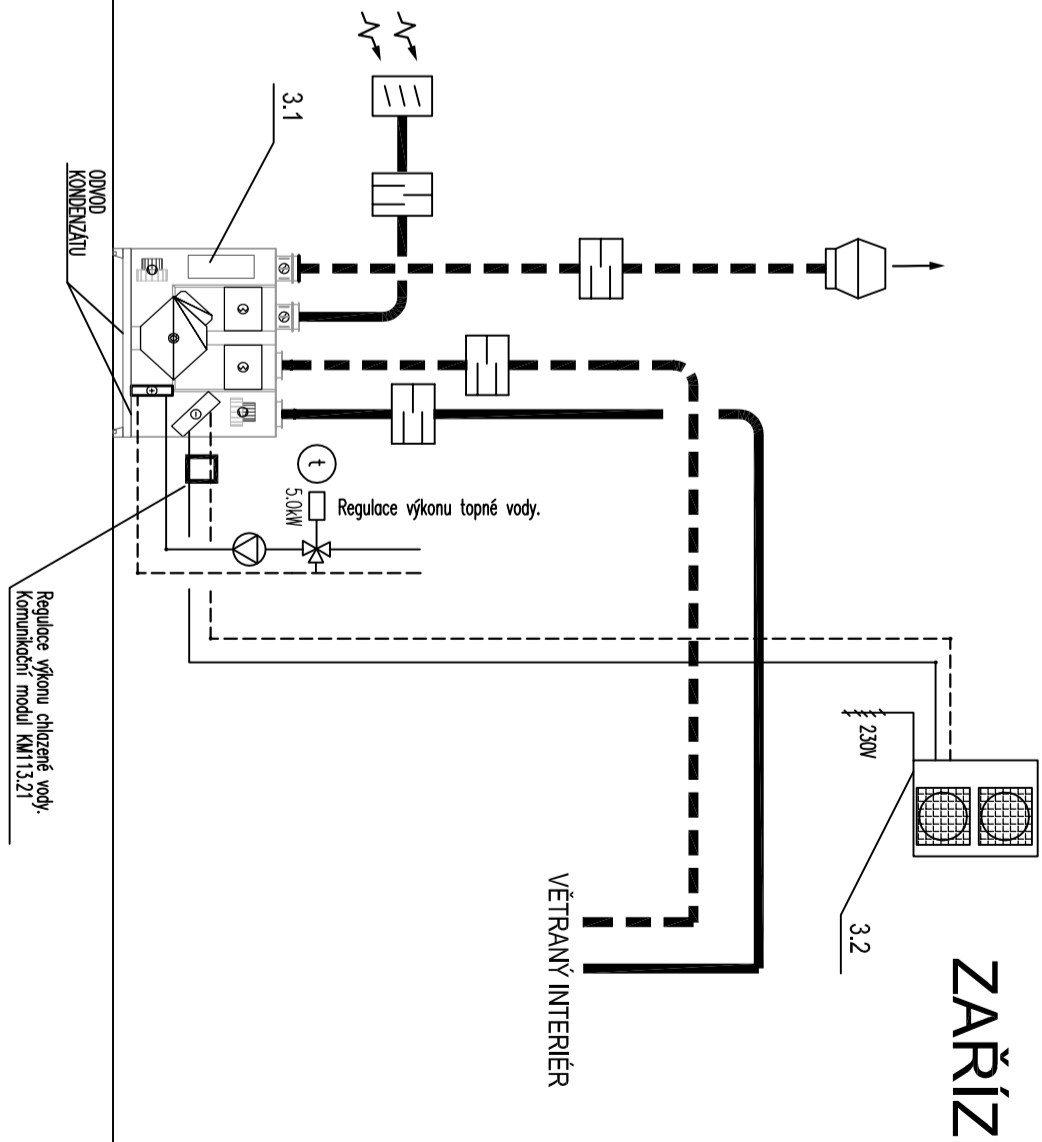

- 1.1 Výroci jednotka, vzduchový výkon 1900m³/h, motor 2x0,8 kW/230V, topný a chladič výkon : 5,0 a 7,0 kW
- 1.2 Kondenzační jednotka, chladič výkon 6,80 kW, příkon 2,30kW/230 V, J 25A - chladič R32
- 2.1 Výroci jednotka, vzduchový výkon 2400m³/h, motor 2x0,8 kW/230V, chladič /topný výkon 5/14 kW
- 2.2 Kondenzační jednotka, chladič výkon 14,0 kW, příkon 4,6 kW/400 V, J 3x20A - chladič R32
- 3.1 Výroci jednotka, vzduchový výkon 1900m³/h, motor 2x0,8 kW/230V, topný a chladič výkon : 5,0 a 8,0 kW
- 3.2 Kondenzační jednotka, chladič výkon 8,0 kW, příkon 2,8kW/230 V, J 25A - chladič R32

INDEX		DATUM	JMÉNO	PODPIS
a	ZMĚNA	4.12.2020	Ferenc Ing.	

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Přehled		Měřítko	
Projektant		Technická kontrola		Přehled		Měřítko	
Ferenc Tomáš Ing.		Přehled		Přehled		Přehled	
ZAKÁZKA:		Areál IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů		Přehled		Přehled	
Část:		Projektová dokumentace pro provádění staveb		Přehled		Přehled	
363 17 OSTROV		SO 253 Budova JSDH		Přehled		Přehled	
ČESKÁ REPUBLIKA		Vzduchotechnika a chlazení		Přehled		Přehled	
Tel.:+420363675111		OSVH:		Přehled		Přehled	
Fax:+420363612416		Schéma zařízení č.1,2 a 3		Přehled		Přehled	
projekt@bpo.cz		ORIGINÁLE: Město Ostrov		Přehled		Přehled	
www.bpo.cz		STAVEBNÍK:		Přehled		Přehled	
		Číslo zakázky		Přehled		Přehled	
		9278-26		Přehled		Přehled	
		BPO 1-105449		Přehled		Přehled	