

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 29.11.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Ateliér Soukup / 11/319

### Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon:

kaple sv. Anny

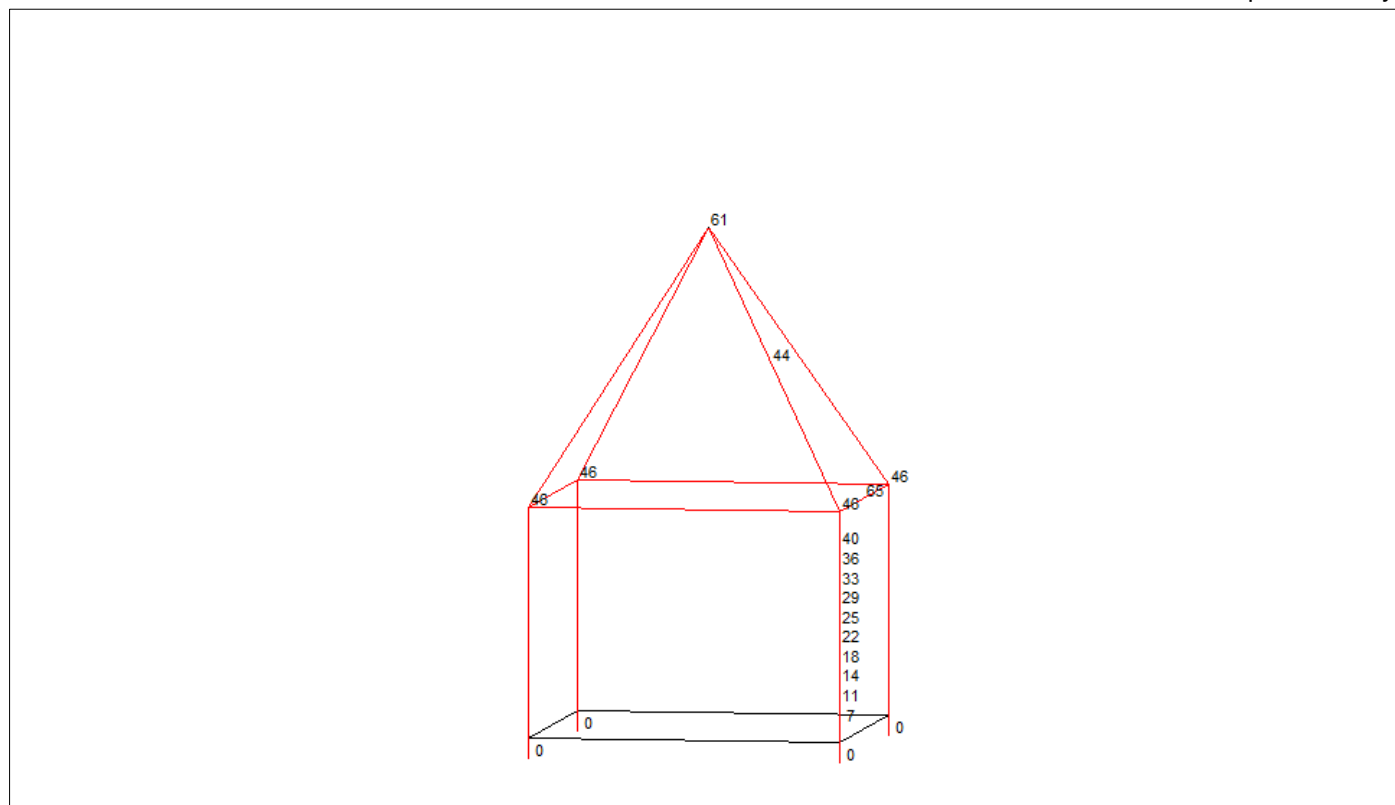

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Ateliér Soukup

Jméno:

Ulice:

PSČ: CZ--

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

### Projekt:

Číslo projektu: 11/319

Název projektu: Ostrov - kaple sv. Anny

Ulice:

PSČ: --