



## HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU:

- . STĚNY MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ OPĚRNÝCH MADEL V RŮZNÝCH POLOHÁCH S NOSNOSTÍ min.150KG
- . PODLAHA PROTISKLUZNÁ
- . min. ROZMĚR KABINY1800/2150mm, PŘI REKONSTRUKCÍCH LZE ZMENŠIT NA 1600/1600mm
- . ŠÍŘKA DVEŘÍ min.800mm, U BYTŮ A OBYTNÝCH ČÁSTÍ STAVEB 900mm
- . DVEŘE SE MUSÍ OTEVÍRAT VEN, Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO v.800-900mm, ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU
- . VYBAVENÍ:
  - ZÁCHODOVÁ MÍSA - HORNÍ HRANA SEDÁTKA min.460mm
  - UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU VÝTOKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM, HORNÍ HRANA 800mm
  - OPĚRNÁ MADLA-3ks
  - PO OBOU STRANÁCH MÍSY VE VÝŠCE 800mm + VEDLE UMYVADLA SVISLÉ MADLO DÉLKY 500mm
  - ZRCADLO V ROZSAHU 900-1800mm NAD PODLAHOU
  - HÁČEK NA ODĚVY v.1000mm
  - KOŠ NA ODPADKY
- . OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NA STRANĚ, ZE KTERÉ JE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁCHODOVÉ MÍSE, max.1200mm NAD PODLAHOU. SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉ NA STĚNĚ MUSÍ BÝT V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA ZÁCHODOVÉ MÍSE
- . V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY A TO VE v.600-1200mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY A TO max.150mm NAD PODLAHOU MUSÍ BÝT OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

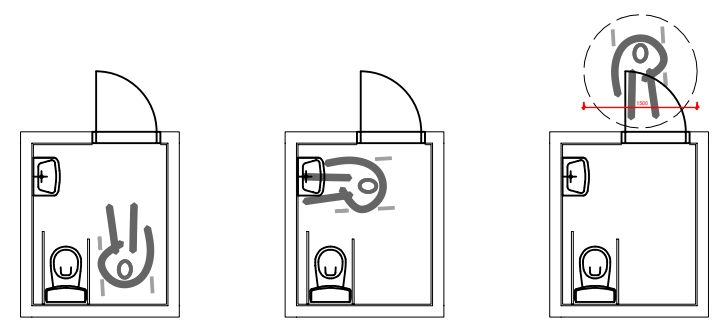

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:100,25
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil			
<div>  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - nové učebny - přístavba  ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavebně technické řešení vč. konstrukce  OBSAH: WC pro imobilní - typový výkres				Počet A4	Pořadové číslo  <b>13</b>
					2	
					Stupeň projektu	
					DSJ	
	OBJEDNATEL: Město Ostrov				Datum dokončení	
20.11.2019						
				Číslo zakázky		
				9270-25		
				Číslo archivní:		
				BPO 3-104911		