


Ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Napětová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

ROZVADĚČ R-BJ

Rozvaděč bytové jednotky č. 16, montáž pod omítku, IP20

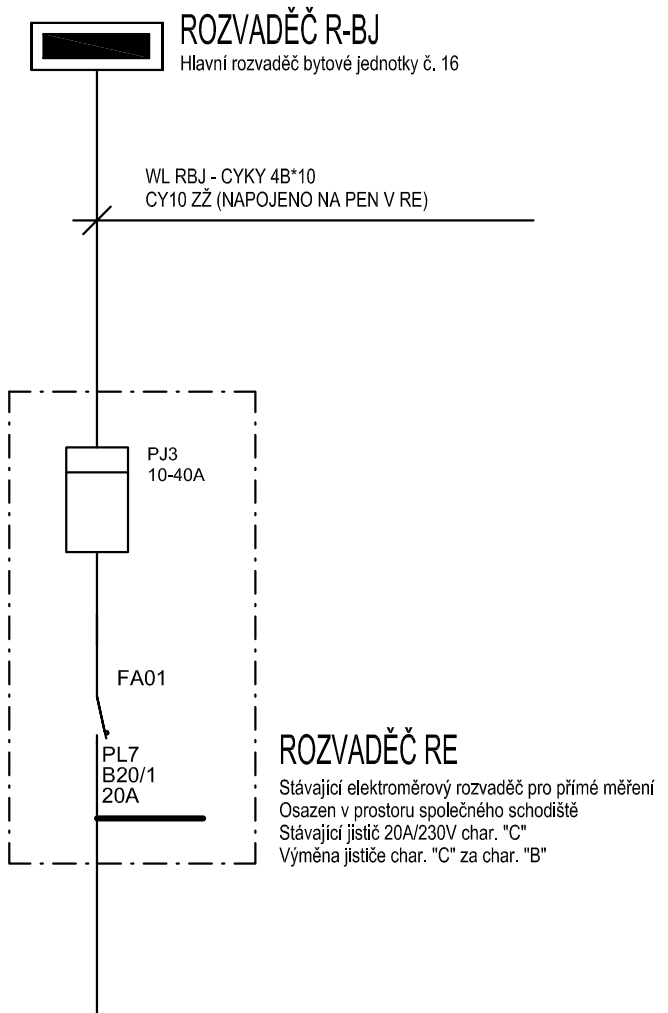

INSTALACE :

VŠEKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI 30mA

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div><div>EP-PROJECT</div><div><div></div><div>KŮRA</div></div></div> <div>Závodu Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>				
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra						
Investor :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov								
Objednatel :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov								
Kraj :		Karlovarský	Zakázka číslo :	EP025-2019						
Obec :		Ostrov	Stupeň :	DPS						
<div>Akce :</div> <div>Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Masarykova 698/16, 363 01 Ostrov</div> <div>D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace</div>						iČO :		734 30 871	Číslo paré :	
						Datum :		06/2019		
						Měřitko :		-		
						Číslo přílohy :				
Obsah :						D1.4a-3				
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ										