


Ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-1 ed. 3
Napětová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

ROZVADĚČ R-BJ

Rozvaděč bytové jednotky č. 65, montáž pod omítku, IP20

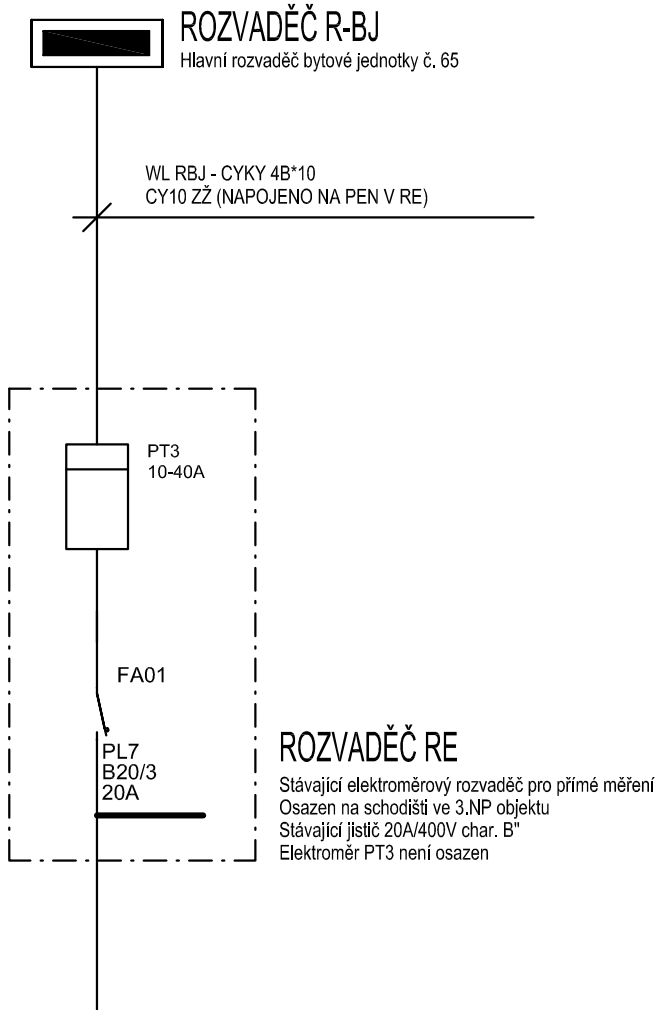

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI F130mA

| Číslo : | Datum : | Popis změny : |
|---------|---------|---------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------------------|--|---|
| Hlavní projektant : | | Vypracoval: | | Zodpovědný projektant : | | <div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div>EP-PROJECTKŮRA</div> <div>Závodu Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div> |
| Bc. Jaroslav Skůra | | Bc. Jaroslav Skůra | | Bc. Jaroslav Skůra | | |
| Investor : | | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | | | | |
| Objednatel : | | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | | | | |
| Kraj : | | Karlovarský | Zakázka číslo : | EP024-2019 | | |
| Obec : | | Ostrov | Stupeň : | DPS | | |
| Akce : | | | | | | <div>iČO : 734 30 871</div> <div>Datum : 06/2019</div> <div>Měřítko : -</div> <div>Číslo přílohy :</div> <div>D1.4a-3</div> |
| Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Hlavní 800/65, 363 01 Ostrov | | | | | | |
| D1.4a – Zařízení silnoprůdné elektrotechniky a elektronické komunikace | | | | | | |
| Obsah : | | | | | | |
| SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ | | | | | | |