


PŮDORYS - ÚPRAVNA VODY

měřítko 1:100

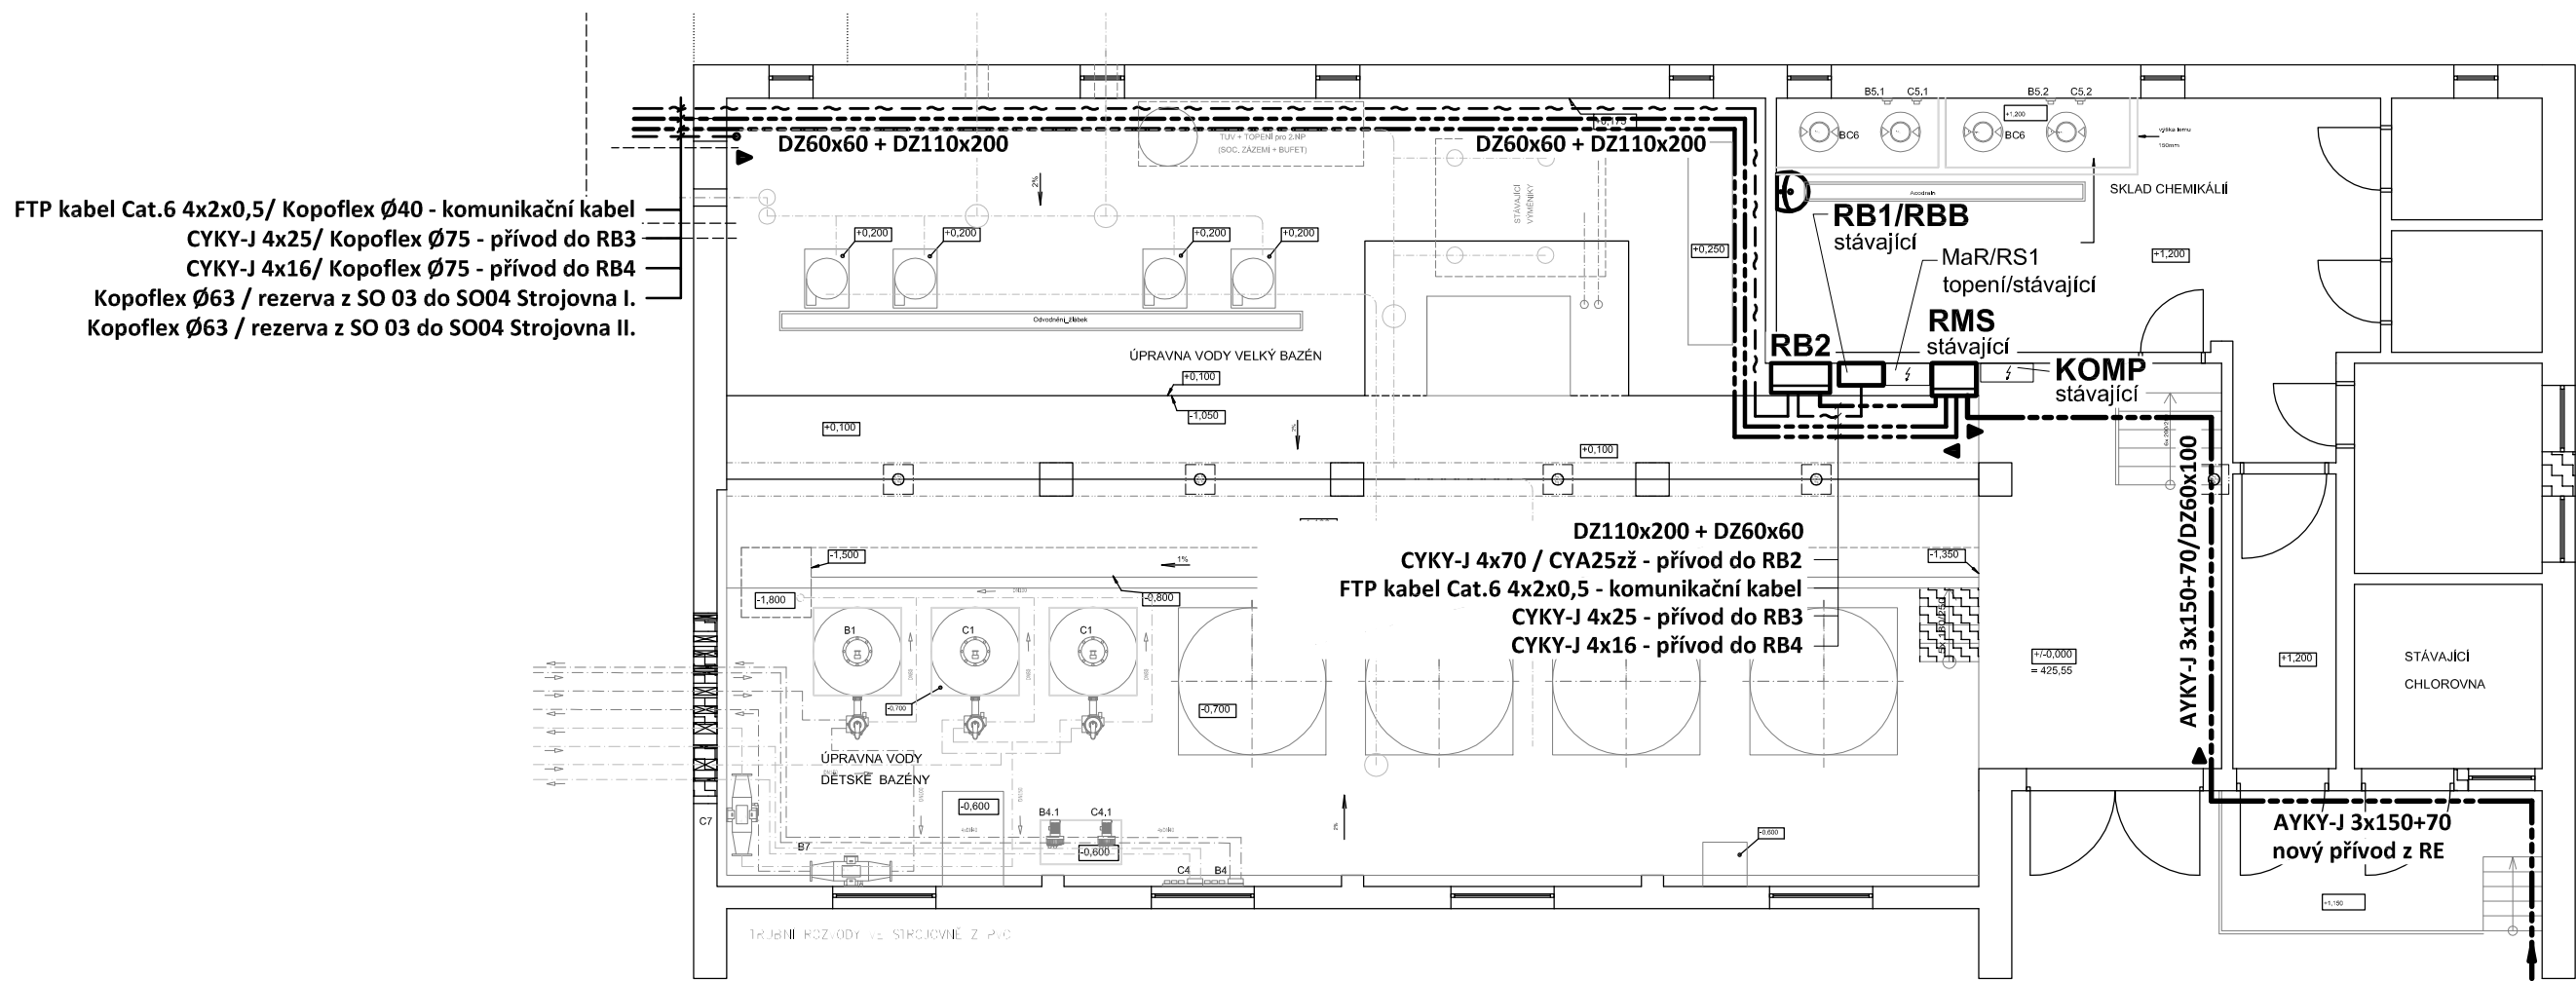

POZNÁMKA:

- Napěťová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (RE, RMS)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RB1, RB2, RB3, RB4)
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK),
PROJEKTANT V SOULADU S §44, ODS. 9, ZÁKONA Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH,
KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO
CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO
"UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ §13, ODS. 5,
ZÁKONA Č.22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

+ 0,000 = 431,190
(HLADINA VODY REKREAČNÍHO BAZÉNU)

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, tel. 377 455 722			
INVESTOR: MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov		STUPEŇ: DPS	
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. OLDŘICH HYSEK		DATUM: 01/2021	
PROJEKTANT ČÁSTI: MIROSLAVA KLIMEŠOVÁ - 3D PROJEKT		FORMÁT: 2 x A4	
AKCE: KROUPALIŠTĚ OSTROV REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU		MĚŘÍTKO: 1:200	
OBJEKT: D.8 ELEKTRO ROZVODY V AREÁLU (SO 08)		PARÉ:	Č. VÝKR.: D.8.3
OBSAH: PŮDORYS - ÚPRAVNA VODY			