



# DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS

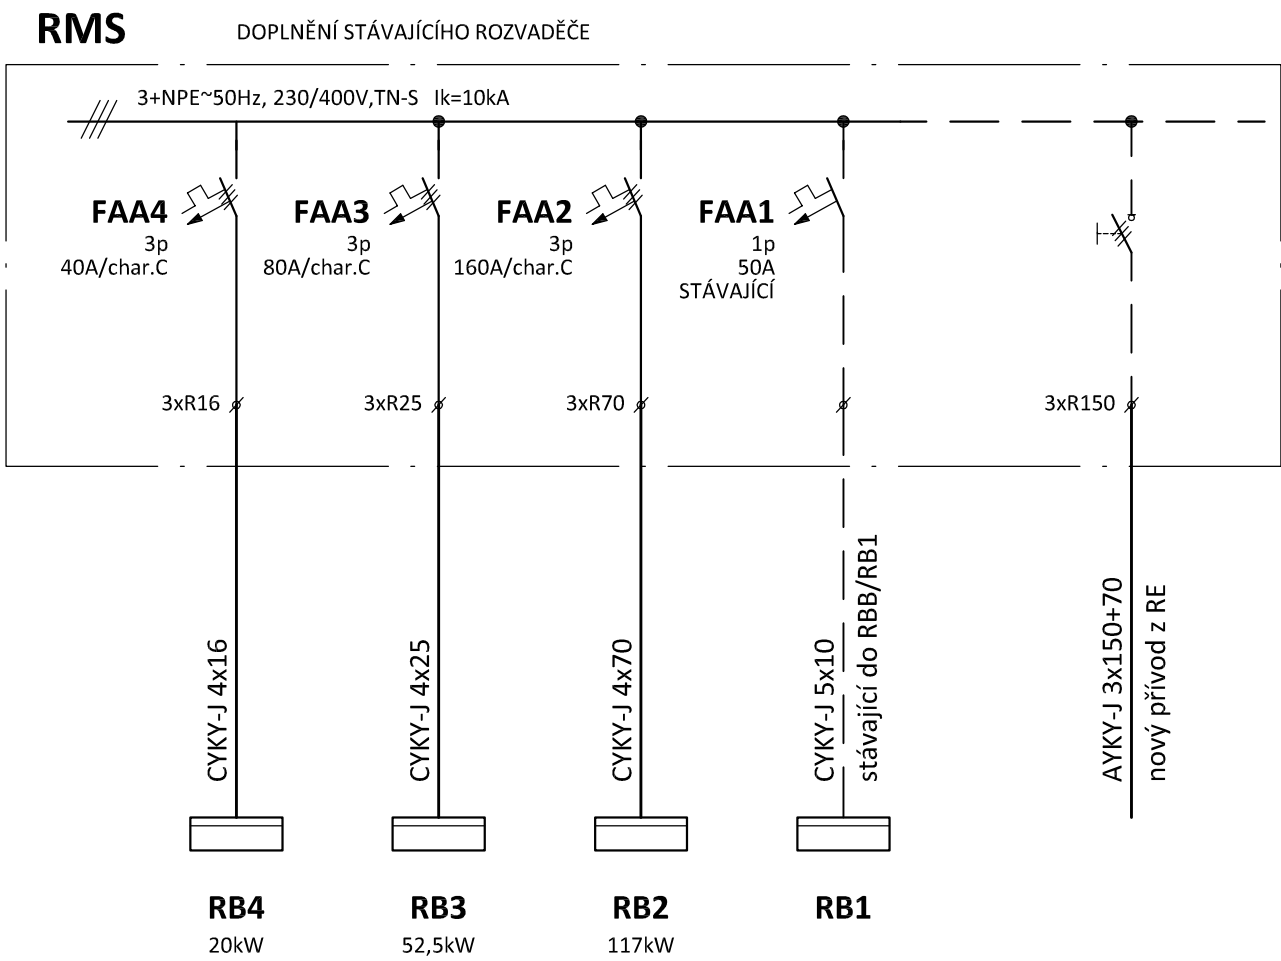

## POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

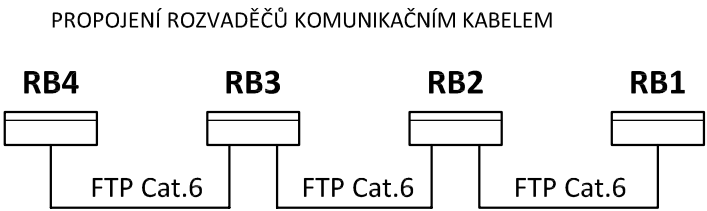

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, tel. 377 455 722		
INVESTOR:	MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. OLDŘICH HYSEK	
PROJEKTANT ČÁSTI:	MIROSLAVA KLIMEŠOVÁ - 3D PROJEKT	
AKCE: <b>KOUPALIŠTĚ OSTROV REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU</b>		STUPEŇ: <b>DPS</b>
		DATUM: <b>01/2021</b>
OBJEKT: <b>D.8 ELEKTRO ROZVODY V AREÁLU (SO 08)</b>		FORMÁT: <b>2 x A4</b>
		MĚŘÍTKO: -
OBSAH: <b>DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS</b>		PARÉ: Č. VÝKR.: <b>D.8.8</b>