

Obsah : Schéma zapojení prostorového ovladače  
KD OSTROV

Stavba:



ŘÍDÍCÍ SYTÉM :

**domat**  
control system

Zapojení prostorových ovladačů  
KD OSTROV

DATUM :

7/2023

VYPRACOVAL :

Ing. L. Sakson


KONTRÓLOVAL :

M. Kubík


Č. ZAKÁZKY :

ČÍSLO VÝKRESU :



1

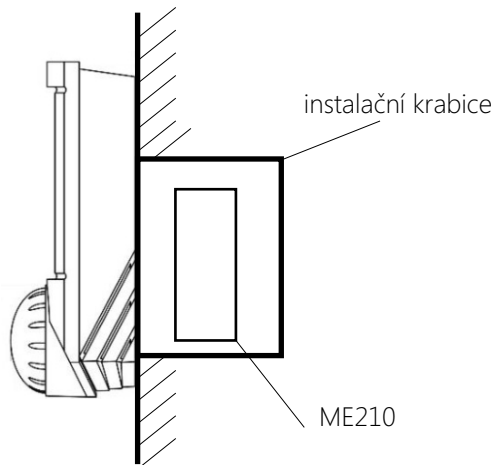

UC102

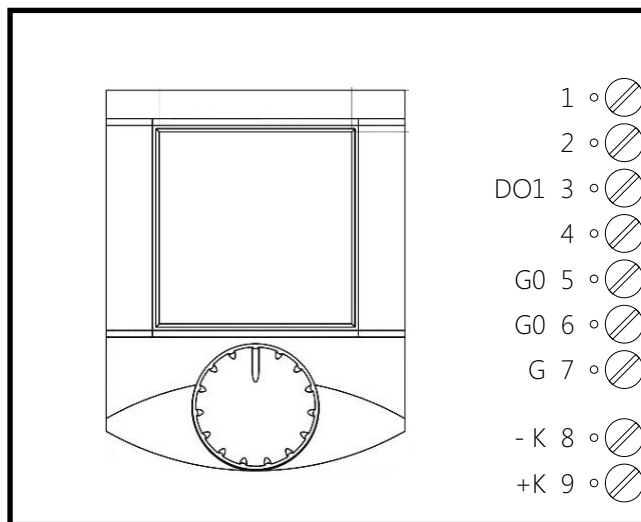

ME210

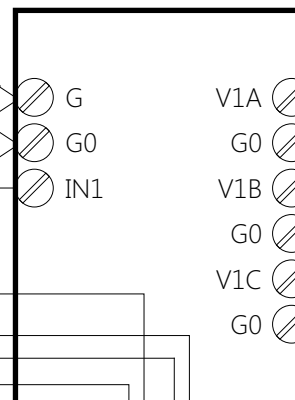

termoelektrické pohony  
24V AC, bez napětí otevřeno

WS 2.1 - napájecí kabel 24V VAC

WS 3.1 - komunikační kabel RS485/modbus

rescom®

ŘÍDÍCÍ SYTÉM :

domat  
control system

Zapojení prostorových ovladačů  
KD OSTROV

instalační krabice

zapojení prostorového ovladače

DATUM :

7/2023

VYPRACOVAL :

Ing. L. Sakson


KONTROLOVAL :

M. Kubík

Č. ZAKÁZKY :

ČÍSLO VÝKRESU :

2

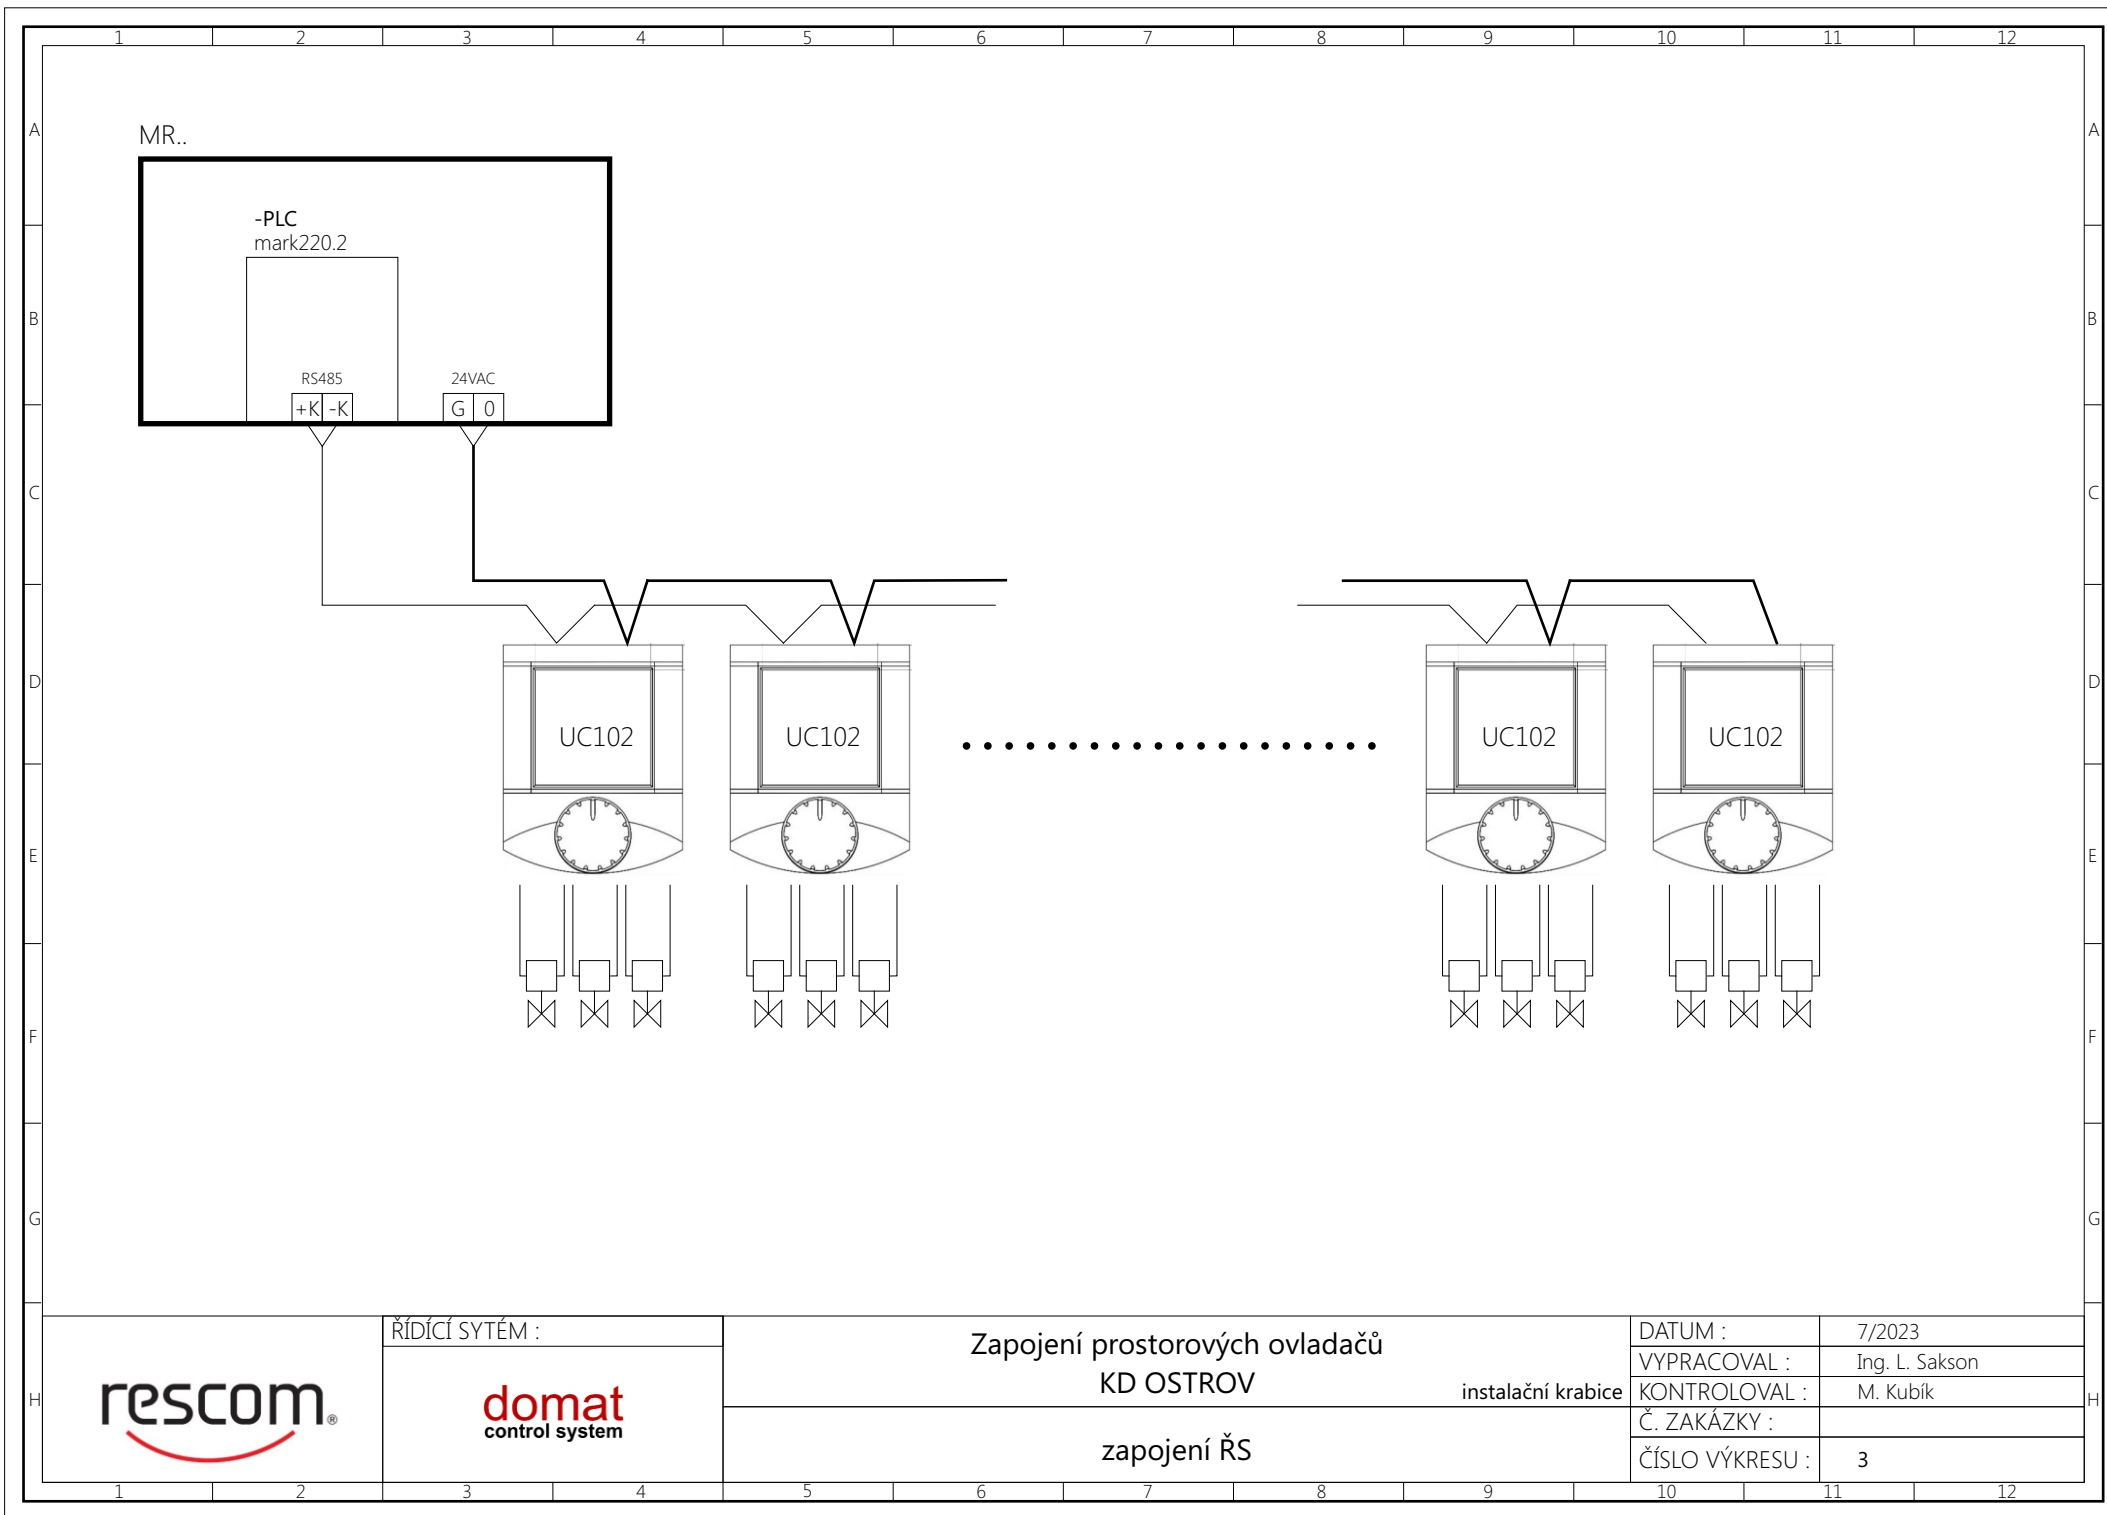

rescom®

ŘÍDÍCÍ SYTÉM :

domat  
control system

Zapojení prostorových ovladačů  
KD OSTROV

instalační krabice

zapojení ŘS

DATUM :

7/2023

VYPRACOVAL :

Ing. L. Sakson

KONTROLOVAL :

M. Kubík

Č. ZAKÁZKY :

ČÍSLO VÝKRESU :

3