



Půdorys 1.NP

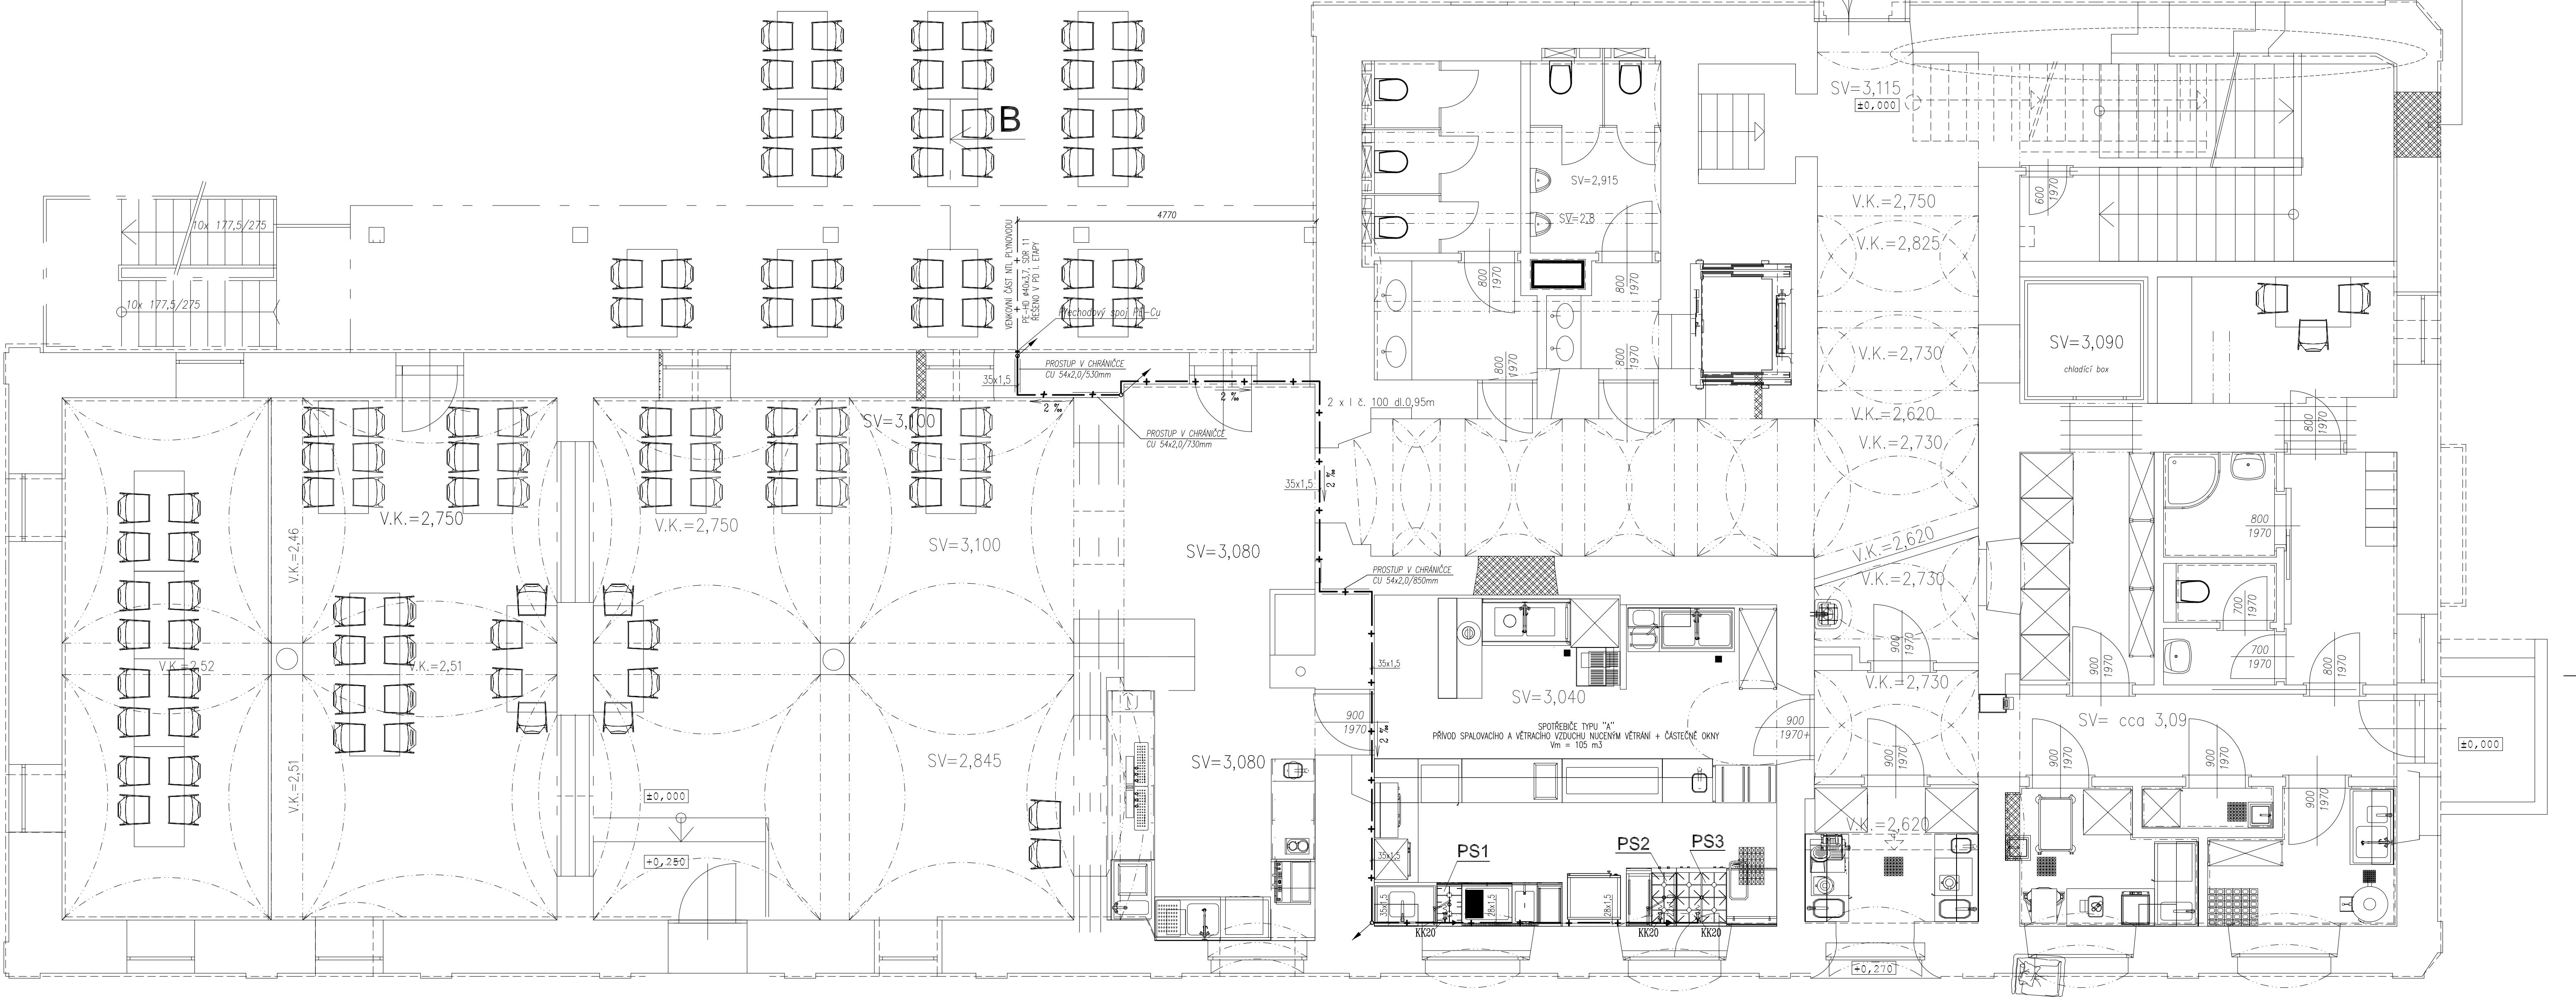

AXONOMETRIE ROZVODU PLYNU



LEGENDA:

- PS1** Plynový sporák bez podstavby ELE-371000, 2 hořáky 2x 5,5 kW, Příkon : max. 11 kW.
Spotřeba zemního plynu: max. 0–1,2 m³/h
- PS2** Plynový sporák bez podstavby ELE-391000, 2 hořáky 2x 6,0 kW, Příkon : max. 12 kW
Spotřeba zemního plynu: max. 0–1,32 m³/h
- PS2** Plynový sporák na elektrické troubě ELE-391010, 4 hořáky – 3x 6,0 + 1x 10 kW, Příkon : max. 28 kW
Spotřeba zemního plynu: max. 0–3,1 m³/h
- + — Potrubí z trubek měděných tvrdých Cu 22x1,0 – 35x1,5
Po ukončení montáže bude provedena tlaková zkouška vnitřního plynovodu.
Potrubí bude vedeno ve spádu min. 0,2%.
Potrubí v chráničích opatřit nálevkovou izolací tl. 9 mm z polyuretanu.

POZNÁMKA - Potrubí vedené pod omítkou
V případě vedení domovního plynovodu pod omítkou bude tento proveden v celé délce bez rozebíratelných spojů.
Povrchová úprava min. 3-násobný syntetický nátěr. Potrubí pod omítkou chránit v celé délce chráničkou proti mechanickému poškození z ocelových L nebo U profilů. Dále je nutné zajistit, aby se potrubí z mědi nikde nedotýkalo kovových částí (včetně úchyty). Pro krytí plynovodu bude použita pouze malta nebo sádra. V žádném případě beton!!!
Po ukončení montáže bude provedena dokumentace skutečného provedení min. částí plynovodu vedeného pod omítkou.

Ateliér : Sokolov, Křížová 121 AIP : Ing. Anton Jurica Ved. proj. : Jiří Mrštín Investor : Město Ostrov Akce :				Projektant : Martin Volcun Kreslil : HP Design Jet T810 Kontroloval : Ing. Anton Jurica Místo stavby : Ostrov		Ateliér Ostrov Staré náměstí 53, 353 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 516 070, fax. 353 833 230 Ateliér Sokolov Křížová 121, 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093	
Rekonstrukce objektu, Jáchymovská č.p. 225, Ostrov				Datum : 03.2017 Zakázka č. : 09/16 Formát : Bx A4 Měřítko : 1:50		Číslo paré : Číslo výkresu : 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.07-02	
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu Stupeň PD : PD k provádění stavby / DPS				Objekt : SO.01.2-D - TPS.07 - PLYNOINSTALACE		PŮDORYS 1.NP	