


| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|-------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.1 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Uspořádání 1.pole | | |

DT01.1


DT01.2

**POPIS ŠTÍTKŮ**


- 1 ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
- 2 PORUCHA VZT1
- 3 PORUCHA PS
- 4 AUT - VYP - ZAP
- 5 PROVOZ VZT1
- 6 RESET PORUCH VZT1
- 7 VYP - ZAP
- 8 PROVOZ PS
- 9 RESET PORUCH PS
- 10 ZKOUŠKA SIGNÁLEK

800 / 1600 / 300

PŘÍVOD / VÝVODY HOREM



| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|-------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.2 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Uspořádání 2.pole | | |

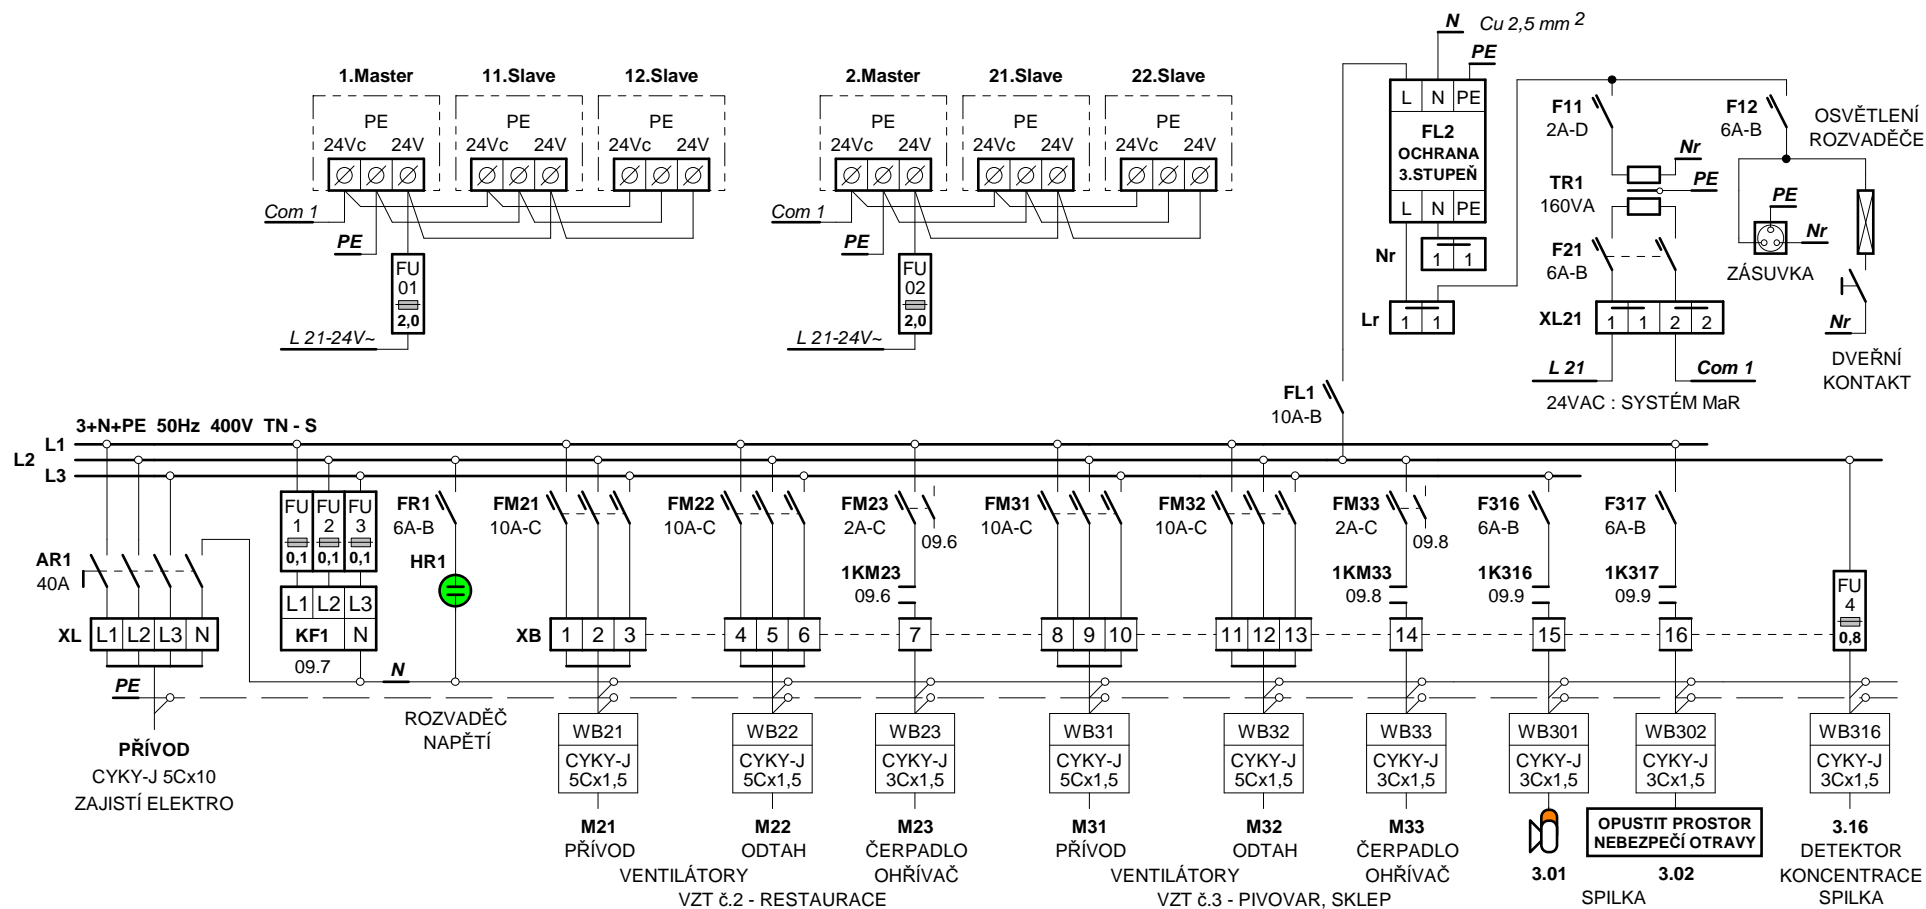


VENTILÁRORY, ČERPADLA

M21, M22 : 2,5 kW, 3,8A

M31, M32 : 2,5 kW, 3,8A

M23, M33 : 20W, 0,26A

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|-------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.3 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Silová část 1.pole | | |

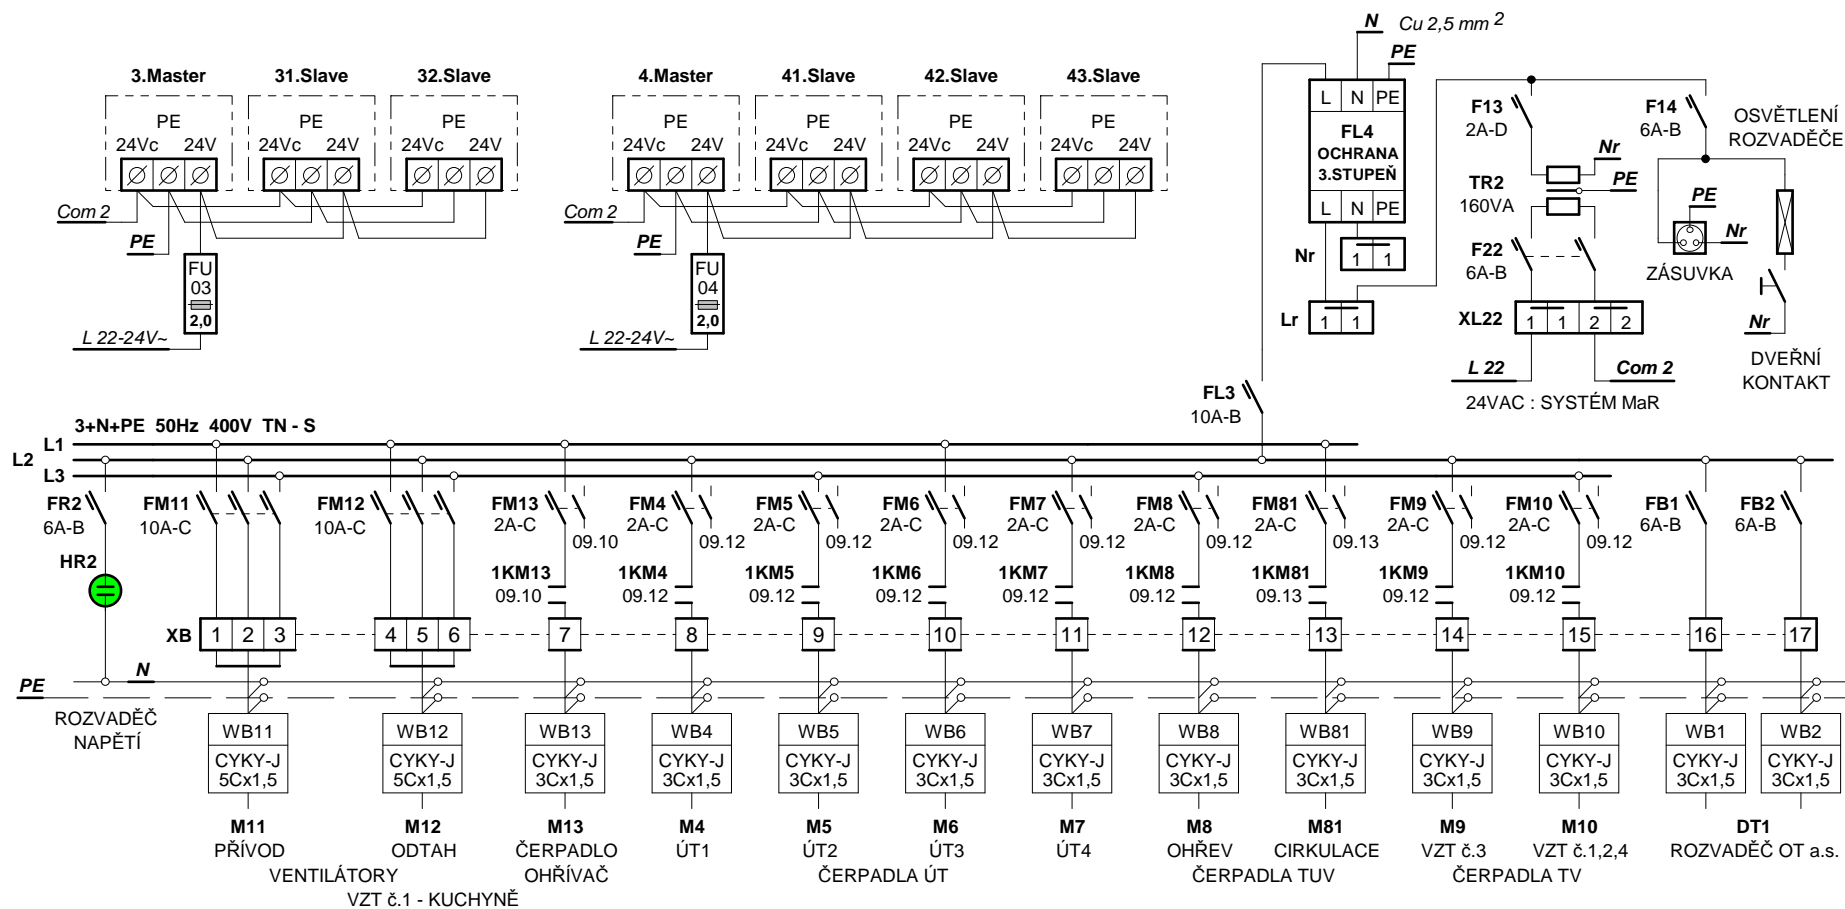

VENTILÁTORŮ, ČERPADLA

M11, M12 : 3,3 kW, 5,4A

M9,13 : 20W, 0,26A

M4,5,6 : 40W, 0,44A

M7,8,10 : 120W, 1A


ÚT1 : PIVOVAR, SKLEP

ÚT2 : PODLAHOVÉ


ÚT3 : RESTAURACE, KUCHYNĚ

ÚT4 : UBYTOVACÍ ČÁST

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|-------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.4 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Silová část 2.pole | | |








| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------------|---------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Komunikace | TPS.06-09.5 | |

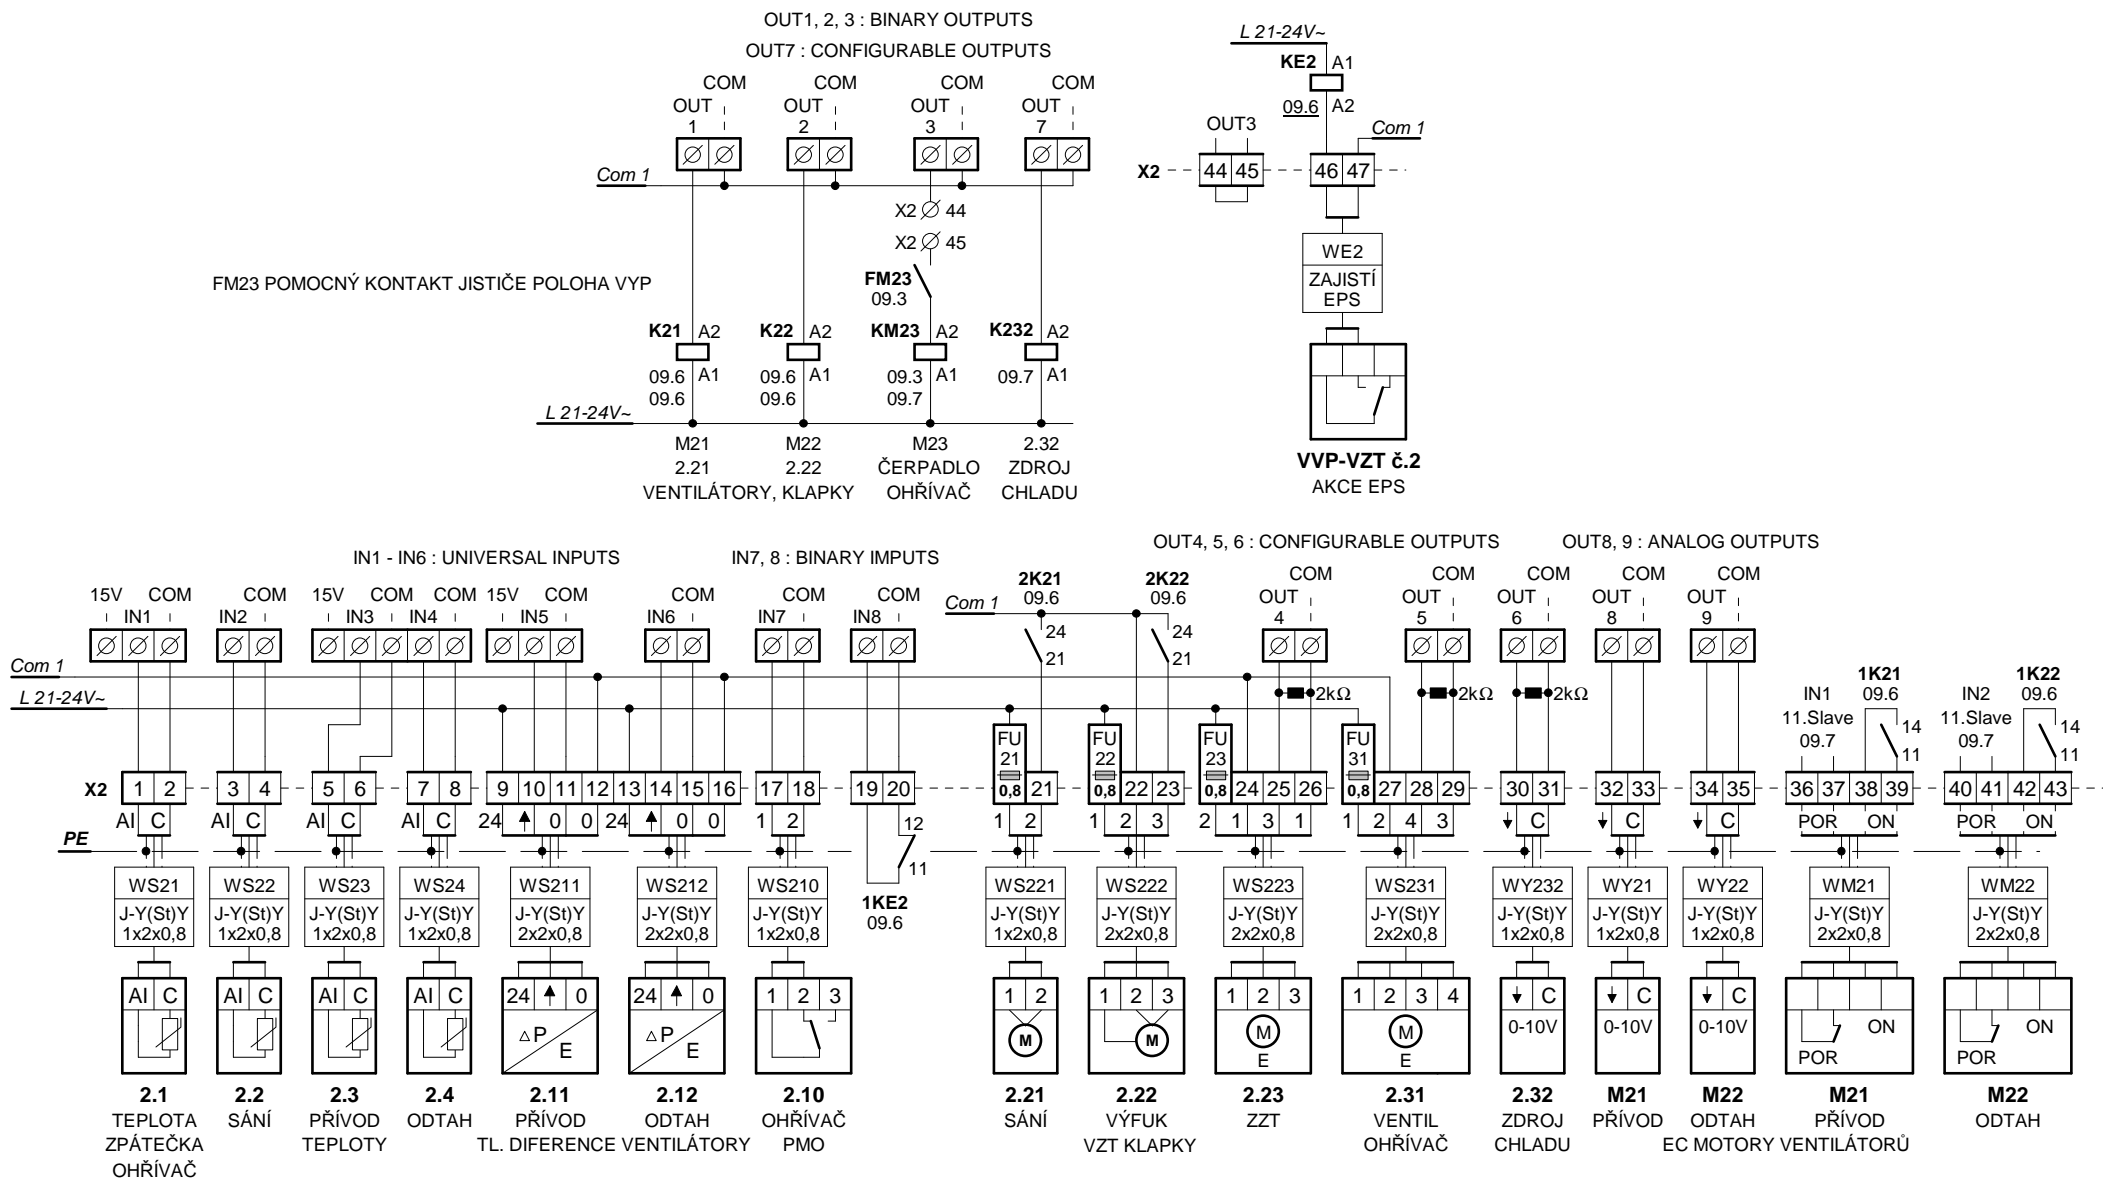

1.POLE : VZT č.2


| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|-------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.6 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Zapojení 1.Master | | |

SVORKOVNICE XP POD NAPĚTÍM
Z CIZÍHO ROZVADĚČE

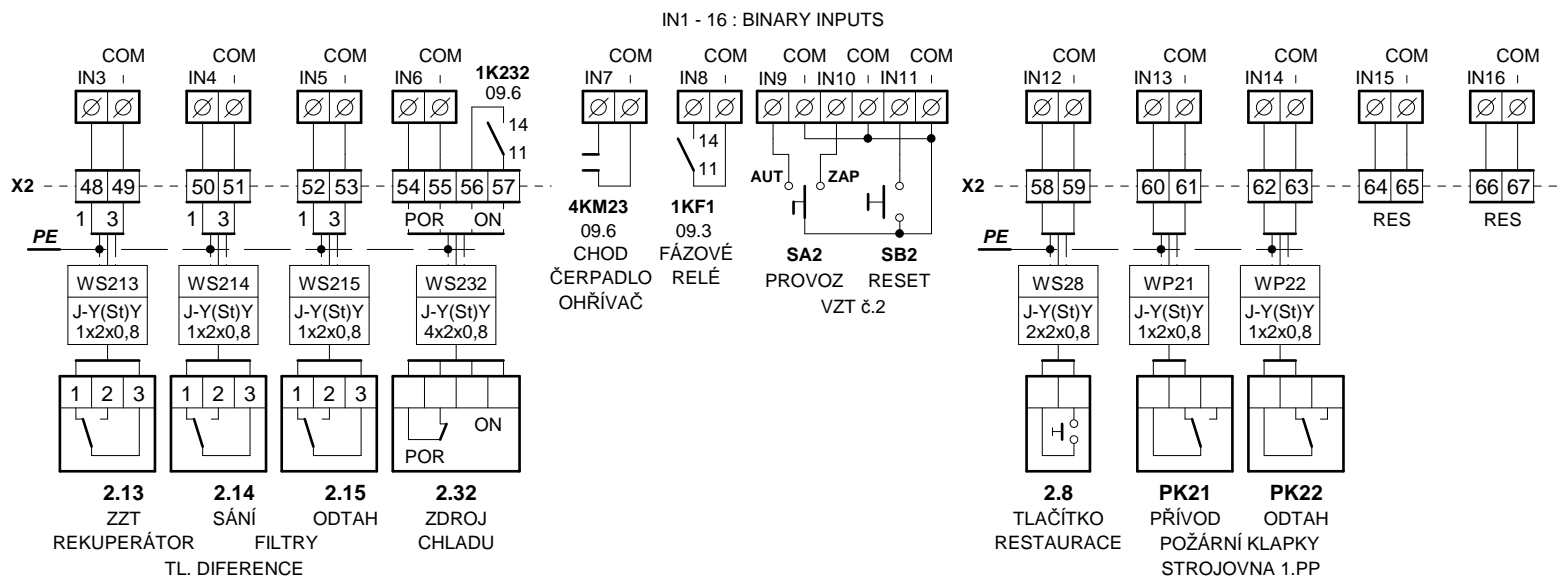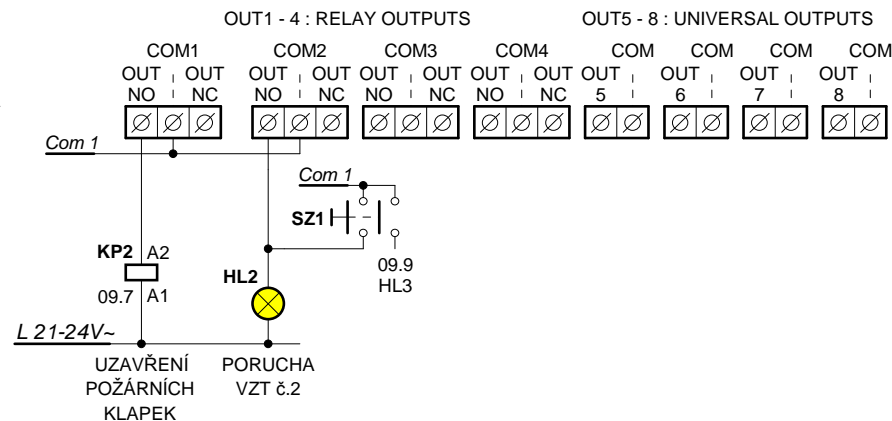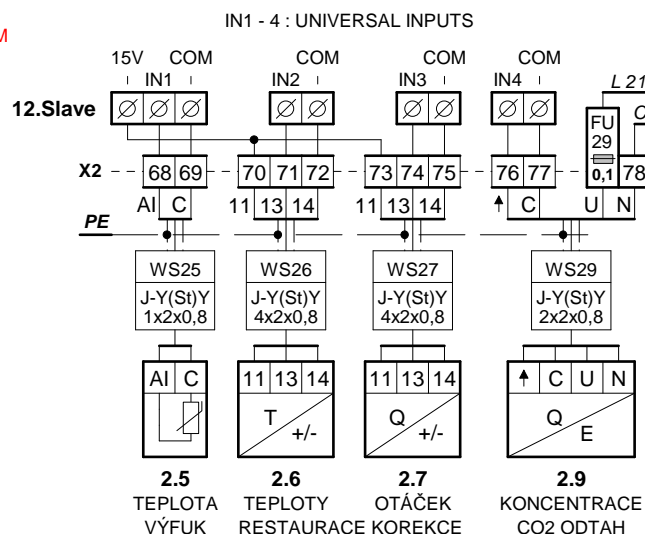


1.POLE : VZT č.2

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|-------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.7 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Zapojení 11.12. Slave | | |

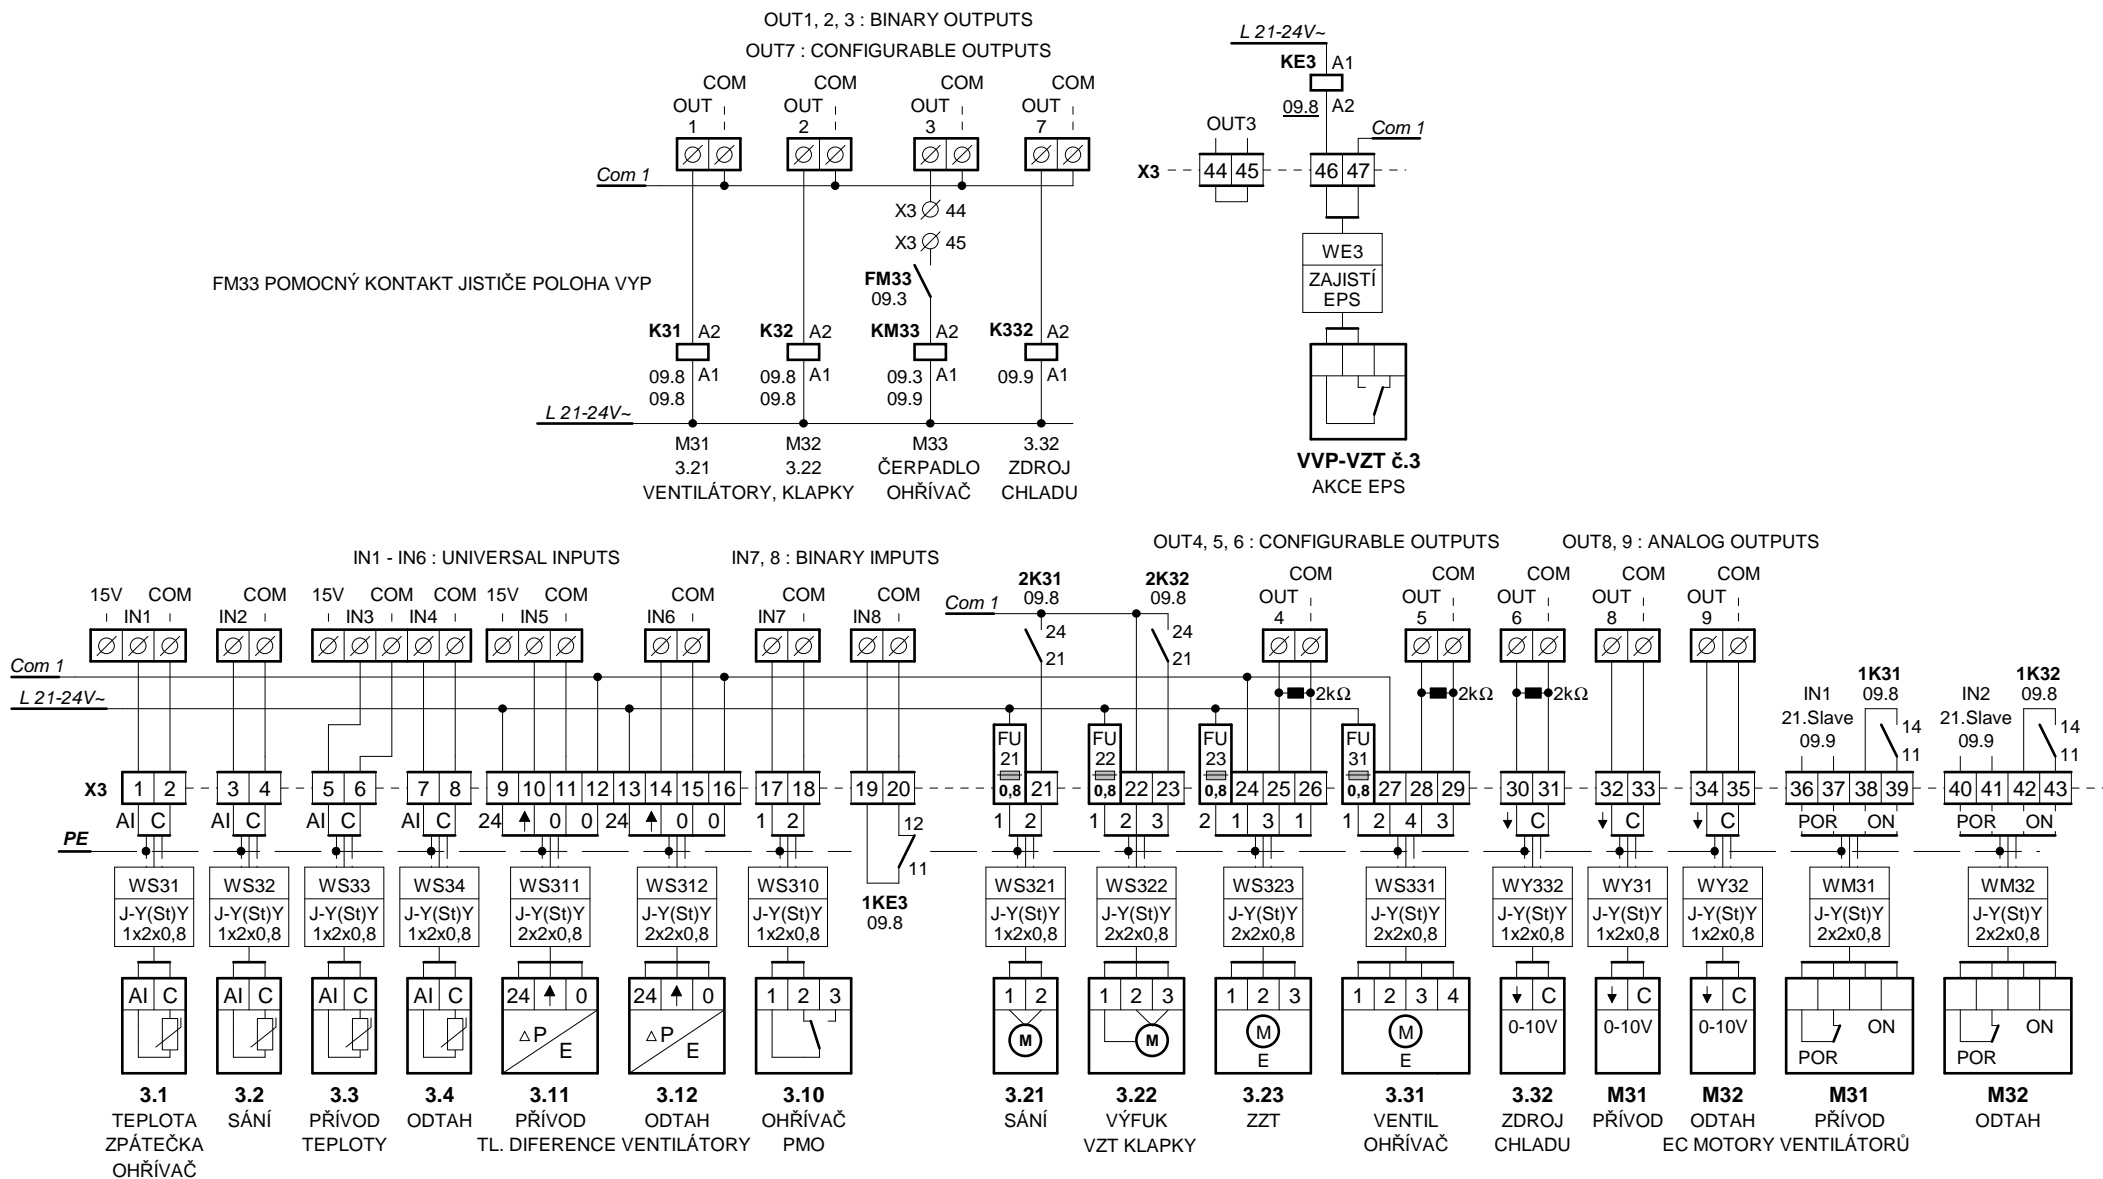





1.POLE : VZT č.3

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|-------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.8 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Zapojení 2.Master | | |

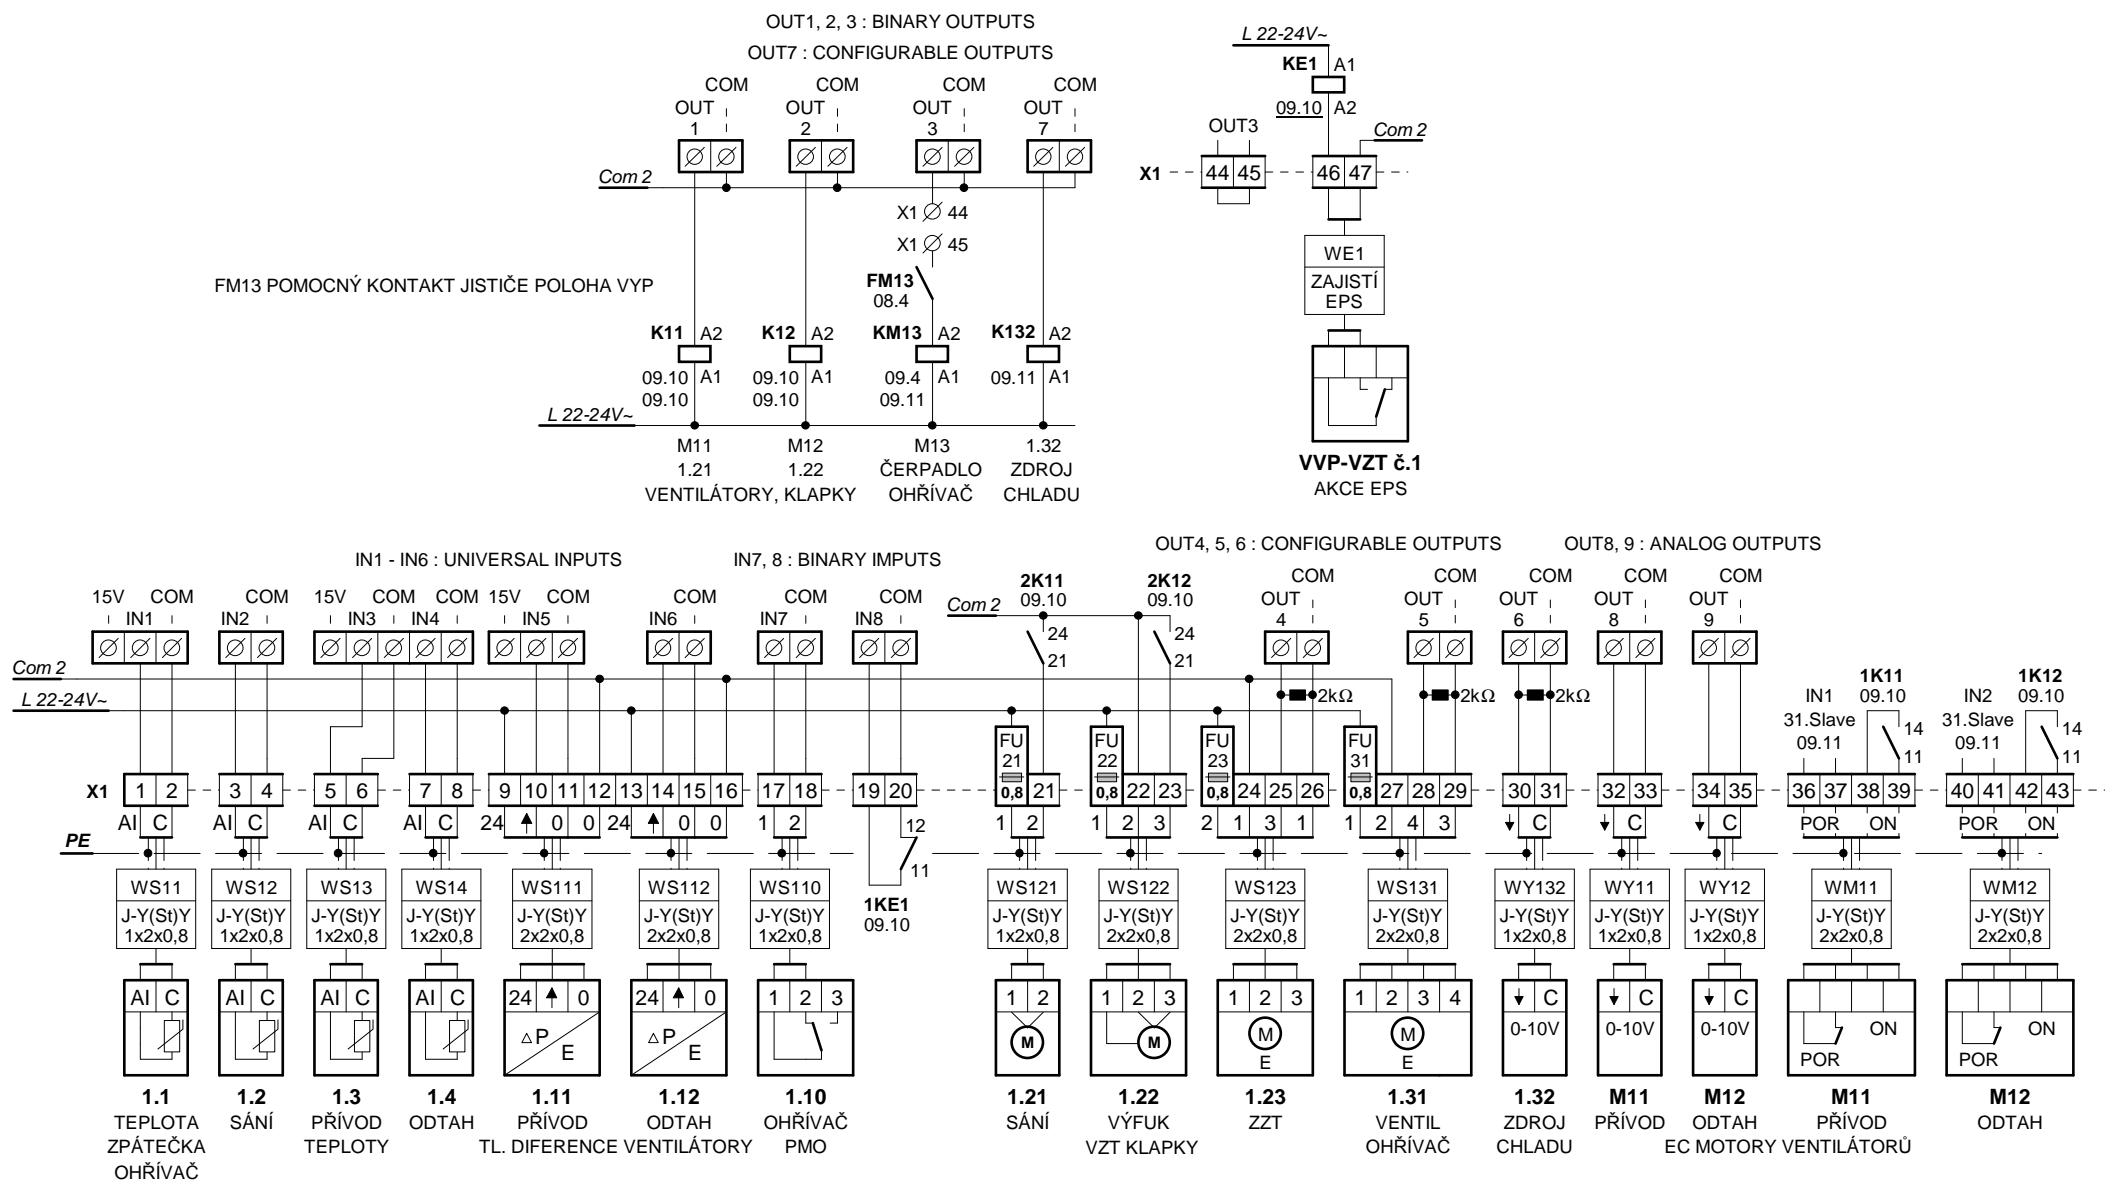



2.POLE : VZT č.1

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|--------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.10 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Zapojení 3.Master | | |

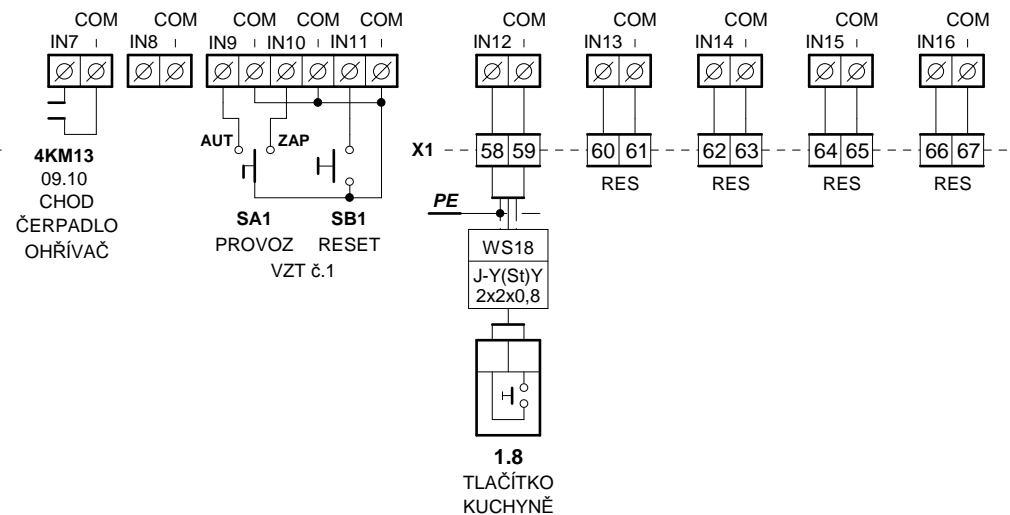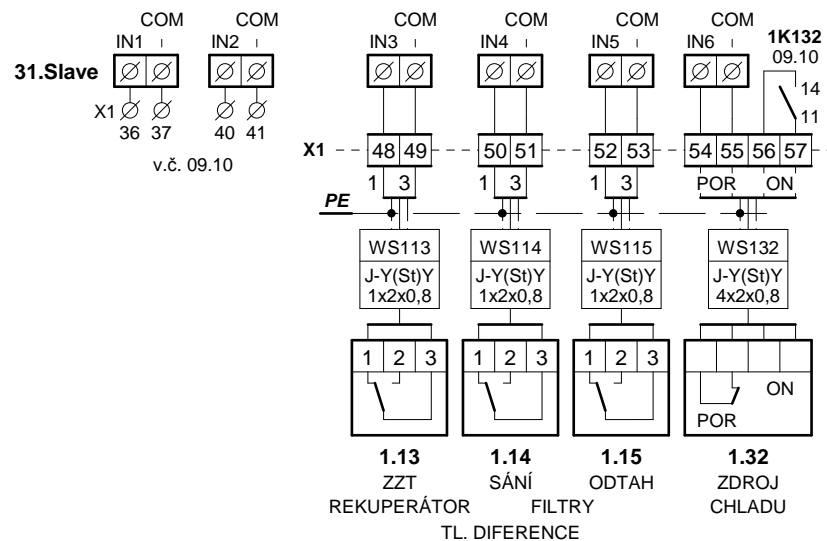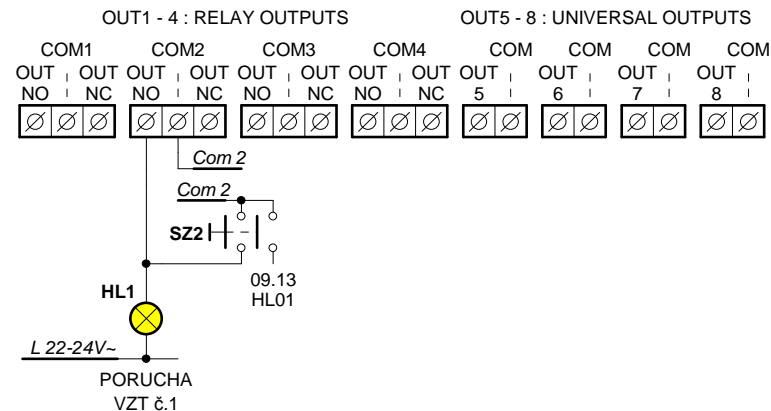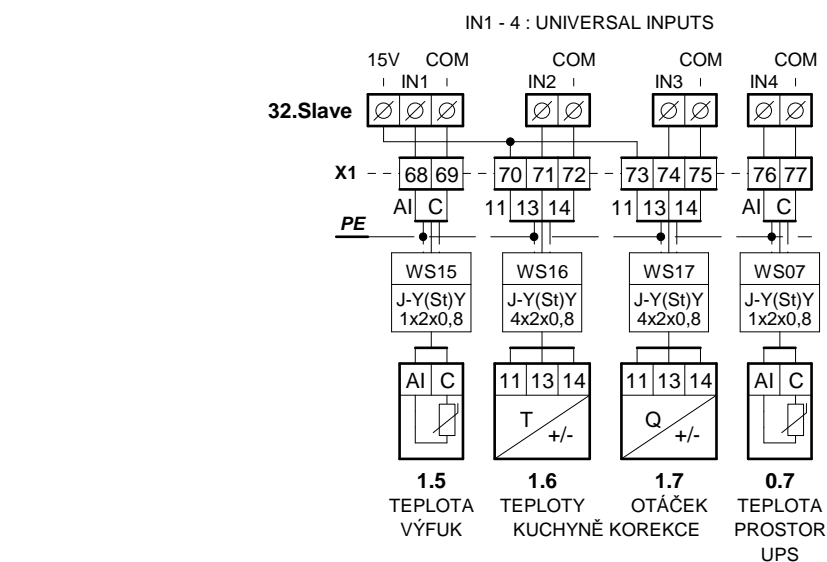


2.POLE : VZT č.1 + UPS

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|---------------------|---------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Zapojení 31.32. Slave | TPS.06-09.11 | |

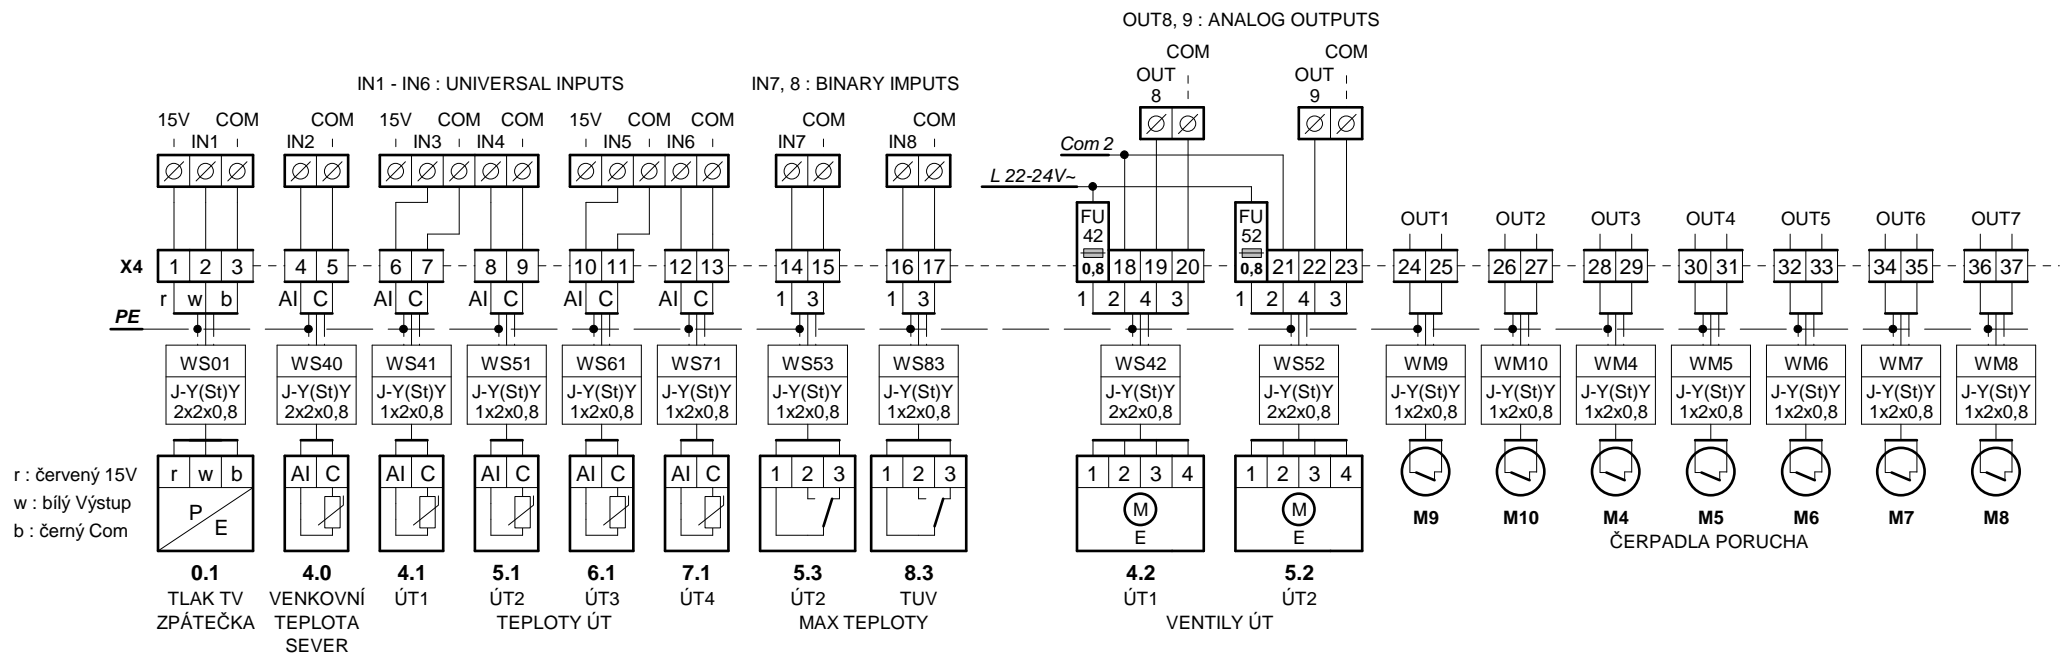

2.POLE : PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|--------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | TPS.06-09.12 |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Zapojení 4.Master | | |

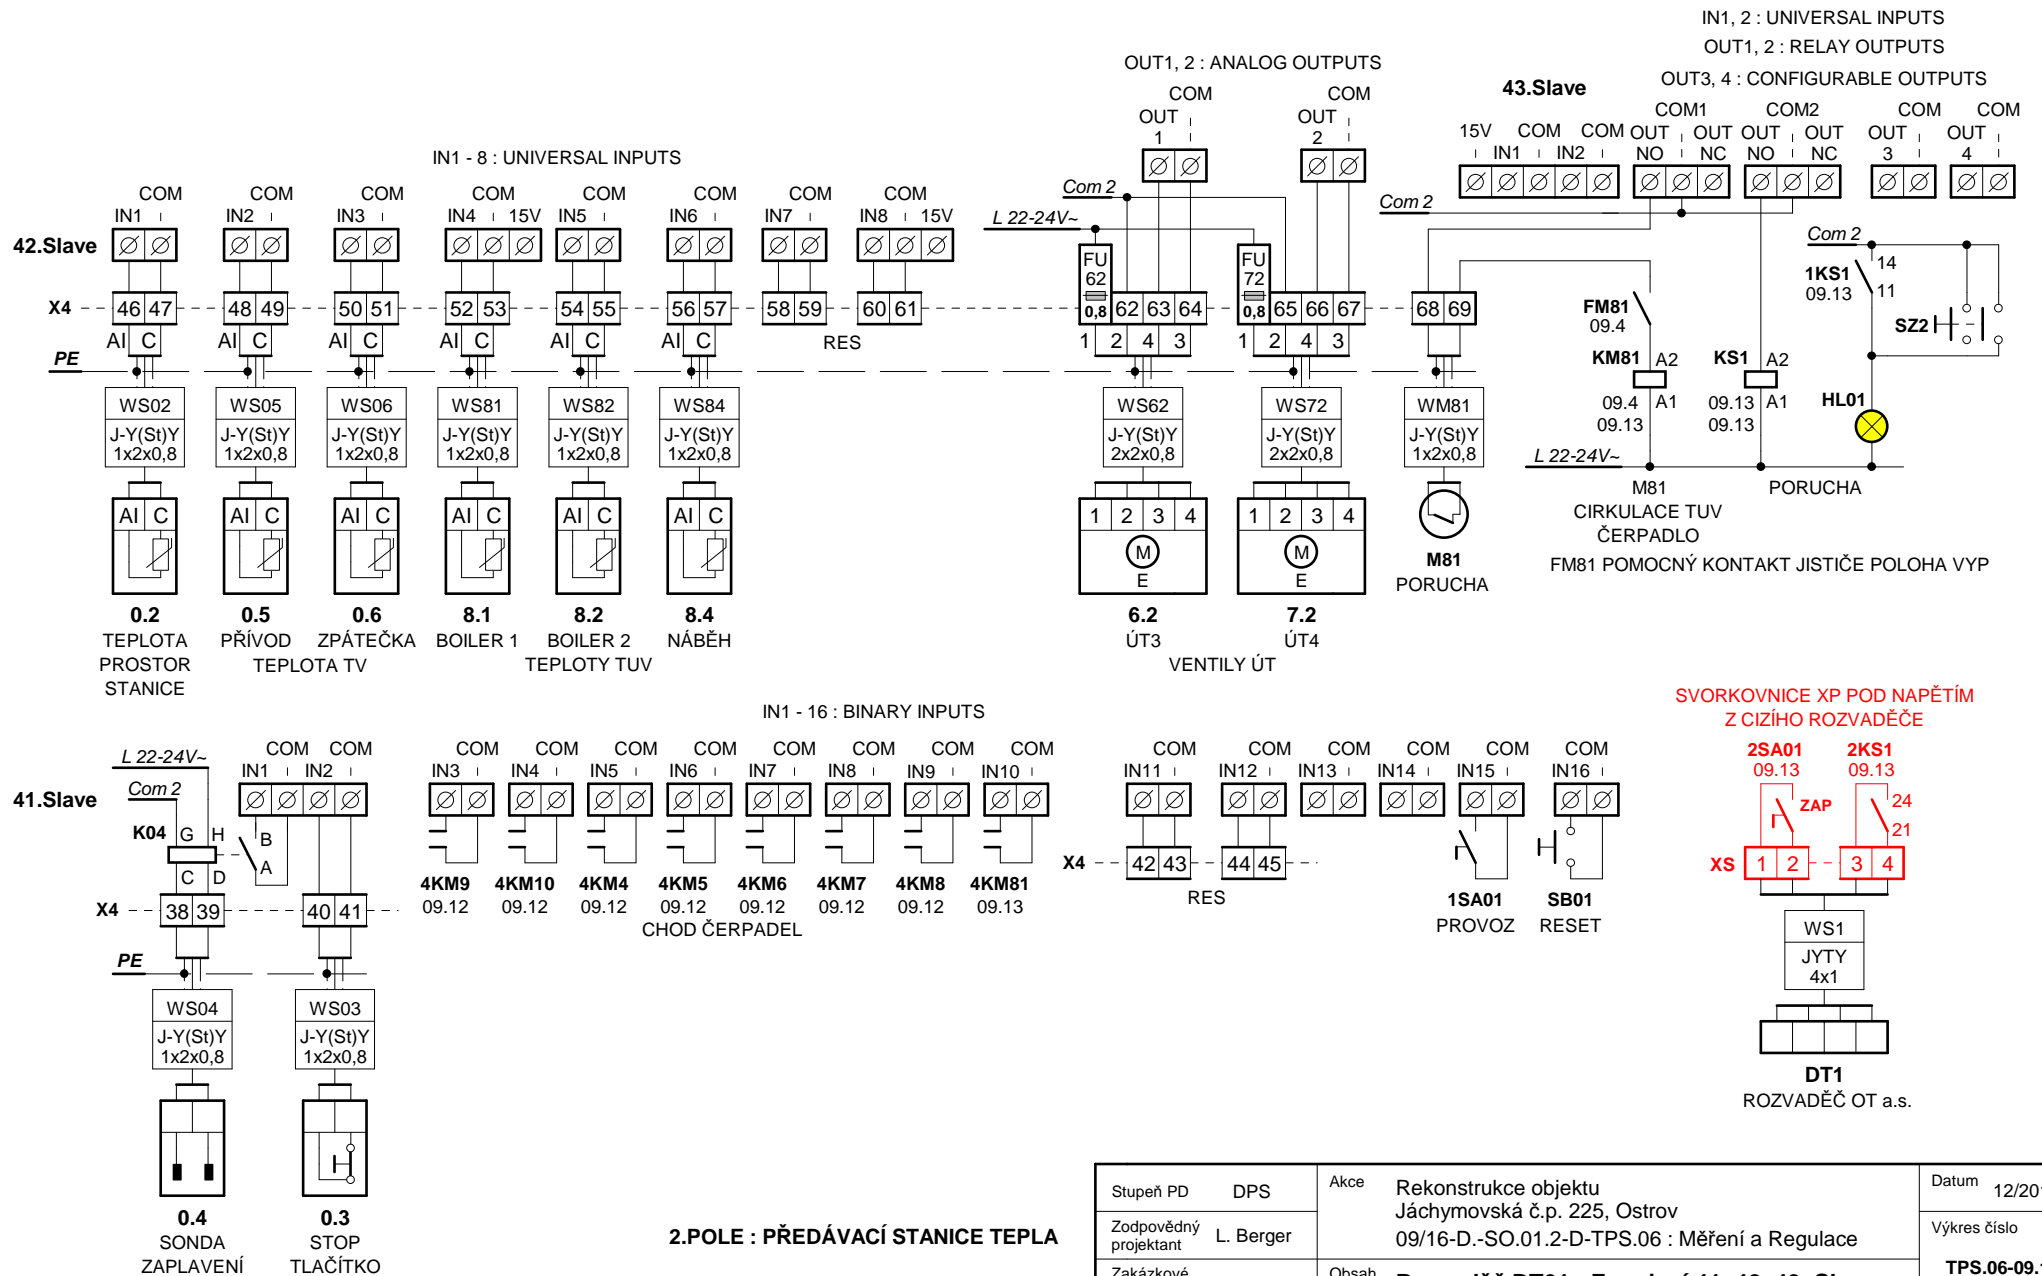

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|--------------|---------------------|
| Stupeň PD | DPS | Akce | Rekonstrukce objektu Jáchymovská č.p. 225, Ostrov 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.06 : Měření a Regulace | Datum | 12/2016 |
| Zodpovědný projektant | L. Berger | | | Výkres číslo | |
| Zakázkové číslo MaR | 02 17 01 | Obsah | Rozvaděč DT01 : Zapojení 41. 42. 43. Slave | | TPS.06-09.13 |